

Број: 130-00-UTD-003-655/2022

Датум:

Кл.ознака: 0 – 1 – 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд
за: Тихомир Опачић, Нови Београд,
ул. Јурија Гагарина бр 126
КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта

Предмет: Услови за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу стамбеног објекта на КП 941/12; Коњска Река, Бајина Башта.

Број у ЦЕОП-у: **ROP-MSGI-14238-LOC-1/2022**

На основу Вашег захтева у име: Тихомир Опачић, Нови Београд, ул Јурија Гагарина бр 126, (преко правног лица: RADIN AG доо Београд Палилула, ул Александра Флеминга број 9, који се води под број: ROP-MSGI-14238-LOC-1/2022 од дана 11.05.2022, који је код нас заведен дана 27.05.2022г. под бројем: 130-00-UTD-003-655/2022 од 27.05.2022.г са достављеном документацијом: Захтев, Идејно решење за стамбени објект на КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта, на подручју Бајина Башта, а све за добијање локацијских услова, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана као и у непосредној близини планираног стамбеног објекта на КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта, нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године и плану Инвестиција, у обухвату и у близини планираног објекта планирана је изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. Коридором ДВ206/1 биће нов далековод 2х400kV Бајина Башта-граница БиХ и граница Ц.Гора.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу планираног стамбеног објекта на КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта у општини, Бајина Башта.

Важност горе наведених предметних услова је две (2) године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити у РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ Горану Ђурићу, Боре Баруха 13 Ваљево 014/ 294-122

С поштовањем

Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл.инж.ел

- Оригинал - наслову

Копије доставити:

- РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ , Г. Ђурић


Други оригинал:

- Архива


Прилог 1: однос планираног стамбеног објекта на КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта и најближих ДВ-а 220kV - ДВ бр.206/1

Прилог 2: однос КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта и будућег ДВ-а 400kV – Б.Башта-Ц.Гора-БиХ

Прилог 1: однос планираног стамбеног објекта на КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта и најближих ДВ-а 220кV - ДВ бр.206/1

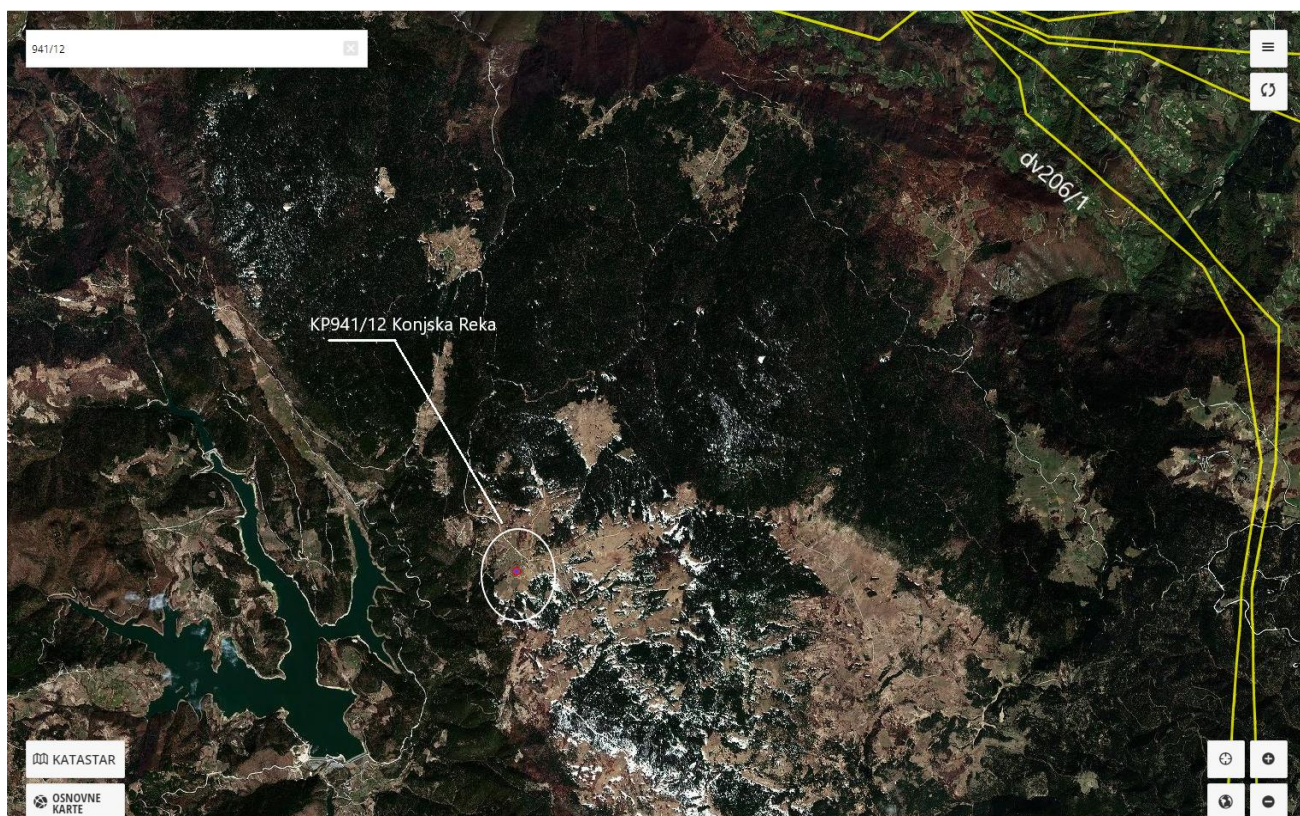

Прилог 2: однос КП 941/12 Коњска Река, Бајина Башта и будућег ДВ-а 400кV, Бајина Башта – Црна Гора Босна и Херцеговина

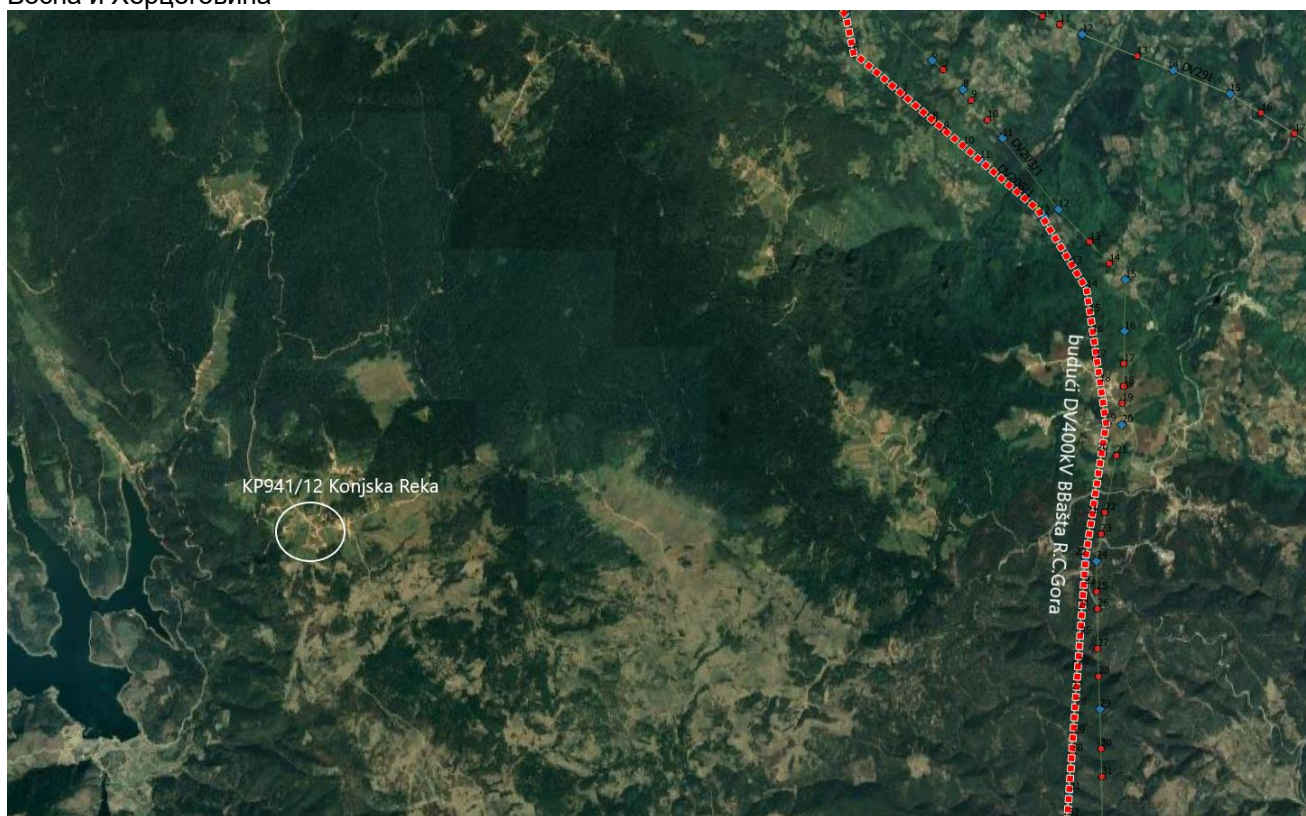

(за бр: 130-00-UTD-003-655/2022)

и

(ROP-MSGI-14238-LOC-1/2022)