

Наш број: 8М.1.0.0-D-09.17.-495336-22

Шушњар Илијана

ЦЕОП: ROP-MSGI-6715-LOCA-6/2022

СТОЈАНА БОШКОВИЋА бр. 9

Ужице, 05.12.2022

11283 БЕОГРАД-ЗЕМУН

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице размотрио је захтев заведен дана 15.11.2022. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу Викенд комплекс са шест стамбених објеката за повремени боравак и два помоћна објекта на к.п.847/12,847/13, 849/9 КОКоњска Река, Секулић,Бајина Башта.

На к.п. 847/12 и 847/13 КО Коњска Река постоје електроенергетски објекти – подземни кабловски вод РР00-А 4х70мм² који је власништво Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Кабловски вод је укопан на прописаној дубини и приказан на графичком прилогу.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Инвеститор (извођач) радова је обавезан да се придржава важеће Техничке препоруке ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију електричне енергије број 3 (2012.година) - Избор и полагање енергетских каблова у ЕД мрежама 1kV, 10kV, 20kV и 35kV.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 40/2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,


Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка



Дејан Филиповић, дипл. инж. ел.

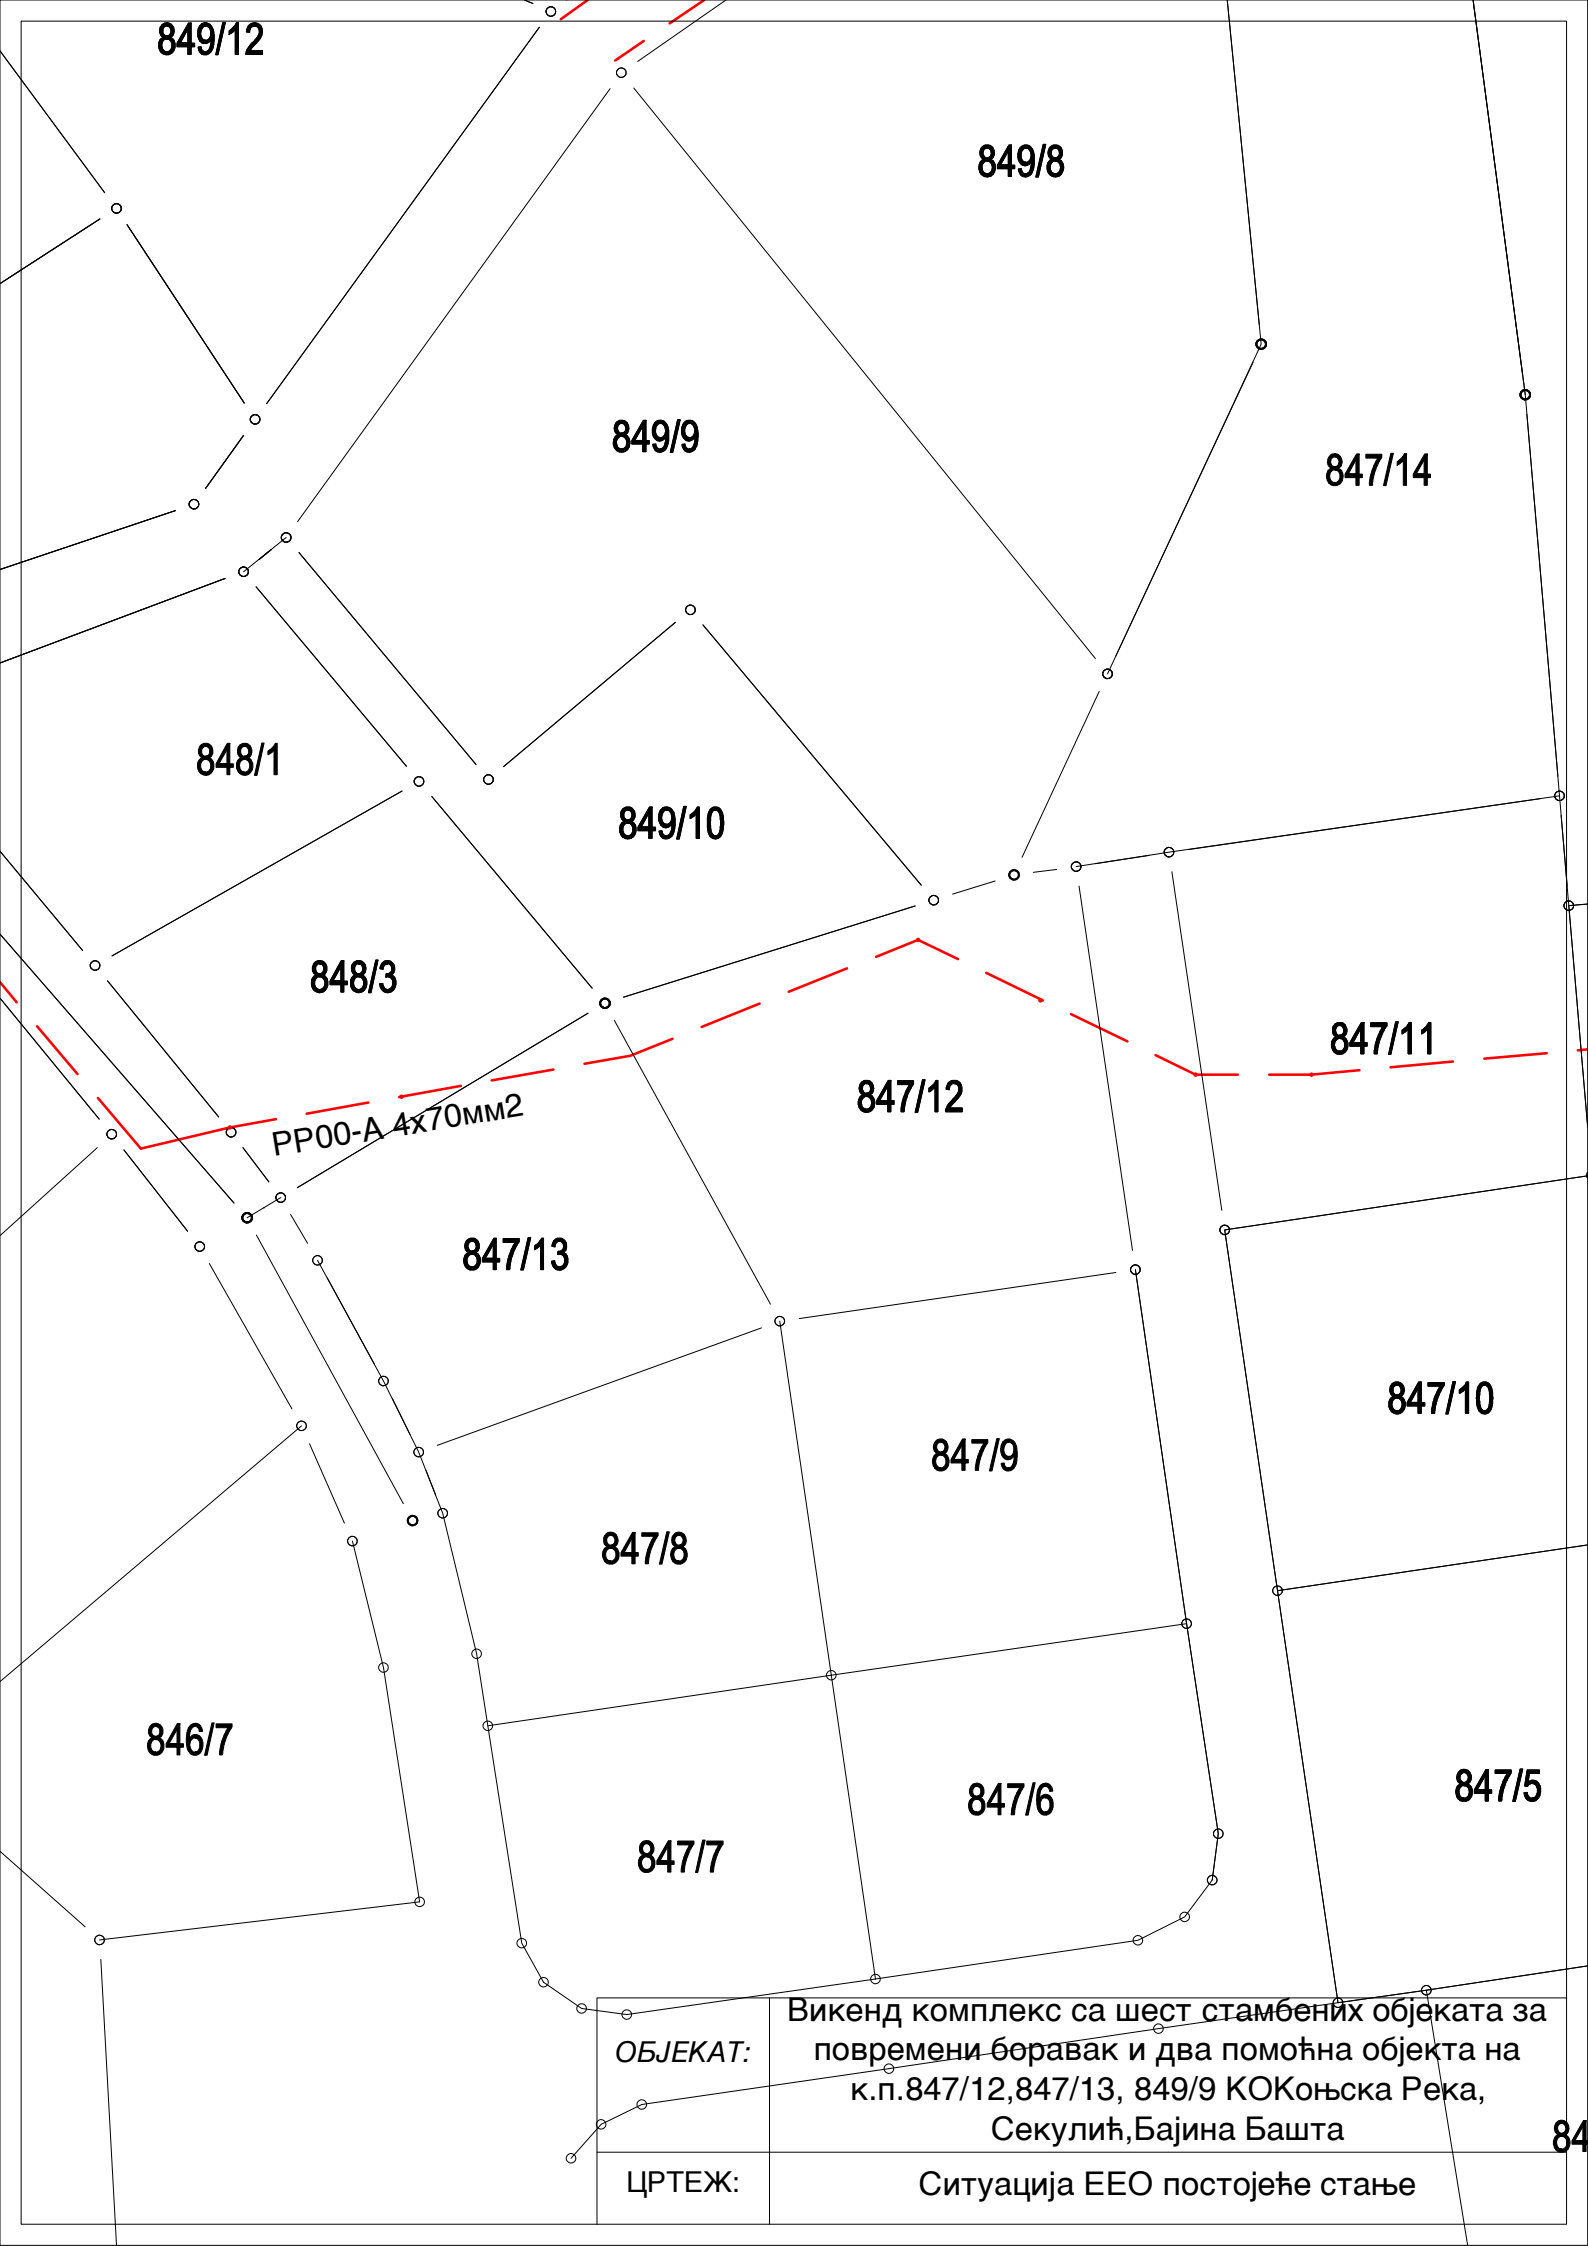

ОБЈЕКАТ:	Викенд комплекс са шест стамбених објеката за повремени боравак и два помоћна објекта на к.п.847/12,847/13, 849/9 КОКоњска Река, Секулић,Бајина Башта
ЦРТЕЖ:	Ситуација ЕЕО постојеће стање