

Број: 130-00-UTD-003-1851/2021
Датум: 17.01.2022.g
Кл.ознака: 0 – 1 – 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд
За: Балканиа ЛТД друштво за производњу и
складиштење пиротехничких средстава
КП 324/1; 329; 330; 331; 332 и 333/1 КО Коцељева-
Варошица

Предмет: Услови за потребе издавања локацијских услова за адаптацију, промену намене старих објеката, пројектовање и изградњу нових објекта за производњу и складиштење пиротехничких средстава на КП број 324/1; 329; 330; 331; 332; 333/1 КО Коцељева - Варошица

Број у ЦЕОП-у: **ROP-MSGI-20524-LOC-4-HPAP-5/2021**

На основу Вашег захтева у име: „Балканиа ЛТД“ друштво за производњу и складиштење пиротехничких средстава, Улица: Јована Цвијића бр. 29а, Коцељева (преко пуномоћника: Предузеће за инжењеринг, консалтинг пројектовање и изградњу „Сет“ доо ул. Браће Недић бр.1, Шабац, који се води под број: ROP-MSGI-20524-LOC-4-HPAP-5/2021 од дана 22.12.2021, који је код нас заведен дана 23.12.2021г. под бројем:130-00-UTD-003-1851/2021 од 23.12.2021.г са достављеном документацијом: Захтев, Идејна решења за адаптацију, промену намене старих објеката, пројектовање и изградњу нових објекта за производњу и складиштење пиротехничких средстава на КП 324/1; 329; 330; 331; 332; 333/1 КО Коцељева- Варошица а све за добијање локацијских услова, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана као и у непосредној близини старих и нових објекта за производњу и складиштење пиротехничких средстава на КП 324/1; 329; 330; 331; 332; 333/1 КО Коцељева - Варошица, нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2021. године до 2030. године и плану Инвестиција, у обухвату и у близини предметних пословних објекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу новог пословног објекта за производњу и складиштење пиротехничких средстава на КП 324/1; 329; 330; 331; 332; 333/1 КО Коцељева - Варошица.

4. Такође вас обавештавамо да је у случају изградње било каквих објекта од електропроводног

материјала као и опрема коју ће извођач користити током извођења ових радова, потребно поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком регулативом (истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS N.C0.105) и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја далековода бр. 1100/2 ТС Владимирци – ТС Коцељева (за сада ради под напоном 35kV) у циљу разматрања могућности градње планираних објекта у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала.

Пре изградње ових објекта предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности од насељености подручја,

потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.

У близини далековода, а ван заштитног појаса ЕМС АД ће по захтеву доставити податке за израду Елабората, при чему подносилац захтева није у обавези да достави Елаборат на увид и сагласност ЕМС АД. У таквим случајевима пожељно је да се изради Елаборат како би се извршила провера утицаја на изграђени или планирани објект са потребним додатним заштитним мерама приликом рада и експлоатације са аспекта безбедности људи и опреме. За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

5. Иако се предметани објекти налазе ван заштитног појаса далековода, с обзиром на њихову близину, општи технички услови који морају бити уважени су:

- Водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

- Испод и у близини далековода не сме се садити високо дрвеће које се током свог раста или у случају пада може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

Према идејном решењу за адаптацију су предвиђени објекти број 12, 13 и 14, за пренамену објекти 7-18, 20-30, нова градња 19, 13, НЗХ надстрешница за хемикалије као и објекти од 33-41 и објекти под земљом М1-М6 и објект М7.

Важност горе наведених предметних услова је две (2) године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Горану Ђурићу, Боре Баруха 13, Ваљево 14000; тел 014/ 294-122.

С поштовањем
Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић дип.инж.ел.

- Оригинал - наслову

Копије доставити:

- РЦО, Сектор за одржавање ВНВ Београд

- РЦО Сектор за одржавање ВНВ Београд Г. Ђурић

- Служба за испитивање и анализу стања елемената ВНВ

Други оригинал: - Архива


Прилог 1: за бр: ROP-MSGI-20524-LOC-4-HPAP-5/2021 однос КП324/1;329;330;331;332;333/1 КО Коцељева-Варошица и најближи ДВ-а бр.1100/2 улаз у ТС Коцељева

Прилог 2: за бр: ROP-MSGI-20524-LOC-4-HPAP-5/2021 однос КП324/1;329;330;331;332;333/1 КО Коцељева-Варошица и најближи ДВ-а бр.1100/2 улаз у ТС Коцељева


за број у ДМС-у: 130-00-UTD-003-1851/2021

Прилог:

Прилог 1: за бр: ROP-MSGI-20524-LOC-4-HPAP5/2021 однос КП 324/1; 329; 330; 331; 332; 333/1 КО Коцељева-Варошица и најближи ДВ-а бр.1100/2 улаз у ТС Коцељева

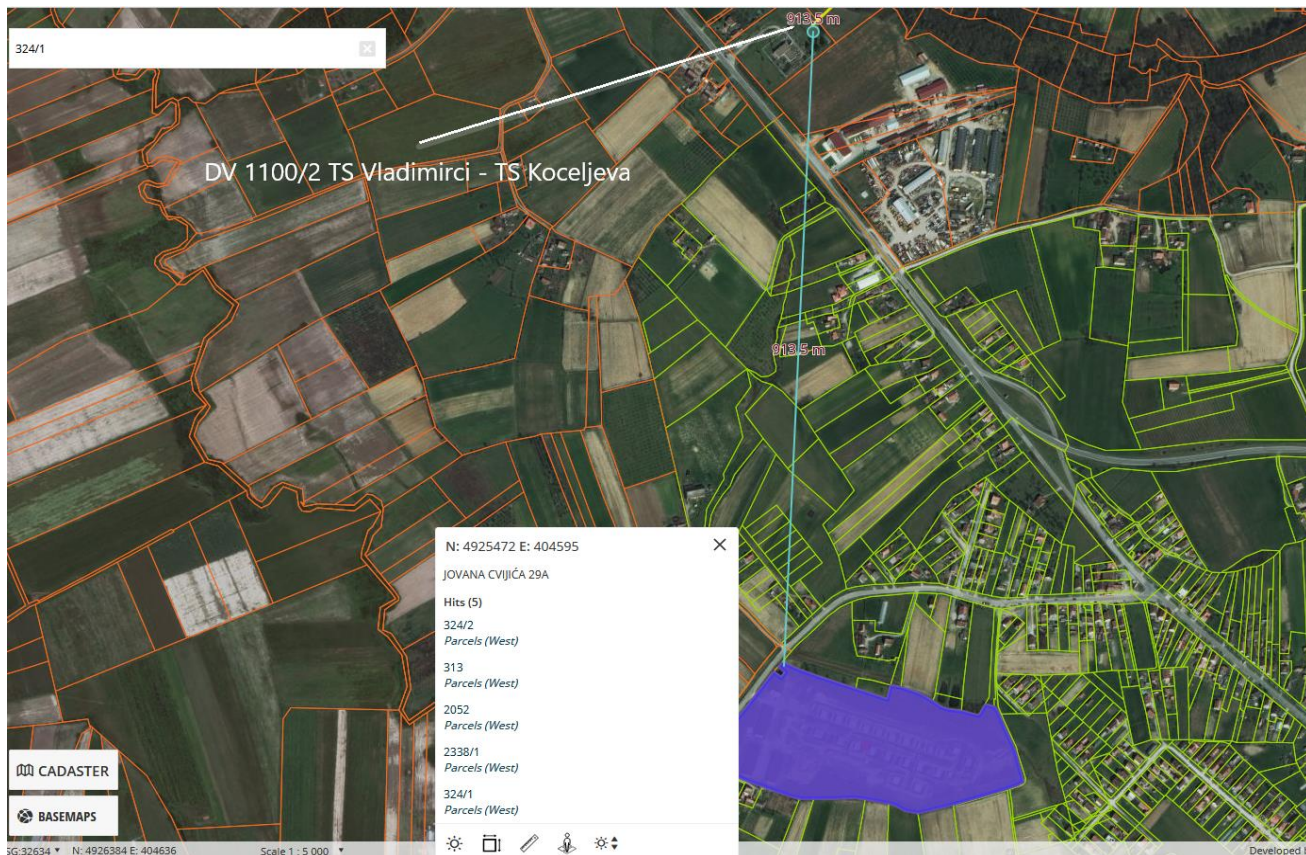

Прилог 2: за бр: ROP-MSGI-20524-LOC-4-HPAP5/2021 однос КП324/1;329;330;331;332;333/1 КО Коцељева-Варошица и најближи ДВ-а бр.1100/2 улаз у ТС Коцељева за бр: 130-00-UTD-003-1851/2021

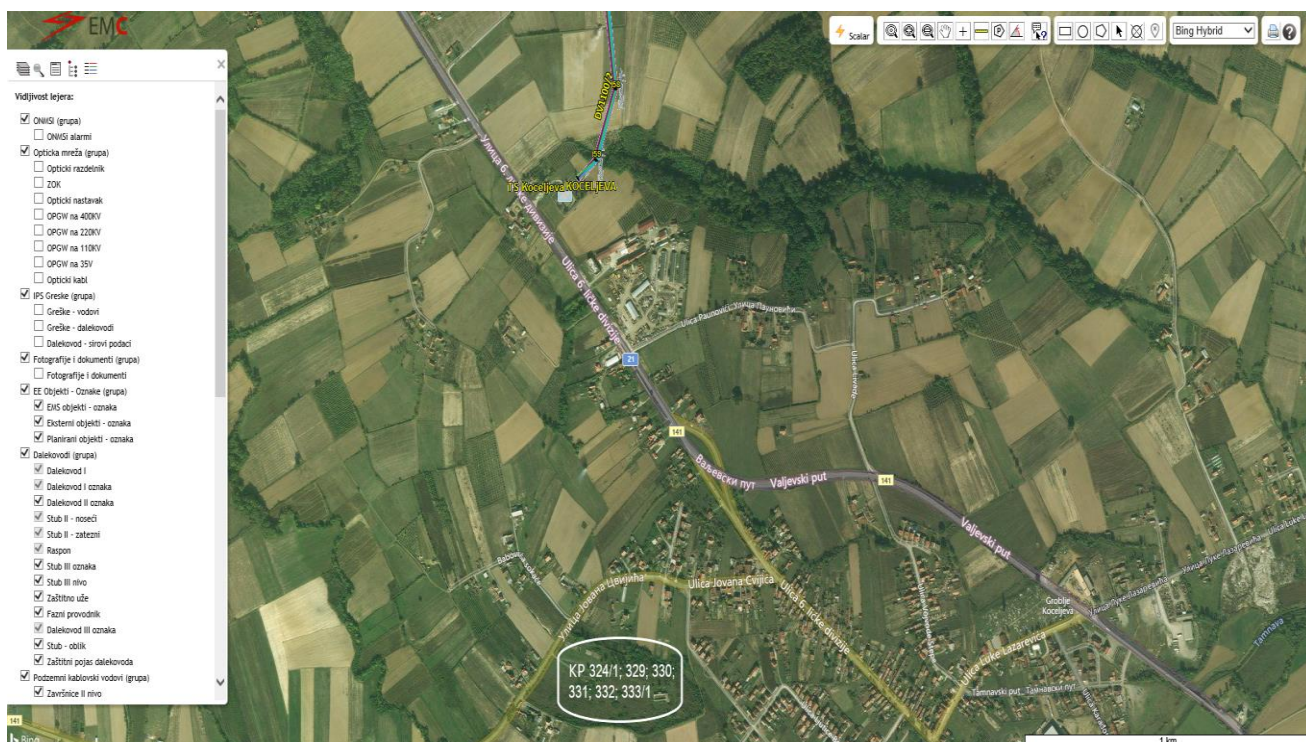

број дмс: 130-00-UTD-003-1851/2021