

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ "БЕОГРАД" ДОО
Број 24-1-1326/3
Датум 23. 06. 2021 год.
БЕОГРАД - Дескашева боча 7

SMURFIT KAPPA DOO
ПРИЛАЗНИ ПУТ АДА ХУЈИ БР. 9
11000 БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ

**О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ОТПАДНЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ
НА УЛАЗУ И ИЗЛАЗУ ИЗ СЕПАРАТОРА - УЗВОДНИ**

Београд, јун 2021. год.

Садржај

Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења.....	3
Општи подаци о кориснику	3
Опис локације места узорковања	4
Подаци о извору водоснабдевања	4
Опис технолошког процеса.....	4
Капацитет производње	4
Ситуациони план са местима узорковања	5
Опис настанка отпадних вода	6
Подаци о техничким карактеристикама постројења или уређаја за пречишћавање отпадних вода.....	6
Подаци о утврђеним површинама са којих се спира атмосферска вода.....	6
Подаци о испитивањима	6
Подаци о локацији и времену узимања узорака	7
Количине вода.....	7
Подаци о узорковању	8
Методe мерења и мерна опрема	9
Резултати испитивања.....	11
Резултати испитивања.....	12
Ефикасност сепаратора за пречишћавање отпадне воде.....	13
Мерне несигурности и границе квантификације.....	14
Закључак.....	15
Прилози.....	15



Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења

Назив	ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД“ ДОО
Седиште	Београд
Адреса	Дескашева 7, 11000 Београд
Телефон	011 241 8155
Факс	011 241 8992
Лице за контакт	Др Миодраг Пергал
E-mail	m.pergal@zastitabeograd.com

Општи подаци о кориснику

Назив	SMURFIT KAPPA DOO
Седиште	11000 Београд
Адреса	Прилазни пут Ади Хуји бр. 9
PIB	102350996
Телефон	011/3316 505
Мобилни телефон	063/64-33-45
Лице за контакт	Татјана Младеновић
E-mail	tatjana.mladenovic@smurfitkappa.rs



Опис локације места узорковања

Smurfit kappa doo се налази на прилазном путу Ади Хуји бр. 9 у Београду.

Подаци о извору водоснабдевања

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Опис технолошког процеса

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Капацитет производње

Податак није доступан.

Број смена у току 24 h: Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.



Ситуациони план са местима узорковања

Ситуациони план са означеном канализацијом, опис типа канализационог система (технолошке, расхладне, санитарне или збирне) са означеним местима узорковања није доступан.

Место узорковања: Отпадна вода на улазу у атмосферски сепаратор узводно
ID бр. узорка
2106071009

Надморска висина: 72m

Координате: N 44°49 '23.6 "
E 20°30 '50.4 "



Место узорковања: Отпадна вода на излазу из атмосферског сепаратора узводно
ID бр. узорка
2106071010
72m

Надморска висина:

N 44°49 '24.2 "
E 20°30 '50.5 "
Отпадна вода на излазу из атмосферског сепаратора узводно
Координате: ID бр. узорка
2106071010



Утврђени недостаци мерног места: При узорковања нису уочени недостаци мерног места.



Опис настанка отпадних вода

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о техничким карактеристикама постројења или уређаја за пречишћавање отпадних вода

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о утврђеним површинама са којих се спира атмосферска вода

Податак није доступан

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о испитивањима

Број радног налога: 24-1-0806/21

Датум пријема узорака: 07.06.2021.

Датум испитивања: од 07.06.2021. до 22.06.2021.

Датум претходног испитивања: март 2021.

Основ за испитивање квалитета отпадних атмосферских вода је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у воде роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11, 48/12, и 1/16), Глава II (друге отпадне воде), Тачка 4.-Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже



минерална уља и Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл.гласник РС 33/2016).

Напомена: Резултати испитивања односе се само на испитиване узорке

Подаци о локацији и времену узимања узорка

Узорак отпадне воде идентификационог броја **2106071009** представља отпадну атмосферску воду на улазу у атмосферски сепаратор - **уводни**, узорковану 07.06.2021. у периоду од 09:00-11:00 h. Узорак отпадне воде идентификационог броја **2106071010** представља отпадну атмосферску воду на излазу из атмосферског сепаратора - **уводни**, пре улива у Дунав, узорковану 07.06.2021. у периоду од 09:00-11:00 h.

Узоркивачи: Драгољуб Кнежевић

Количине вода

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на улазу и излазу из атмосферског сепаратора-уводни, пре улива у Дунав

	Мерна јединица	Минимална	Средња	Максимална
Дневна потрошња воде	l/s	-	-	-
Дневна количина испуштених отпадних вода	m ³ /dan	-	-	-
Запремина ускладиштених отпадних вода	m ³	-	-	-
Количина отпадне воде током узорковања	m ³	-	-	-

- податак није доступан

Наведени подаци достављени су од стране корисника.



Подаци о узорковању

Начин узорковања и руковање узорком до анализе

Узорковање отпадних вода је извршено по методи SRPS ISO 5667-1:2008, SRPS ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-10:2007. Амбалажа и конзервисање узорака је извршено у зависности од параметара који су предвиђени за рад:

ХПК,ТОС	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Укупан фосфор	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Метали	пластична или стаклена флаша конзервисана са HNO_3 до pH=1-2
Амонијак	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Масти и уља	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 или HCl до pH=1-2
Фенол	браон стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 или H_3PO_4 до pH=1-2
Анјонски детерџенти	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 до pH=1-2
Минерална уља	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 или HCl до pH=1-2
Остали параметри	хлађење на $T 1-5^{\circ}C$

Напомена: Узорци су транспортовани до лабораторије у ручним фрижидерима на $T 1-5^{\circ}C$

Временски услови током узорковања

Подаци о метеоролошким условима у току мерења су преузети са www.wunderground.com.

Температура ($^{\circ}C$)	Релативна влажност (%)	Ваздушни притисак (hPa)	Количина падавина (mm)
24	53	1006,1	0,0



Методe мерења и мерна опрема

Испитивани параметар	Пропис или стандард	Опрема и инструменти	Серијски број инструмента
Узимање узорака вода за физичко – хемијска испитивања	SRPS ISO 5667-1:2008 SRPS ISO 5667-3:2018 SRPS ISO 5667-10:2007	Телескопски штап са посудом за узорковање воде, TeleScoop, Bürkle	-
Температура воде	SRPS H.Z1. 106:1970	Термометар, Тесто тип 925	-
Боја	SRPS EN ISO 7887:2013	Lovibond 2000+ Nessleriser 2150	-
Мириш*	EPA 140.1:1971	-	-
Ук. остатак после испаравања на 105°C	EPA 160.3:1971	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Суспендоване материје	SRPS H.Z1.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Остатак после жарeња суспендованих материја	SRPS H.Z1.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Губитак жарeњем суспендованих материја	SRPS H.Z1.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Седиментне материје	SM 2540 F:1999	-	-
pH вредност	EPA 150.1:1982	InoLab3320, WTW	16111292
Електропроводљивост	EPA 120.1:1982	InoLab3320, WTW	16111292
Растворени кисеоник	EPA 360.1:1971	InoLab3320, WTW	16111292
Хемијска потрошња кисеоника (ХПК)	EPA 410.4:1978	Спектрофотометар Shimadzu UV mini-1240	A10934537600
Биохемијска потрошња кисеоника (БПК ₅)	Упутство ¹	WTW/OXITOP	98510068/199
Садржај анјонских тензида	Упутство ¹¹	PhotoLabS12, WTW	08070812
Хлориди, Сулфати, Ортофосфати, Флуориди, Нитрати, Нитрити	ВДМ 13	Јонски хроматограф, Dionex ICS-1100	10040022
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	Упутство ⁸	PhotoLabS12, WTW	08070812
Феноли	Упутство ²	PhotoLabS12, WTW	08070812
Бакар	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Гвожђе	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Никл	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија	AU12510345



(MP-AES), Agilent Technologies			
Кадмијум	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Хром	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Олово	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Цинк	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345

* - неакредитовани параметар

ВДМ 13 - ISO 10304-1:2009 (модификована метода)

Упутство⁸ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14752 (аналогно са EPA 350.1:1993)

Упутство¹ - Упутство произвођача за OxiTop систем

Упутство¹¹ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14697(аналогно са SM 5540 C)

Упутство² - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 00856



Резултати испитивања

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на улазу у атмосферски сепаратор узводни
Лабораторијски број: 2106071009

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност
Температура воде, °C	°C	28,3
Боја	CoPt	< 10
Мирис*		приметан
Видљиве отпадне материје		присутне
Ук. остатак после испаравања на 105°C	mg/l	839
Суспендоване материје	mg/l	433
Остатак после жарења суспендованих материја	mg/l	198
Губитак жарењем суспендованих материја	mg/l	235
Седиментне материје	ml/l	3
pH вредност		6,63
Електропроводљивост	µS/cm	666
Растворени кисеоник	mg/l	0,30
Анјонски детерџенти	mg/l	< 0,05
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	148,1
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	63
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	<0,009
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	145,93**
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	15,67
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,8
Фенол	mg/l	< 0,1
Гвожђе (Fe)	mg/l	<0,1
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05
Укупни хром (Cr)	mg/l	< 0,01
Никл (Ni)	mg/l	< 0,02
Цинк (Zn)	mg/l	<0,03
Кадмијум (Cd)	µg/l	< 0,005
Олово (Pb)	µg/l	< 0,05
Угљоводонични индекс	mg/l	< 0,1

* - неакредитовани параметар

** - вредност изнад акредитованог опсега методе



Резултати испитивања

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на излазу из атмосферског сепаратора узводни
Лабораторијски број: 2106071010

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност	Гранична вредност ¹
Температура воде, °C	°C	28,1	30
Боја	CoPt	< 10	-
Мирис*		приметан	-
Видљиве отпадне материје		присутне	-
Ук. остатак после испаравања на 105°C	mg/l	453	-
Суспендоване материје	mg/l	76	-
Остатак после жарења суспендованих материја	mg/l	29	-
Губитак жарењем суспендованих материја	mg/l	47	-
Седиментне материје	ml/l	0,2	-
pH вредност		7,08	6,5-9 ⁽¹⁾
Електропроводљивост	μS/cm	676	-
Растворени кисеоник	mg/l	5,05	-
Анјонски детерџенти	mg/l	< 0,05	-
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	103,15	150 ⁽¹⁾
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	6	40 ⁽¹⁾
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	<0,009	-
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01	-
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ P)	mg/l	< 0,03	-
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	143,29	-
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	16,72	-
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,3	-
Фенол	mg/l	< 0,002	-
Гвожђе (Fe)	mg/l	<0,1	-
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05	-
Укупни хром (Cr)	mg/l	< 0,01	-
Никл (Ni)	mg/l	< 0,02	-
Цинк (Zn)	mg/l	< 0,005	-
Кадмијум (Cd)	μg/l	< 0,05	-
Олово (Pb)	μg/l	< 1	-
Угљоводонични индекс	mg/l	< 0,1	10 ⁽¹⁾

* - неакредитовани параметар

⁽¹⁾ – Гранична вредност према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достигање (Сл.гласник РС бр. 50/2012) за воде класе III.

⁽²⁾ - Максимално дозвољене концентрације према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достигање (Сл.гласник РС бр. 24/2014)



Ефикасност сепаратора за пречишћавање отпадне воде

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на улазу и излазу из атмосферског сепаратора узводни, пре улива у Дунав

Испитивани параметар	Ефикасност (%)
Суспендоване материје, mg/l	82,4
Ук. остатак после испарења на 105°C	46,0
Хем. потр. O ₂ (ХПК), mg/l	30,3
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅), mg/l	58,7



Мерне несигурности и границе квантификације

Испитивани параметар	Мерна несигурност (%)	Граница квантификације
Температура воде	$\pm 1,25^{\circ}\text{C}$	0°C
Укупни ост. после испаравања на 105°C	$\pm 4,66$	10 mg/l
Боја	$\pm 8,63$	10 Co-Pt скале
Суспендоване материје	$\pm 7,7$	2 mg/l
Остатак после жарења суспендованих материја	$\pm 8,5$	2 mg/l
Губитак жарењем суспендованих материја	$\pm 10,5$	2 mg/l
Седиментне материје	$\pm 24,8$	0,1 ml/l
pH вредност	$\pm 2,89$	0
Електропроводљивост	$\pm 1,3$	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Растворени кисеоник	$\pm 0,3$	0
Хем. потр. O_2 (ХПК)	$\pm 8,8$	3 mg/l
Биох. потр. O_2 (БПК ₅)	$\pm 12,8$	0 mg/l
Анијонски детерџенти	$\pm 15,79$	0,05 mg/l
Нитрати ($\text{NO}_3^- - \text{N}$)	$\pm 6,2$	0,009 mg/l
Нитрити ($\text{NO}_2^- - \text{N}$)	$\pm 7,6$	0,01 mg/l
Хлориди (Cl^-)	$\pm 7,5$	0,04 mg/l
Сульфати (SO_4^{2-})	$\pm 8,0$	0,04 mg/l
Амонијак, изражен преко азота ($\text{NH}_4^+ - \text{N}$)	$\pm 10,36$	0,05 mg/l
Ортофосфати ($\text{PO}_4^{3-} - \text{P}$)	$\pm 6,4$	0,03 mg/l
Фенол	$\pm 14,94$	0,002 mg/l
Гвожђе	$\pm 2,92$	0,10 mg/l
Бакар	$\pm 3,16$	0,05 mg/l
Хром	$\pm 6,7$	0,01 mg/l
Никл	$\pm 10,5$	0,02 mg/l
Цинк	$\pm 16,0$	0,03 mg/l
Кадмијум	$\pm 6,86$	5 $\mu\text{g}/\text{l}$
Олово	$\pm 9,4$	50 $\mu\text{g}/\text{l}$



Закључак

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на излазу из атмосферског сепаратора узводни, пре улива у Дунав

Анализирани параметри отпадне атмосферска вода са идентификационим бројем **2106071010** не прекорачују граничне вредности прописане Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11, 48/12, и 1/16), Глава II (друге отпадне воде), Тачка 4.-Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља.

Прилози

Уз овај извештај достављен је следећи прилог:

- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде којим је Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ доо овлашћена за испитивање квалитета вода



У изради извештаја учествовали:

1. Ирена Бркушанин, дипл. хем.
2. Марија Николић, дипл. хем.

Технички руководиоца лабораторије



3A

Маријана Степић, дипл. инж. тех.

Руководилац лабораторије



Др Миодраг Пергал

Крај извештаја о испитивању





Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-00-1/2017-07

Датум: 30. јун 2017. године

Београд

На основу члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и Решења министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 119-01-5/9/2017-09 од 30. јуна 2017. године, решавајући по захтеву Заштите на раду и заштите животне средине Београд, д.о.о. Београд, без броја од 29. јуна 2017. године у управној ствари издавања овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

РЕШЕЊЕ

1. Овлашћује се Заштита на раду и заштита животне средине Београд, д.о.о. Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-086 од 30. јуна 2017. године Акредитационог тела Србије, а по Обиму акредитације од 30. јуна 2017. године, и то за:

- физичка и хемијска испитивања површинске воде;
- физичка и хемијска испитивања подземне воде;
- физичка и хемијска испитивања отпадне воде;
- узорковање површинске воде;
- узорковање подземне воде;
- узорковање отпадне воде.

2. Важност овог решења истиче 29. јуна 2021. године.

Образложење

Подносилац захтева, Заштита на раду и заштита животне средине Београд, д.о.о. Београд, Дескашева 7, Београд, обратио се овом министарству захтевом без броја од 29. јуна 2017. године за добијање овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода који је примљен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 325-00-1/2017-07 од 30. јуна 2017. године.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. основни подаци о правном лицу, као и извод о регистрацији привредног субјекта;

2. Одлука број 339/2017 о обнављању акредитације издате од стране Акредитационог тела Србије, заводни број 2-01-140/17-25 од 28. јуна 2017. године;
3. сертификат о акредитацији број 01-086 од 30. јуна 2017. године Акредитационог тела Србије, чија важност истиче 29. јуна 2021. године;
4. обим акредитације од 30. јуна 2017. године, као прилог уз Сертификат о акредитацији број 01-086;
5. референц листа за анализу површинских, подземних и отпадних вода.

Прегледом достављене документације закључено је да су испуњени услови за издавање Решења о овлашћењу за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода из члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), како је наведено у тачки 1. диспозитива Решења.

Рок важности овог решења је ограничен датумом истека важности Сертификата о акредитацији, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива решења, и важи само уз Сертификат.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против Решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА


Наташа Милић, дипл. инж. шум.

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ "БЕОГРАД" ДОО
Број 24-1-1326/4
Датум 23. 06. 2021 год.
БЕОГРАД - Дескашева бр. 7

SMURFIT KAPPA DOO
ПРИЛАЗНИ ПУТ АДА ХУЈИ БР. 9
11000 БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ

**О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ОТПАДНЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ
НА УЛАЗУ И ИЗЛАЗУ ИЗ СЕПАРАТОРА - НИЗВОДНИ**

Београд, јун 2021. год.

Садржај

Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења.....	3
Општи подаци о кориснику	3
Опис локације места узорковања	4
Подаци о извору водоснабдевања	4
Опис технолошког процеса.....	4
Капацитет производње	4
Ситуациони план са местима узорковања.....	5
Опис настанка отпадних вода.....	6
Подаци о техничким карактеристикама постројења или уређаја за пречишћавање отпадних вода....	6
Подаци о утврђеним површинама са којих се спира атмосферска вода.....	6
Подаци о испитивањима	6
Подаци о локацији и времену узимања узорака	7
Количине вода.....	7
Подаци о узорковању	8
Методe мерења и мерна опрема	9
Резултати испитивања	11
Мерне несигурности и границе квантификације	14
Закључак.....	15
Прилози.....	15



Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења

Назив	ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД“ ДОО
Седиште	Београд
Адреса	Дескашева 7, 11000 Београд
Телефон	011 241 8155
Факс	011 241 8992
Лице за контакт	Др Миодраг Пергал
E-mail	m.pergal@zastitabeograd.com

Општи подаци о кориснику

Назив	SMURFIT KAPPA DOO
Седиште	11000 Београд
Адреса	Прилазни пут Ади Хуји бр. 9
PIB	102350996
Телефон	011/3316 505
Мобилни телефон	063/64-33-45
Лице за контакт	Татјана Младеновић
E-mail	tatjana.mladenovic@smurfitkappa.rs



Опис локације места узорковања

Smurfit kappa doo се налази на прилазном путу Ади Хуји бр. 9 у Београду.

Подаци о извору водоснабдевања

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Опис технолошког процеса

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Капацитет производње

Податак није доступан.

Број смена у току 24 h: Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.



Ситуациони план са местима узорковања

Ситуациони план са означеном канализацијом, опис типа канализационог система (технолошке, расхладне, санитарне или збирне) са означеним местима узорковања није доступан.

Место узорковања: отпадна атмосферска вода
на улазу у атмосферски
сепаратор низводни,
ID бр. узорка 2106071011

Надморска висина: 72m

Координате: N 44°49 '22.2 "
E 20°31 '06.7 "



Место узорковања: отпадна атмосферска вода
на излазу из атмосферског
сепаратора низводни,
ID бр. узорка 2106071012

Надморска висина: 72m

Координате: N 44°49 '22.3 "
E 20°31 '06.6 "



Утврђени недостаци мерног места: При узорковања нису уочени недостаци мерног места



Опис настанка отпадних вода

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о техничким карактеристикама постројења или уређаја за пречишћавање отпадних вода

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о утврђеним површинама са којих се спира атмосферска вода

Податак није доступан

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о испитивањима

Број радног налога: 24-1-0806/21

Датум пријема узорак: 07.06.2021.

Датум испитивања: од 07.06.2021. до 23.06.2021.

Датум претходног испитивања: март 2021.

Основ за испитивање квалитета отпадних атмосферских вода је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у воде роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11, 48/12, и 1/16), Глава II (друге отпадне воде), Тачка 4.-Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже



минерална уља и Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл.гласник РС 33/2016).

Напомена: Резултати испитивања односе се само на испитиване узорке

Подаци о локацији и времену узимања узорака

Нису забележени услови приликом узорковања који могу утицати на резултат испитивања.

Узорак отпадне воде идентификационог броја **2106071011** представља отпадну атмосферску воду на улазу у атмосферски сепаратор - низводни, узорковану 07.06.2021. у периоду од 11:00-13:00 h.

Узорак отпадне воде идентификационог броја **2106071012** представља отпадну атмосферску воду на излазу из атмосферског сепаратора - низводни, пре улива у Дунав, узорковану 07.06.2021. у периоду од 11:00-13:00 h.

Узоркивачи: Драгољуб Кнежевић

Количине вода

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на улазу и излазу из атмосферског сепаратора-уздводни ,пре улива у Дунав

	Мерна јединица	Минимална	Средња	Максимална
Дневна потрошња воде	l/s	-	-	-
Дневна количина испуштених отпадних вода	m ³ /dan	-	-	-
Запремина ускладиштених отпадних вода	m ³	-	-	-
Количина отпадне воде током узорковања	m ³	-	-	-

- податак није доступан

Наведени подаци достављени су од стране корисника.



Подаци о узорковању

Начин узорковања и руковање узорком до анализе

Узорковање отпадних вода је извршено по методи SRPS ISO 5667-1:2008, SRPS ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-10:2007. Амбалажа и конзервисање узорака је извршено у зависности од параметара који су предвиђени за рад:

ХПК,ТОС	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Укупан фосфор	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Метали	пластична или стаклена флаша конзервисана са HNO_3 до pH=1-2
Амонијак	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Масти и уља	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 или HCl до pH=1-2
Фенол	браон стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 или H_3PO_4 до pH=1-2
Анјонски детерџенти	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 до pH=1-2
Минерална уља	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 или HCl до pH=1-2
Остали параметри	хлађење на $T 1-5^{\circ}C$

Напомена: Узорци су транспортовани до лабораторије у ручним фрижидерима на $T 1-5^{\circ}$

Временски услови током узорковања

Подаци о метеоролошким условима у току мерења су преузети са www.wunderground.com.

Температура (°C)	Релативна влажност (%)	Ваздушни притисак (hPa)	Количина падавина (mm)
14	55	1024,9	0,0





05 7 8 0 1 4 0

Методe мерења и мерна опрема

Испитивани параметар	Пропис или стандард	Опрема и инструменти	Серијски број инструмента
Узимање узоракa вода за физичко – хемијска испитивања	SRPS ISO 5667-1:2008 SRPS ISO 5667-3:2018 SRPS ISO 5667-10:2007	Телескопски штап са посудом за узорковање воде, TeleScoop, Bürkle	-
Температура воде	SRPS H.Z1. 106:1970	Термометар, Тесто тип 925	-
Боја	SRPS EN ISO 7887:2013	Lovibond 2000+ Nessleriser 2150	-
Мириc*	EPA 140.1:1971	-	-
Ук. остатак после испаравања на 105°C	EPA 160.3:1971	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Суспендоване материје	SRPS H.Z1.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Остатак после жарeња суспендованих материја	SRPS H.Z1.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Губитак жарeњем суспендованих материја	SRPS H.Z1.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Седиментне материје	SM 2540 F:1999	-	-
pH вредност	EPA 150.1:1982	InoLab3320, WTW	16111292
Електропроводљивост	EPA 120.1:1982	InoLab3320, WTW	16111292
Растворени кисеоник	EPA 360.1:1971	InoLab3320, WTW	16111292
Хемијска потрошња кисеоника (ХПК)	EPA 410.4:1978	Спектрофотометар Shimadzu UV mini-1240	A10934537600
Биохемијска потрошња кисеоника (БПК ₅)	Упутство ¹	WTW/OXITOP	98510068/199
Садржај анијонских тензида	Упутство ¹¹	PhotoLabS12, WTW	08070812
Хлориди, Сулфати, Ортофосфати, Флуориди, Нитрати, Нитрити	ВДМ 13	Јонски хроматограф, Dionex ICS-1100	10040022
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	Упутство ⁸	PhotoLabS12, WTW	08070812
Феноли	Упутство ²	PhotoLabS12, WTW	08070812
Бакар	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Гвожђе	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Никл	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија	AU12510345



(MP-AES), Agilent
Technologies

Кадмијум

SRPS ISO 11885:2011

Микроталасна плазма –
атомска емисиона
спектрометрија
(MP-AES), Agilent
Technologies

AU12510345

Хром

SRPS ISO 11885:2011

Микроталасна плазма –
атомска емисиона
спектрометрија
(MP-AES), Agilent
Technologies

AU12510345

Олово

SRPS ISO 11885:2011

Микроталасна плазма –
атомска емисиона
спектрометрија
(MP-AES), Agilent
Technologies

AU12510345

Цинк

SRPS ISO 11885:2011

Микроталасна плазма –
атомска емисиона
спектрометрија
(MP-AES), Agilent
Technologies

AU12510345

* - неакредитовани параметар

ВДМ 13 - ISO 10304-1:2009 (модификована метода)

Упутство⁸ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14752 (аналогно са EPA 350.1:1993)

Упутство¹ - Упутство произвођача за ОхiТор систем

Упутство¹¹ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14697(аналогно са SM 5540 C)

Упутство² - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 00856



Резултати испитивања

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на улазу у атмосферски сепаратор низводни
Лабораторијски број: 2106071011

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност
Температура воде, °C	°C	32,9
Боја	CoPt	< 10
Мирис*		приметан
Видљиве отпадне материје		присутне
Ук. остатак после испаравања на 105°C	mg/l	6420
Суспендоване материје	mg/l	170
Остатак после жарења суспендованих материја	mg/l	64
Губитак жарењем суспендованих материја	mg/l	106
Седиментне материје	ml/l	1,2
pH вредност		11,34
Електропроводљивост	µS/cm	9280
Растворени кисеоник	mg/l	3,85
Анјонски детерџенти	mg/l	< 0,05
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	143,5
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	32
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	<0,009
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	3760,69
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	18,03
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,1
Фенол	mg/l	< 0,002
Гвожђе (Fe)	mg/l	<0,1
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05
Укупни хром (Cr)	mg/l	< 0,01
Никл (Ni)	mg/l	< 0,02
Цинк (Zn)	mg/l	<0,03
Кадмијум (Cd)	µg/l	< 0,05
Олово (Pb)	µg/l	< 1
Угљоводонични индекс	mg/l	< 0,1

* - неакредитовани параметар

** - вредност изнад акредитованог опсега методе



Резултати испитивања

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на излазу из атмосферског сепаратора низводни
Лабораторијски број: 2106071012

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност	Гранична вредност ¹
Температура воде, °C	°C	28,7	30
Боја	CoPt	< 10	-
Мирис*		приметан	-
Видљиве отпадне материје		присутне	-
Ук. остатак после испаравања на 105°C	mg/l	1235	-
Суспендоване материје	mg/l	105	-
Остатак после жарења суспендованих материја	mg/l	38	-
Губитак жарењем суспендованих материја	mg/l	67	-
Седиментне материје	ml/l	0,3	-
pH вредност		7,62	6,5-9 ⁽¹⁾
Електропроводљивост	µS/cm	9530	-
Растворени кисеоник	mg/l	6,31	-
Анјонски детерџенти	mg/l	< 0,05	-
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	138,36	150 ⁽¹⁾
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	35	40 ⁽¹⁾
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	<0,009	-
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01	-
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03	-
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	3760,69	-
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	18,03	-
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,18	-
Фенол	mg/l	< 0,002	-
Гвожђе (Fe)	mg/l	<0,1	-
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05	-
Укупни хром (Cr)	mg/l	< 0,01	-
Никл (Ni)	mg/l	< 0,02	-
Цинк (Zn)	mg/l	<0,03	-
Кадмијум (Cd)	µg/l	< 0,05	-
Олово (Pb)	µg/l	< 1	-
Угљоводонични индекс	mg/l	< 0,1	10 ⁽¹⁾

* - неакредитовани параметар

** - вредност изнад акредитованог опсега методе

⁽¹⁾ – Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у воде роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11, 48/12, и 1/16), Глава II (друге отпадне воде), Тачка 4.-Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља



Ефикасност сепаратора за пречишћавање отпадне воде

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на улазу и излазу из атмосферског сепаратора низводни, пре улива у Дунав

Испитивани параметар	Ефикасност (%)
Суспендоване материје, mg/l	38,2
Ук. остатак после испарења на 105°C	80,76
Хем. потр. O ₂ (ХПК), mg/l	10,5
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅), mg/l	6,2



Мерне несигурности и границе квантификације

Испитивани параметар	Мерна несигурност (%)	Граница квантификације
Температура воде	$\pm 1,25^{\circ}\text{C}$	0°C
Укупни ост. после испаравања на 105°C	$\pm 4,66$	10 mg/l
Боја	$\pm 8,63$	10 Co-Pt скале
Суспендоване материје	$\pm 7,7$	2 mg/l
Остатак после жарења суспендованих материја	$\pm 8,5$	2 mg/l
Губитак жарењем суспендованих материја	$\pm 10,5$	2 mg/l
Седиментне материје	$\pm 24,8$	0,1 ml/l
pH вредност	$\pm 2,89$	0
Електропроводљивост	$\pm 1,3$	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Растворени кисеоник	$\pm 0,3$	0
Хем. потр. O_2 (ХПК)	$\pm 8,8$	3 mg/l
Биох. потр. O_2 (БПК ₅)	$\pm 12,8$	0 mg/l
Анјонски детерџенти	$\pm 15,79$	0,05 mg/l
Нитрати ($\text{NO}_3^- - \text{N}$)	$\pm 6,2$	0,009 mg/l
Нитрити ($\text{NO}_2^- - \text{N}$)	$\pm 7,6$	0,01 mg/l
Хлориди (Cl^-)	$\pm 7,5$	0,04 mg/l
Сулфати (SO_4^{2-})	$\pm 8,0$	0,04 mg/l
Амонијак, изражен преко азота ($\text{NH}_4^+ - \text{N}$)	$\pm 10,36$	0,05 mg/l
Ортофосфати ($\text{PO}_4^{3-} - \text{P}$)	$\pm 6,4$	0,03 mg/l
Фенол	$\pm 14,94$	0,002 mg/l
Гвожђе	$\pm 2,92$	0,10 mg/l
Бакар	$\pm 3,16$	0,05 mg/l
Хром	$\pm 6,7$	0,01 mg/l
Никл	$\pm 10,5$	0,02 mg/l
Цинк	$\pm 16,0$	0,03 mg/l
Кадмијум	$\pm 6,86$	5 $\mu\text{g}/\text{l}$
Олово	$\pm 9,4$	50 $\mu\text{g}/\text{l}$



Закључак

Место узорковања: отпадна атмосферска вода на излазу из атмосферског сепаратора низводни, пре улива у Дунав

Анализирани параметри отпадне атмосферска вода са идентификационим бројем **2106071012** не прекорачују граничне вредности прописане Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11, 48/12, и 1/16), Глава II (друге отпадне воде), Тачка 4.-Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља.

Прилози

Уз овај извештај достављен је следећи прилог:

- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде којим је Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ доо овлашћена за испитивање квалитета вода



	ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE „BEOGRAD” DOO Beograd, Deskaševa 7	
	LABORATORIJA ZA ZAŠTITU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE	

od 7.8.01.0

У изради извештаја учествовали:

1. Ирена Бркушанин, дипл. хем.
2. Мирјана Јевтовић, дипл.хем.

Технички руководиоца лабораторије



34 Маријана Степић, дипл.инж.тех.

Руководилац лабораторије



Др Миодраг Пергал

Крај извештаја о испитивању





Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-00-1/2017-07

Датум: 30. јун 2017. године

Београд

На основу члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и Решења министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 119-01-5/9/2017-09 од 30. јуна 2017. године, решавајући по захтеву Заштите на раду и заштите животне средине Београд, д.о.о. Београд, без броја од 29. јуна 2017. године у управној ствари издавања овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

РЕШЕЊЕ

1. Овлашћује се Заштита на раду и заштита животне средине Београд, д.о.о. Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-086 од 30. јуна 2017. године Акредитационог тела Србије, а по Обиму акредитације од 30. јуна 2017. године, и то за:

- физичка и хемијска испитивања површинске воде;
- физичка и хемијска испитивања подземне воде;
- физичка и хемијска испитивања отпадне воде;
- узорковање површинске воде;
- узорковање подземне воде;
- узорковање отпадне воде.

2. Важност овог решења истиче 29. јуна 2021. године.

Образложење

Подносилац захтева, Заштита на раду и заштита животне средине Београд, д.о.о. Београд, Дескашева 7, Београд, обратио се овом министарству захтевом без броја од 29. јуна 2017. године за добијање овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода који је примљен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 325-00-1/2017-07 од 30. јуна 2017. године.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. основни подаци о правном лицу, као и извод о регистрацији привредног субјекта;

2. Одлука број 339/2017 о обнављању акредитације издате од стране Акредитационог тела Србије, заводни број 2-01-140/17-25 од 28. јуна 2017. године;
3. сертификат о акредитацији број 01-086 од 30. јуна 2017. године Акредитационог тела Србије, чија важност истиче 29. јуна 2021. године;
4. обим акредитације од 30. јуна 2017. године, као прилог уз Сертификат о акредитацији број 01-086;
5. референц листа за анализу површинских, подземних и отпадних вода.

Прегледом достављене документације закључено је да су испуњени услови за издавање Решења о овлашћењу за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода из члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), како је наведено у тачки 1. диспозитива Решења.

Рок важности овог решења је ограничен датумом истека важности Сертификата о акредитацији, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива решења, и важи само уз Сертификат.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против Решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА


Наташа Милић, дипл. инж. шум.

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД” ДОО
Бр. 24-1-1326/2
Датум: 23. 06. 2021 год.
БЕОГРАД Дескашева бр. 7

SMURFIT KAPPA DOO
ПРИЛАЗНИ ПУТ АДА ХУЈИ БР. 9
11000 БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ

О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ

Београд, јун 2021. год.

Садржај

Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења.....	3
Општи подаци о кориснику	3
Опис локације места узорковања	4
Подаци о извору водоснабдевања	4
Опис технолошког процеса.....	4
Капацитет производње	4
Ситуациони план са местима узорковања	5
Опис настанка отпадних вода.....	6
Подаци о техничким карактеристикама постројења или уређаја за пречишћавање отпадних вода....	7
Подаци о утврђеним површинама са којих се спира атмосферска вода.....	7
Подаци о испитивањима	7
Подаци о локацији и времену узимања узорака	8
Количине вода.....	8
Подаци о узорковању	9
Методe мерења и мерна опрема	10
Резултати испитивања отпадних вода	12
Место узорковања: непречишћена отпадна вода из базена повратне воде.....	12
Резултати испитивања отпадних вода	13
Ефикасност постројења за пречишћавање отпадне воде	14
Резултати испитивања површинских вода	15
Мерне несигурности и границе квантификације.....	17
Закључак.....	18
Прилози.....	19



Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења

Назив	ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД“ ДОО
Седиште	Београд
Адреса	Дескашева 7, 11000 Београд
Телефон	011 241 8155
Факс	011 241 8992
Лице за контакт	Др Миодраг Пергал
E-mail	m.pergal@zastitabeograd.com

Општи подаци о кориснику

Назив	SMURFIT KAPPA DOO
Седиште	11000 Београд
Адреса	Прилазни пут Ади Хуји бр. 9
PIB	102350996
Телефон	011/3316 505
Мобилни телефон	063/64-33-45
Лице за контакт	Татјана Младеновић
E-mail	tatjana.mladenovic@smurfitkappa.rs



Опис локације места узорковања

Smurfit kappa doo се налази на прилазном путу Ади Хуји бр. 9 у Београду.

Подаци о извору водоснабдевања

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Опис технолошког процеса

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Капацитет производње

Податак није доступан.

Број смена у току 24 h: Податак није доступан.

Очитани просечни двочасовни проток је , према изјави корисника, 231,41 m³.
 Двочасовни капацитет производње је, према изјави корисника 28,85 t.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.



Ситуациони план са местима узорковања

Ситуациони план са означеном канализацијом, опис типа канализационог система (технолошке, расхладне, санитарне или збирне) са означеним местима узорковања није доступан.

Место узорковања: непречишћена отпадна вода из базена повратне воде
ID бр. узорка 2106071005

Надморска висина: 74 m

Координате: N 44°49 '24.34 "
E 20°31 '1.36 "



Место узорковања: пречишћена отпадна вода из базена чисте воде,
ID бр. узорка 2106071006

Надморска висина: 73 m

Координате: N 44°49 '24.18 "
E 20°31 '3.07 "



Утврђени недостаци мерног места: При узорковања нису уочени недостаци мерног места




400 7.8.0 1.0

Место узорковања: површинска вода из реке Дунав пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO Београд, ID бр. узорка 2106071007

Надморска висина: 67 m

Координате: N 44°49 '26.34 "
E 20°30 '57.95 "

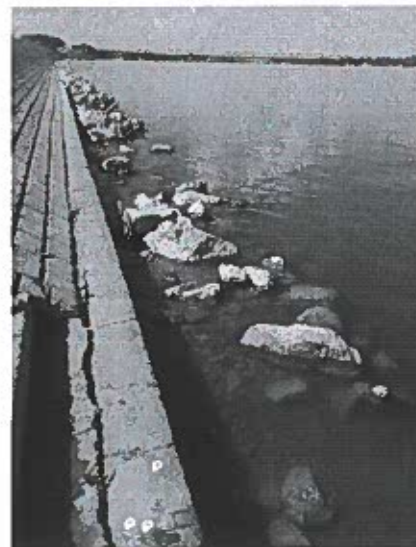

Место узорковања: површинска вода из реке Дунав после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO Београд, ID бр. узорка 2106071008

Надморска висина: 67 m

Координате: N 44°49 '26.34 "
E 20°30 '57.95 "



Опис настанка отпадних вода

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.



Подаци о техничким карактеристикама постројења или уређаја за пречишћавање отпадних вода

Податак није доступан.

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о утврђеним површинама са којих се спира атмосферска вода

Податак није доступан

Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о испитивањима

Број радног налога: 24-1-0806/21

Датум пријема узорака: 07.06.2021.

Датум испитивања: од 07.06.2021. до 21.06.2021.

Датум претходног испитивања: март 2021.

Основ за испитивање квалитета отпадне воде је Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), Прилог 2, Глава I, део 21- Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења и погона за производњу папира и картона (колоне 7) и Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл.гласник РС 33/2016).

Основ за испитивање квалитета површинске воде је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 50/2012), Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних



хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 24/2014) и Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС 74/2011), Прилог 3, тип 1, река Дунав, Границе класа еколошког статуса и границе класа еколошког потенцијала за типове површинских вода.

Напомена: Резултати испитивања односе се само на испитиване узорке

Подаци о локацији и времену узимања узорка

Нису забележени услови приликом узорковања који могу утицати на резултат испитивања.

Узорак отпадне воде идентификационог броја **2106071005** представља непречишћену отпадну воду из базена повратне воде узорковану 07.06.2021. у периоду од 11:00-13:00 h.

Узорак отпадне воде идентификационог броја **2106071006** представља пречишћена отпадна вода из базена чисте воде узорковану 07.06.2021. у периоду од 11:00-13:00 h..

Узорак површинске воде идентификационог броја **2106071007** представља површинску воду узету из Дунава, пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO узорковану 07.06.2021. у периоду од 13:00-13:15 h.

Узорак површинске воде идентификационог броја **2106071008** представља површинску воду узету из Дунава, после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO узорковану 07.06.2021. у периоду од 13:30-13:45 h.

Узоркивачи: Драгољуб Кнежевић

Количине вода

Место узорковања: непречишћена отпадна вода из базена повратне воде, пречишћена отпадна вода из базена чисте воде

	Мерна јединица	Минимална	Средња	Максимална
Дневна потрошња воде	l/s	-	-	-
Дневна количина испуштених отпадних вода	m ³ /dan	-	-	-
Запремина ускладиштених отпадних вода	m ³	-	-	-
Количина отпадне воде током узорковања	m ³	-	-	-

- податак није доступан



Наведени подаци достављени су од стране корисника.

Подаци о узорковању

Начин узорковања и руковање узорком до анализе

Узорковање отпадних вода је извршено по методи SRPS ISO 5667-1:2008, SRPS ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017, SRPS ISO 5667-10:2007. Амбалажа и конзервисање узорка је извршено у зависности од параметара који су предвиђени за рад:

ХПК,ТОС	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Укупан фосфор	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Метали	пластична или стаклена флаша конзервисана са HNO_3 до pH=1-2
Амонијак	пластична или стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 до pH=1-2
Масти и уља	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 или HCl до pH=1-2
Фенол	браон стаклена флаша конзервисана са H_2SO_4 или H_3PO_4 до pH=1-2
Ањонски детерџенти	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 до pH=1-2
Минерална уља	стаклена флаша конзервисан аса H_2SO_4 или HCl до pH=1-2
Остали параметри	хлађење на $T 1-5^{\circ}C$

Напомена: Узорци су транспортовани до лабораторије у ручним фрижидерима на $T 1-5^{\circ}$

Временски услови током узорковања

Подаци о метеоролошким условима у току мерења су преузети са www.wunderground.com.

Температура ($^{\circ}C$)	Релативна влажност (%)	Ваздушни притисак (hPa)	Количина падавина (mm)
24	53	1006,1	0,0



Методe мерења и мерна опрема

Испитивани параметар	Пропис или стандард	Опрема и инструменти	Серијски број инструмента
Узимање узоракa вода за физичко – хемијска испитивања	SRPS ISO 5667-1:2008 SRPS ISO 5667-3:2018 SRPS ISO 5667-10:2007 SRPS ISO 5667-6:2017	Телескопски штап са посудом за узорковање воде, TeleScoop, Bürkle	-
Температура воде	SRPS H.ZI. 106:1970	Термометар, Тесто тип 925	-
Мирис*	EPA 140.1:1971	-	-
Седиментне материје	SM 2540F:1999	Левак по Imhoffu	-
Боја	SRPS EN ISO 7887:2013	Lovibond 2000+ Nessleriser 2150	-
Мутноћа воде	ВДМ 40	Портабл турбидиметар Hach	950100006848
Ук. остатак после испаравања на 105°C	EPA 160.3:1971	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Суспендоване материје	ESS 340.2	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Остатак после жарења суспендованих материја	SRPS H.ZI.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
Губитак жарењем суспендованих материја	SRPS H.ZI.160:1987	Аналитичка вага, Kern, Germany	WB0740126
pH вредност	EPA 150.1:1982	InoLab3320, WTW	161111292
Електропроводљивост	EPA 120.1:1982	InoLab3320, WTW	161111292
Растворени кисеоник	EPA 360.1:1971	InoLab3320, WTW	161111292
Хемијска потрошња кисеоника (ХПК)	EPA 410.4:1978	Спектрофотометар Shimadzu UV mini-1240	A10934537600
Биохемијска потрошња кисеоника (БПК ₅)	Упутство ¹	WTW/OXITOP	98510068/199
Хлориди, Сулфати, Ортофосфати, Флуориди, Нитрати, Нитрити	ВДМ 13	Јонски хроматограф, Dionex ICS-1100	10040022
Укупни фосфор	Упутство ⁹	PhotoLabS12, WTW	08070812
Укупан азот	Упутство ⁴	PhotoLabS12, WTW	08070812
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	Упутство ⁸	PhotoLabS12, WTW	08070812
Бакар	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Гвожђе	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Никл	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345



080 7 810 100

Кадмијум	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Хром	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Олово	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Цинк	SRPS ISO 11885:2011	Микроталасна плазма – атомска емисиона спектрометрија (MP-AES), Agilent Technologies	AU12510345
Кадмијум, олово	EPA 200.9	Атомски апсорпциони спектрометар са графитном пећи, GF – AAS, Agilent Technologies	DE17070001
АОХ	Упутство ²³	PhotoLabS12, WTW	08070812

* - неакредитовани параметар

ВДМ 13 - ISO 10304-1:2009(модификована метода)

Упутство ⁸ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14752 (аналогно са EPA 350.1:1993)

Упутство ¹ - Упутство произвођача за OxiTop систем

Упутство ⁴ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14537 (аналогно са DIN EN ISO 11905-1)

Упутство ⁹ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 14752 (аналогно са EPA 365.2:1971, EPA 365.3:1978)

Упутство ²³ - По произ. уп. PhotoLab S12-WTW 00675(аналогно са EN ISO 9532)



Резултати испитивања отпадних вода

Место узорковања: непречишћена отпадна вода из базена повратне воде
Лабораторијски број: 2106071005

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност
Температура воде	°C	34,0
Мутноћа воде	NTU	164
Суспендоване материје	mg/l	328
Остатак после жарења суспендованих материја	mg/l	117
Губитак жарењем суспендованих материја	mg/l	211
Боја	CoPt	< 10
Мирис*		јачо приметан
Видљиве отпадне материје		присутне
pH вредност		5,3
Електропроводљивост	μS/cm	2510
Растворени кисеоник	mg/l	0,80
Таложне материје након 2 h	mg/l	2,0
Ук. остатак после испарења на 105°C	mg/l	1882
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	5888,4** (47,24 kg/t) ⁽²⁾
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	3530**
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	< 0,009
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	196,76**
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	65,00
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	1,4
Укупни неоргански азот (NH ₄ ⁺ -N, NO ₃ ⁻ -N, NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	1,4
Укупни фосфор, mg/l	mg/l	0,24
Гвожђе (Fe)	mg/l	1,31
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05
Укупни Хром (Cr)	mg/l	< 0,01
Никл (Ni)	mg/l	< 0,02
Цинк (Zn)	mg/l	0,09
Кадмијум (Cd)	μg/l	< 5
Олово (Pb)	μg /l	<50
Адсорбујући органски халогениди (AOX)	μg/l	73 (5,8x10 ⁻⁴ kg/t) ⁽²⁾

* - неакредитовани параметар

** - вредност изнад акредитованог опсега методе

⁽²⁾ - Вредност добијена на основу измерене концентрације у mg/l, читаног просечног двочасовног протока отпадне воде (231,41 m³) и двочасовне производње (28,85 t)



Резултати испитивања отпадних вода

Место узорковања: пречишћена отпадна вода из базена чисте воде
Лабораторијски број: 2106071006

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност	Гранична вредност ⁽¹⁾
Температура воде	°C	18,9	-
Мутноћа воде	NTU	2,72	-
Суспендоване материје	mg/l	27	-
Остатак после жарења суспендованих материја	mg/l	6	-
Губитак жарењем суспендованих материја	mg/l	21	-
Боја	CoPt	< 10	-
Мирис*		без	-
Видљиве отпадне материје		присутне	-
pH вредност		7,83	-
Електропроводљивост	μS/cm	375	-
Растворени кисеоник	mg/l	0,96	-
Таложне материје након 2 h	mg/l	< 0,1	-
Ук. остатак после испарења на 105°C	mg/l	251	-
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	26,4(0,21 kg/t) ⁽²⁾	5 kg O ₂ /t
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	8	25
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	4,03	-
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01	-
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	15,72	-
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	17,38	-
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03	-
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,2	-
Укупни неоргански азот (NH ₄ ⁺ -N, NO ₃ ⁻ -N, NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	4,23	10
Укупни фосфор, mg/l	mg/l	< 0,01	2
Гвожђе (Fe)	mg/l	0,19	-
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05	-
Укупни Хром (Cr)	mg/l	< 0,01	-
Никл (Ni)	mg/l	< 0,02	-
Цинк (Zn)	mg/l	< 0,03	-
Кадмијум (Cd)	μg/l	< 5	-
Олово (Pb)	μg/l	< 50	-
Адсорбујући органски халогениди (AOX)	μg/l	<50 (< 4,0x10 ⁻⁴ kg/t) ⁽²⁾	0,012 kg/t

* - неакредитовани параметар

⁽¹⁾ - Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/2011, 48/2012, 1/2016), Прилог 2, Глава 1, део 21- Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења и погона за производњу папира и картона (колона 7).

⁽²⁾ - Вредност добијена на основу измерене концентрације у mg/l, читаног просечног двочасовног протока отпадне воде (231,41 m³) и двочасовне производње 28,85 t)



Ефикасност постројења за пречишћавање отпадне воде

Место узорковања: непречишћена отпадна вода из базена повратне воде и пречишћена отпадна вода из базена чисте воде

Испитивани параметар	Ефикасност (%)
Суспендоване материје, mg/l	91,8
Ук. остатак после испарења на 105°C	86,7
Хем. потр. O ₂ (ХПК), mg/l	99,5
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅), mg/l	99,8



Резултати испитивања површинских вода

Место узорковања: река Дунав пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO Београд

Лабораторијски број: 2106071007

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност	Гранична вредност	Гранична вредност
Изглед воде		замућена	-	-
Температура воде	°C	19,7	-	-
Мутноћа воде	NTU	8,8	-	-
Ук. остатак после испарења на 105°C	mg/l	245	1300 ⁽¹⁾	-
Суспендоване материје	mg/l	27	⁽¹⁾	-
pH вредност		7,8	6,5-8,5 ⁽¹⁾	6,5-8,5 ⁽³⁾
Електропроводљивост	µS/cm	371	1500 ⁽¹⁾	-
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	28,8	30 ⁽¹⁾	-
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	6	7 ⁽¹⁾	8,0 ⁽³⁾
Растворени кисеоник	mg/l	5,1	мин.5 ⁽¹⁾	мин.5 ⁽³⁾
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	0,84	6 ⁽¹⁾	6,00 ⁽³⁾
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01	0,12 ⁽¹⁾	-
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	15,27	150 ⁽¹⁾	- ⁽³⁾
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	16,74	200 ⁽¹⁾	-
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03	0,2 ⁽¹⁾	0,2 ⁽³⁾
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,21	0,6 ⁽¹⁾	0,8 ⁽³⁾
Укупан фосфор	mg/l	< 0,01	0,4 ⁽¹⁾	0,4 ⁽³⁾
Укупан азот	mg/l	1,2	8 ⁽¹⁾	-
Гвожђе (Fe)	mg/l	0,28	1 ⁽¹⁾	-
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05	0,112 ⁽¹⁾	-
Укупни Хром (Cr)	mg/l	< 0,01	0,1 ⁽¹⁾	-
Никл (Ni)	µg/l	< 20	34 ⁽²⁾	-
Цинк (Zn)	mg/l	< 0,03	2 ⁽¹⁾	-
Кадмијум (Cd)	µg/l	< 0,3	< 0,45 ⁽²⁾	-
Олово (Pb)	µg/l	< 1	14 ⁽²⁾	-
Адсорбујући органски халогениди (АОХ)	µg/l	< 50	100 ⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ – Гранична вредност према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достигање (Сл.гласник РС бр. 50/2012) за воде класе III.

⁽²⁾ – Гранична вредност према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достигање (Сл.гласник РС бр. 24/2014).

⁽³⁾ – Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС 74/2011), Прилог 3, тип I, река Дунав, Границе класа еколошког статуса и границе класа еколошког потенцијала за типове површинских вода за воде класе III - IV.



Резултати испитивања површинских вода

Место узорковања: реке Дунав после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO Београд

Лабораторијски број: 2106071008

Испитивани параметар	Мерна јединица	Измерена вредност	Гранична вредност	Гранична вредност
Изглед воде		замућена	-	-
Температура воде, °C		19,8	-	-
Мутноћа воде	NTU	7,3	-	-
Ук. остатак после испарења на 105°C	mg/l	231	1300 ⁽¹⁾	-
Суспендоване материје	mg/l	21	- ⁽¹⁾	-
pH вредност		7,3	6,5-8,5 ⁽¹⁾	6,5-8,5 ⁽³⁾
Електропроводљивост	µS/cm	328	1500 ⁽¹⁾	-
Хем. потр. O ₂ (ХПК)	mg/l	18,3	30 ⁽¹⁾	-
Биох. потр. O ₂ (БПК ₅)	mg/l	4	7 ⁽¹⁾	8,0 ⁽³⁾
Растворени кисеоник	mg/l	5,3	мин.5 ⁽¹⁾	мин.5 ⁽³⁾
Нитрати (NO ₃ ⁻ -N)	mg/l	0,59	6 ⁽¹⁾	6,00 ⁽³⁾
Нитрити (NO ₂ ⁻ -N)	mg/l	< 0,01	0,12 ⁽¹⁾	-
Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	13,28	150 ⁽¹⁾	- ⁽³⁾
Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	14,73	200 ⁽¹⁾	-
Ортофосфати (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/l	< 0,03	0,2 ⁽¹⁾	0,2 ⁽³⁾
Амонијак, изражен преко азота (NH ₄ ⁺ -N)	mg/l	0,13	0,6 ⁽¹⁾	0,8 ⁽³⁾
Укупан фосфор	mg/l	< 0,01	0,4 ⁽¹⁾	0,4 ⁽³⁾
Укупан азот	mg/l	0,93	8 ⁽¹⁾	-
Гвожђе (Fe)	mg/l	0,25	1 ⁽¹⁾	-
Бакар (Cu)	mg/l	< 0,05	0,112 ⁽¹⁾	-
Укупни Хром (Cr)	mg/l	< 0,01	0,1 ⁽¹⁾	-
Никл (Ni)	µg/l	< 20	34 ⁽²⁾	-
Цинк (Zn)	mg/l	< 0,03	2 ⁽¹⁾	-
Кадмијум (Cd)	µg/l	< 0,3	< 0,45 ⁽²⁾	-
Олово (Pb)	µg/l	< 1	14 ⁽²⁾	-
Адсорбујући органски халогениди (АОХ)	µg/l	< 50	100 ⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ – Гранична вредност према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 50/2012) за воде класе III.

⁽²⁾ – Гранична вредност према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 24/2014)

⁽³⁾ – Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС 74/2011), Прилог 3, тип 1, река Дунав, Границе класа еколошког статуса и границе класа еколошког потенцијала за типове површинских вода за воде класе III - IV.



Мерне несигурности и границе квантификације

Испитивани параметар	Мерна несигурност (%)	Граница квантификације
Температура воде	$\pm 1,25^{\circ}\text{C}$	0°C
Укупни ост. после испаравања на 105°C	$\pm 4,66$	10 mg/l
Боја	$\pm 8,63$	10 Co-Pt скале
Мутноћа	$\pm 10,1$	0 NTU
Суспендоване материје	$\pm 7,7$	2 mg/l
Остатак после жарења суспендованих материја	$\pm 8,5$	2 mg/l
Губитак жарењем суспендованих материја	$\pm 10,5$	2 mg/l
Седиментне материје	$\pm 24,8$	0,1 ml/l
pH вредност	$\pm 2,89$	0
Електропроводљивост	$\pm 1,3$	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Растворени кисеоник	$\pm 0,3$	0
Хем. потр. O_2 (ХПК)	$\pm 8,8$	3 mg/l
Биох. потр. O_2 (БПК ₅)	$\pm 12,8$	0 mg/l
Анјонски детерџенти	$\pm 15,79$	0,05 mg/l
Нитрати (NO_3^- -N)	$\pm 6,2$	0,009 mg/l
Нитрити (NO_2^- -N)	$\pm 7,6$	0,01 mg/l
Хлориди (Cl^-)	$\pm 7,5$	0,04 mg/l
Сулфати (SO_4^{2-})	$\pm 8,0$	0,04 mg/l
Амонијак, изражен преко азота (NH_4^+ -N)	$\pm 10,36$	0,05 mg/l
Ортофосфати (PO_4^{3-} -P)	$\pm 6,4$	0,03 mg/l
АОХ	$\pm 14,20$	0,05 mg/l
Укупан азот	$\pm 1,70$	0,5 mg/l
Укупан фосфор	$\pm 17,80$	0,01 mg/l
Гвожђе	$\pm 2,92$	0,10 mg/l
Бакар	$\pm 3,16$	0,05 mg/l
Хром	$\pm 6,7$	0,01 mg/l
Никл	$\pm 10,5$	0,02 mg/l
Цинк	$\pm 16,0$	0,03 mg/l
Кадмијум	$\pm 6,86$	5 $\mu\text{g}/\text{l}$
Олово	$\pm 9,4$	50 $\mu\text{g}/\text{l}$



Закључак

Место узорковања: пречишћена отпадна вода из базена чисте воде

Анализирани параметри отпадне воде са идентификационим бројем **2106071006**, која представља узорак пречишћене отпадне воде из базена чисте воде, не прекорачују граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/2011, 48/2012, 1/2016), Прилог 2, Глава I, део 21- Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења и погона за производњу папира и картона (колона 7).

Усаглашеност резултата је исказана према бинарном правилу једноставног прихватања.

Место узорковања: река Дунав пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO Београд

Анализирани параметри површинске воде са идентификационим бројем **2106071007**, која представља узорак површинске воде из реке Дунав пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO, Београд, на основу којих површинска вода припада класи III према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 50/2012) су суспендоване материје, растворени кисеоник и хемијска потрошња кисеоника.

Анализирани параметри површинске воде са идентификационим бројем **2106071007**, која представља узорак површинске воде из реке Дунав пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO, Београд, не прекорачују граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 24/2014), Табела 1.СКОЖС за прву групу приоритетних супстанци.

Анализирани параметар површинске воде са идентификационим бројем **2106071007**, која представља узорак површинске воде из реке Дунав пре улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO, Београд, на основу којег површинска вода припада III - IV класи еколошког статуса према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС 74/2011), Прилог 3, тип 1, река Дунав је растворени кисеоник и биохемијска потрошња кисеоника..

Усаглашеност резултата је исказана према бинарном правилу једноставног прихватања.

Место узорковања река Дунав после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO Београд,

Анализирани параметар површинске воде са идентификационим бројем **2106071008**, која представља узорак површинске воде из реке Дунав после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO, Београд, на основу којег површинска вода припада класи III према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и



роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 50/2012) је хем. потрошња кисеоника (ХПК) и растворени кисеоник.

Анализирани параметри површинске воде са идентификационим бројем **2106071008**, која представља узорак површинске воде из реке Дунав после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO, Београд, не прекорачују граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 24/2014), Табела 1.СКЖС за прву групу приоритетних супстанци.

Анализирани параметри површинске воде са идентификационим бројем **2106071008**, која представља узорак површинске воде из реке Дунав после улива пречишћене отпадне воде из SMURFIT KAPPA DOO, Београд, на основу којих отпадна вода припада III - IV класи еколошког статуса према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС 74/2011), Прилог 3, тип 1, река Дунав је растворени кисеоник.

Усаглашеност резултата је исказана према бинарном правилу једноставног прихватања.

Напомена:

Класа I: Опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датај у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде)

Класа II: Опис класе одговара добром еколошком статусу према класификацији датај у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Класа III: Опис класе одговара умереном еколошком статусу према класификацији датај у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде)

Класа IV: Опис класе одговара слабом еколошком статусу према класификацији датај у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације претходно наведених третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде)

Класа V: Опис класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датај у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Прилози

Уз овај извештај достављен је следећи прилог:

- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде којим је Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ доо овлашћена за испитивање квалитета вода



У изради извештаја учествовали:

1. Ирена Бркушанин, дипл. хем.
2. Марија Николић, дипл.хем.

Технички руководиоца лабораторије


Маријана Степић, дипл.инж.тех.

Руководилац лабораторије


Др Миодраг Перган

Крај извештаја о испитивању





Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-00-1/2017-07

Датум: 30. јун 2017. године

Београд

На основу члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и Решења министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 119-01-5/9/2017-09 од 30. јуна 2017. године, решавајући по захтеву Заштите на раду и заштите животне средине Београд, д.о.о. Београд, без броја од 29. јуна 2017. године у управној ствари издавања овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

РЕШЕЊЕ

1. Овлашћује се Заштита на раду и заштита животне средине Београд, д.о.о. Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-086 од 30. јуна 2017. године Акредитационог тела Србије, а по Обиму акредитације од 30. јуна 2017. године, и то за:

- физичка и хемијска испитивања површинске воде;
- физичка и хемијска испитивања подземне воде;
- физичка и хемијска испитивања отпадне воде;
- узорковање површинске воде;
- узорковање подземне воде;
- узорковање отпадне воде.

2. Важност овог решења истиче 29. јуна 2021. године.

Образложење

Подносилац захтева, Заштита на раду и заштита животне средине Београд, д.о.о. Београд, Дескашева 7, Београд, обратио се овом министарству захтевом без броја од 29. јуна 2017. године за добијање овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода који је примљен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 325-00-1/2017-07 од 30. јуна 2017. године.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. основни подаци о правном лицу, као и извод о регистрацији привредног субјекта;

2. Одлука број 339/2017 о обнављању акредитације издате од стране Акредитационог тела Србије, заводни број 2-01-140/17-25 од 28. јуна 2017. године;
3. сертификат о акредитацији број 01-086 од 30. јуна 2017. године Акредитационог тела Србије, чија важност истиче 29. јуна 2021. године;
4. обим акредитације од 30. јуна 2017. године, као прилог уз Сертификат о акредитацији број 01-086;
5. референц листа за анализу површинских, подземних и отпадних вода.

Прегледом достављене документације закључено је да су испуњени услови за издавање Решења о овлашћењу за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода из члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), како је наведено у тачки 1. диспозитива Решења.

Рок важности овог решења је ограничен датумом истека важности Сертификата о акредитацији, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива решења, и важи само уз Сертификат.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против Решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА


Наташа Милић, дипл. инж. шум.

