

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Датум: 25.4.2024.



Служба техничке документације
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Тел: 2065 018
Факс: 3612 896
е-mail: std@bvk.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд, Немањина 22 – 26

ROP-MSGI-7257-LOCH-2/2024
К-239//2024

ПРЕДМЕТ: Услови канализације за израду локацијских услова за изградњу постројења за биолошки третман отпадних технолошких вода за фабрику картона "Умка" на катастарској парцели 30633 КО Умка, општина Чукарица, у Београду

У вези захтева ROP-MSGI-7257-LOCH-2/2024, инвеститора инвеститора „УМКА ФАБРИКА КАРТОНА“ доо из Београда-Умка, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" под бр. К-239/2024, од 2.4.2024. године којим тражите услове канализације за израду локацијских услова за изградњу постројења за биолошки третман отпадних технолошких вода за фабрику картона "Умка" на катастарској парцели 30633 КО Умка, општина Чукарица, у Београду, у складу са **Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда** ("Сл. лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/2017, 85/2019 и 120/2021), издају се:

У С Л О В И

Подаци о објекту из достављеног идејног решења:

Предвиђена је изградња пословног објекта категорије „Г“, класификационе ознаке 222330. БРГП предметног објекта m^2 , спратности П+0. Укупна површина парцеле износи 13ha 40a 41 m^2 .

Prikaz površina	
Ukupna površina KP 30633KO Uмка:	134041 m^2
Površina pod postojećim objektima:	31950 m^2
Površina pod planiranim objektima - zgradama sledeće pozicije:	
6. Zgrada za sladištenje doziranje hemikalija 20,7x10,7	221,49 m^2
12. Zgrada dekanter prese sa nadstrešnicom za čvrst otpad	205,71 m^2
14.1. Objekat za pumpe (1)	66,8 m^2
14.2. Objekat za pumpe (2)	66,8 m^2
	560,80 m^2

Сврха пројекта је довођење параметара технолошких отпадних вода у границе захтеване Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово постизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) и закључцима НДТ (најбоље доступне технике) прописаних вредности. БРЕФ документ који је примењив на фабрику картона Умка је Референце *Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Pulp, Paper and Board (European Commission, 2015)*-Производња пулпе и папира.

Основни/базни пакет документације са делом детаљног пројекта испоручује се од страног даваоца технологије за биолошки третман отпадних технолошких вода.

ЗА 40103000 001/08

Капацитет

Капацитет новопроектваног постројења изражен преко максималног протока отпадних вода је $375\text{ m}^3/\text{h}$ док је пројектно оптерећење изражено преко ХПК 24 t/dan . Очекивани проток отпадних вода је око $300\text{ m}^3/\text{h}$ који се и после планираног повећања капацитета производње фабрике са 650 на 800 t/dan неће мењати.

МИКРО ЛОКАЦИЈА

Локација новог постројења за биолошки третман отпадних технолошких вода предвиђена је у кругу

фабрике картона Умка непосредно уз постојећу фабрику за третман отпадних вода на к.п. 30633

КО

Умка.

ПОЛОЖАЈ ПОСТРОЈЕЊА

Планирано је да се објекти постројења поставе северно од постојећег постројења за третман отпадних

технолошких вода (објекат 20) тако да заузму простор на западној страни (према реци Саву) до оградe

на северној страни до саобраћајнице (улазна капија бр 2), затим обухвата простор до атомског склоништа Фабрике Умка где се један објекат бакља (релативно малих габарита и тежине) поставља на земљаном насипу склоништа. Декантер преса се налази на југоисточној страни и непосредно уз њу је надстрешница за чврст отпад.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На делу катастарске парцеле КП 30633, КО Умка где се планира изградња новог постројења тренутно

нема грађевинских објеката, то је слободна површина преко које на неким деловима иду подземне инсталације, којих је мало и биће измештене. У кругу фабрике постоји инфраструктура која ће се користити у току рада новопроектваног постројења уз одговарајуће повезивање на: електроенергетску мрежу, мрежу санитарне воде, систем хидрантске воде, систем отпадне воде (канализација).

Наведена постојећа инфраструктура је довољног капацитета за потребе планираног постројења.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

Постројење чине следећи објекти :

1. ИРЦ-Анаеробни реактор са СП прикључком на истом темељу
2. Егализациони резервоар
3. Резервоар за анаеробни муљ
4. Балон за биогаз
5. Бакља
6. Зграда за складиштење и дозирање хемикалија
7. Кондензациона јама
8. Таложник
9. Преливна јама уз таложник
10. Резервоар за мешање муља
11. Аерациони базен
12. Зграда декантер пресе са надстрешницом за одлагање чврстог отпада
13. Цевни мост
- 14.1 Објекат за смештај пумпи (1)
- 14.2 Објекат за смештај пумпи (2)
15. Саобраћајница (интерна)

Зграда за складиштење и дозирање хемикалија (обј. бр. 6)

Основна намена објекта је смештај резервоара и посуда за течне хемикалије, односно резерви чврстих

хемикалија. У складу са тиме, у објекту су формиране три просторије:

1. дозирање хемикалија,

2. складиштење хемикалија,
3. Просторија за смештај пумпи
4. МЦЦ соба.

Објекат је приземан, димензија сса 20,70m x 10,70m. Висина објекта сса 6,6m. Пбруто је 221,49m².

Зграда декантер пресе са надстрешницом за одлагање чвртог отпада (обј. бр. 12)

Основна намена објекта је смештај декантер пресе за третман муљне фазе из таложника, и привремено

одлагање отпада (инертног остатка после одвајања воде у декантер преси), који се преко транспортера

одлаже у наткривени бокс.

Објекат је приземан, укупних димензија основе 12,60m x 16,45m. Максимална висина је 6,98m. Пбруто

/БРГП: 205,71 m²;

Објекти за смештај пумпи (обј. бр. 14.1 и 14.2).

Основна намена објекта је смештај радних и резервних циркулационих пумпи и ваздушних дуваљки. У сваки објекат се смештају по једна радна и резервна дуваљка и по две радне и једна резервна циркулациона пумпа.

Објекти су приземни, димензија цца 10,74m x 6,22m. Висина објекта је сса 4,65m. Пбруто је 66,80m²

Укупна површина објеката за смештај пумпи 1 и 2 је Пбруто 133,60m².

У оквиру новог постројења планирана је једносмерна саобраћајница ширине 4 м за прилаз објектима.

Она има проширење непосредно поред зграде за смештај и дозирање хемикалија на којем ће се паркирати доставна возила приликом истовара.)

1 Отпадне материје

Већина отпадних токова из процеса третмана технолошких отпадних вода (кондензат биогаса, отпадни анаеробни муљ са места за узорковање реактора и бафер резервоара муља, отпадна вода из пресе) се враћа у процес.

Сви делови постројења за биолошки третман технолошких отпадних вода међусобно су повезани инсталацијама и као такви чине функционалну целину. Предметно постројење ће, у складу са технолошким процесом, бити повезано и са суседним објектима у оквиру постојећег комплекса.

Пројектом је планирана једносмерна интерна саобраћајница за прилаз новопроектованим објектима и за потребе противпожарне заштите (на цртежу бр. 0391-ИДР-0-02 Ситуациони план-новопроектовано стање означена је као позиција бр. 15)

Предвиђено је прикључење планираног постројења на постојеће прикључке електро напајања, санитарне воде, санитарно-фекалне канализације и атмосферске канализације све унутар к.п. 30633 КО Умка. Постојећи прикључци су довољног капацитета и за новопроектовано постројење.

Идејним решењем није предвиђено ново прикључење на градску канализацију. Предметно постројење прикључиће се на канализациону мрежу у кругу фабрике која је довољног капацитета.


Прикључење се врши са постојећег прикључака на интерну мрежу атмосферске канализације у кругу фабрике који је довољног капацитета.

Нису достављене планиране количине фекалних и кишних вода.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“



ДКП

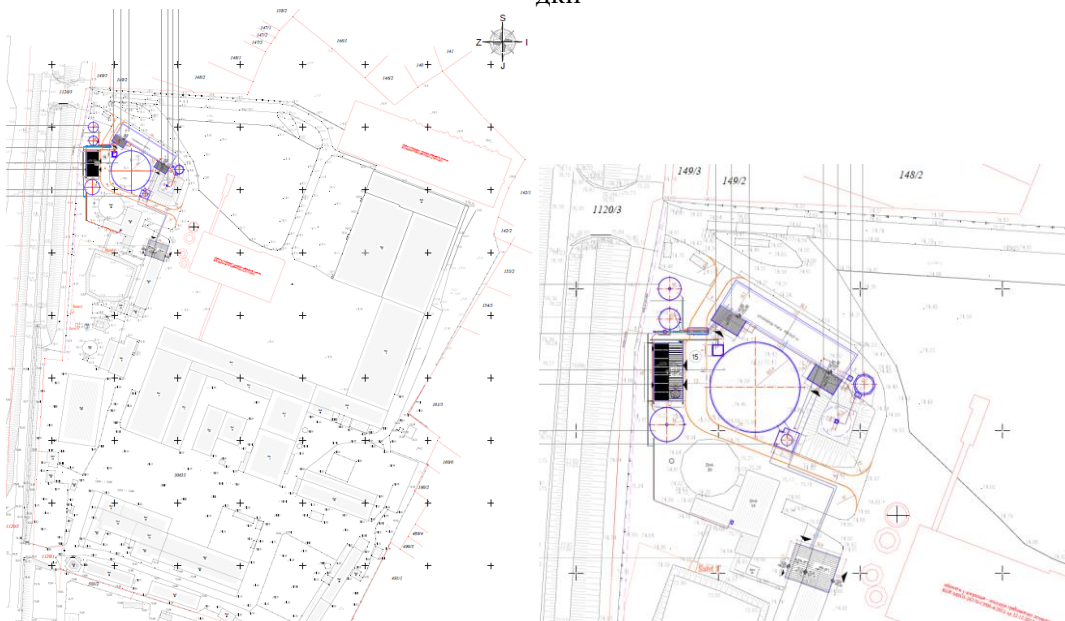

ситуација из Идејног решења-новопројектовано стање

Постојеће стање:

У тренутним условима не постоје техничке могућности за прикључење будућег објекта, јер у зони комплекса не постоји канализациона мрежа, која је део градске мреже канализације и део одржавања ЈКП БВК.


Сва локална алтернативна техничка решења су ван градског канализационог система и самим тим ван надлежности ЈКП БВК.

ЗА 40103000 001/08

Планирано и пројектовано стање:

Предметна локација је обухваћена:

- Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22)
- Планом детаљне регулације Фабрике картона „Умка“, ГО Чукарица ("Сл. лист града Београда", бр. 155/20).

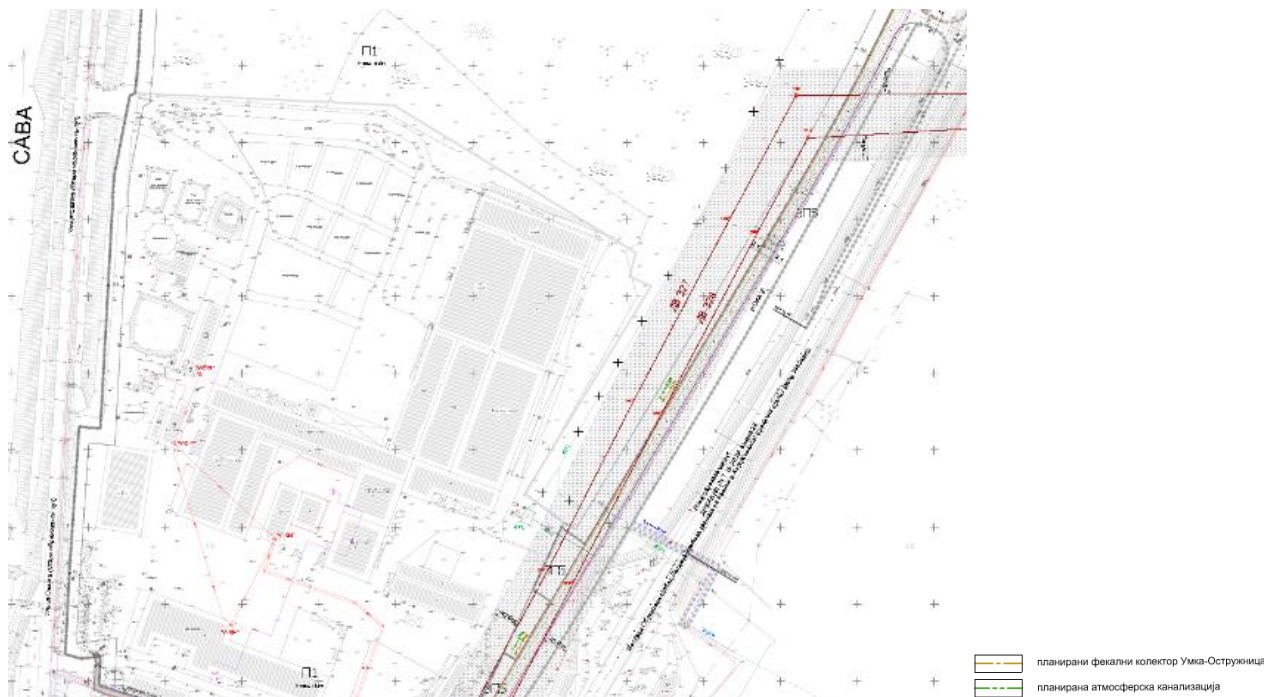

синхрон план из ПДР-а бр.155/20

Територија обухваћена границом плана највећим делом припада територији Остружничког канализационог система, на делу који је планиран да се каналише по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода и чија изградња још није почела.

Концепцијом овог система предвиђено је да се све употребљене воде (санитарне и индустријске као и воде из септичких јама) одведу до постројења за пречишћавање ППОВ „Остружница“ и даље, након пречишћавања, у реку Саву, а атмосферске воде системом кишне канализације испусте у оближње потоке или реку Саву. Реципијент за отпадне воде са комплекса је планирани фекални колектор мин.Ø600mm у Улици новој 2 који је део колектора дефинисаног Планом генералне регулације, који ће воде са подручја Умке и околних насеља спровести до планираног ППОВ „Остружница“.

У планираним саобраћајницама Нова 1 и Нова 2 су предвиђени кишни канали мин.Ø300mm.

Према Плану, у комплексу Фабрике картона „Умка“, постоји изграђена локална канализациона мрежа, сепарационог типа, која се састоји од фекалне, атмосферске, технолошке канализације и канализације отпадних вода од прања филтера. После пречишћавања ове воде се испуштају у реку Саву, што је у надлежности водопривредног предузећа. На свим испустима канализације са комплекса како у градску канализацију тако и реку Саву, потребно је поставити мераче протока испуштене воде.

Реципијент за атмосферске воде са комплекса је река Сава. Квалитет воде испуштене у реку Саву, како отпадне тако и атмосферске, треба да буде у складу са законском регулативом.

За комплекс фабрике картона "Умка" на катастарској парцели 30633 КО Умка, за изградњу складишта готових производа издати су услови канализације у оквиру обједињене процедуре бр. ROP-BGDU-21406-LOC-1/2021, број К-589/2021 од 27.8.2021. године, за израду локацијских услова за изградњу објекта Погона припреме масе у кругу фабрике картона "Умка" на катастарској

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

парцели 30633 КО Умка, општина Чукарица, у Улици 13. октобра бр.1, под бр. К-576/2021, дана 31.8.2021.године (ROP-MSGI-24376-LOC-1/2021), за израду локацијских услова за уградњу 2 (два) сепаратора лаких нафтних деривата, категорије на катастарској парцели број 30633 КО Умка, Улица 13. октобра, Београд – Умка, под бр. К-66/2022 од 1.2.2022године (ROP-BGDU-45877-LOC-1/2021) и за израду локацијских услова за изградњу објекта за паковање и складиштење готовог производа у кругу фабрике картона "Умка" на катастарској парцели 30633 КО Умка, општина Чукарица, у Улици 13. октобра бр.1, у Београду под бр.К-806/2022, од 6.10.2022године (ROP-MSGI-27289-LOC-1/2022), , за израду локацијских услова за доградњу објекта за сечење и складиштење картона "Умка" на кат. парцели 30633 КО Умка, општина Чукарица, у Улици 13. октобра бр.1, у Београду, под бр.К-552/2023 од 16.06.2023. године, за израду локацијских услова за доградњу објекта припреме папирне масе у фабрици картона "Умка" на катастарској парцели 30633 КО Умка, општина Чукарица, у Улици 13. октобра бр.1, у Београду, под бр. К-905/2023, дана 25.04.2023.године.

За потребе прикључења на градску канализациону мрежу, за покретање иницијативе за пројектовање и извођење нове канализационе мреже, у складу са саобраћајним и хидротехничким решењем према важећој планској документацији можете да се обратите Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, која ће одредити обухват пројекта до адекватних рецепијената у складу са потребама комплекса и планираног објекта.

У том случају Пројектну документацију канализације комплекса/објекта усагласити са планском документацијом, будућом пројектном документацијом уличне мреже, условима са аспекта санитарне заштите изворишта из Плана и стандардима и прописима наведеним у наставку услова.

Прикључке димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са потребама и капацитетом уличних канала.

Места прикључења будућег објекта/комплекса, усагласити са саобраћајним решењем-колским приступом, паркирањем, грађевинском линијом објекта, регулационом линијом парцеле, елементима уређења-степеништем, садницама.

Прикључење објекта на канализациону мрежу предвидети преко прописно пројектованих прикључака, на уличне силазе, падом од 2-6‰ и са каскадом од 60cm до 300cm у граничном ревизионом силазу.

Граничне ревизионе силазе пројектовати тако да буду приступачни за одржавање и лоцирани до 1,5m иза регулационе линије предметне парцеле.

Прикључење гаража, паркинга, интерих саобраћајница и других објеката и површина, које испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС.

За објекте који имају дренажу око објекта, дренажне воде укључити на интерну канализацију након пропуштања кроз таложник.

Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12).

Канализација узводно од граничног ревизионог силаза, као и објекти на њој (сабирни шахтови за препумпавање, пумпе, таложници, сепаратори масти и уља, расхладна јама, ретензије...), нису део надлежности ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Реализација прикључења биће могућа када се нова канализациона мрежа пројектује, изведе и пројекат изведеног стања достави ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје и употребну дозволу грађевинску.

Општи стандарди и прописи ЈКП "Београдски водовод и канализација" за пројектовање инсталација канализације:

-Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда.

ЗА 40103000 001/08

Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150mm;

-Са аспекта одржавања, максимална дужина пројектованог прикључка је до 15,0m, с тим да је гранични ревизиони силаз у припадајућој парцели. Веће дужине прикључка пројектовати само уз консултације са ЈКП "Београдски водовод и канализација";

-Гранични ревизиони силаз (ГРС) извести у припадајућој парцели на 1,5m од регулационе линије и у њему извршити каскадирање са обавезном хоризонталном ревизијом (минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а максимална 300cm). ГРС са једном везом и каскадом је пречника 1,0m, а са две 1,2m. На увек приступачној локацији ГРС не може се предвидети паркирање. У случају поклапања регулационе и грађевинске линије објекта, ГРС пројектовати у објекту уз обезбеђивање приступа за несметано одржавање.

Прикључак од ревизионог силаза до канализационе мреже пројектовати и извести са падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. Прикључак обавезно пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала и то:

а) у улични ревизиони силаз-у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету

б) у тело колектора-на 0,5-0,6 m од дна код мањих колектора

в) у тело колектора-на 0,8-1,0 m од дна код већих колектора

г) преко типизираних фазонских комада(рачви)на цевни улични канал-постојећи прикључак.

-Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела објекта, предвидети њихово препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење за прелазак на течење с слободном површином, у парцели пре ГРС;

-Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Посебно важи за воде из подземља, из сопствених бунара које се упуштају у канализацију после термотехничког третмана;

-Прикључење гаража, сервиса, паркинга и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС.

-Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи 40°C. За отпадне воде из топлотне подстанице пројектовати расхладну јаму;

-Прикључење дренажних вода одобјекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;

-на територији Новог Београда најниже уливно место на унутрашњим инсталација у објекту не сме бити на коти нижој од 74mm;

-Прикључак се не сме изводити без надзора Сектора канализационе мреже односно стручног лица ЈКП БВК које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. Уз обавезан надзор, све до тада постојеће прикључке на парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати;

-Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објекта са градском канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени накнаде коју утврђује орган управљања ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

-Саставни део услова је типска ситуација са диспозицијом улична мрежа, регулациона линија парцеле, објекат на парцели, прикључак и детаљ граничног ревизионог силаза, првог силаза у парцели са заштитном каскадом;

-за прикључење објекта за потребе грађења – **привремени градилишни прикључак** – процедура за канализацију се спроводи паралелно са градилишним водоводским прикључком: у случају постојећих прикључака за водовод и канализацију на парцели-првенствено предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова, у Сектору продаје и наплате, Данијелова 32, извршити промену корисника за водовод, јер су воде за евакуацију финансијски (не и рачунски) приказане као део измерене воде на градилишном водомеру). Уколико не постоји прикључак канализације на парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација канализације објекта тако да се одмах по добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

захтев за прикључење будућег објекта, тако да се један од прикључака у Сектору продаје и наплате пререгиструје преко водоводског прикључка, привремено, и у току грађења користи као градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност инвеститора). Ако се нису испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје захтева за прикључење преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења објекта, са садржајем према упутству ЈКП "Београдски водовод и канализација"; уз услове канализације за потребе израде локацијских услова или са сајта www.bvk.rs (потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање процедуре само у ЈКП "Београдски водовод и канализација"; подношењем захтева за издавање услова;

-Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу;

-Сва локална алтернативна техничка решења су ван градског канализационог система и самим тим ван надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација";. Са санитарног аспекта, неопходно је евидентирање таквог привременог решења у циљу контроле, ради усклађивања коришћења и мониторинга будућег објекта у експлоатацији са законском регулативом из предметне области. По изградњи уличне фекалне канализације, инвеститор и/или власници као крајњи корисници зависно од динамике њене изградње, остају у обавези да прикључе објекат на градску канализациону мрежу о свом трошку.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“


Накнада за прикључење:

		шифра према важећем ценовнику ЈКП "БВК"	износ накнаде [динара]	напомене:
накнада за један прикључак на канализациону мрежу		11025	60977,50	Укупан износ трошкова прикључења зависиће од броја пројектованих канализационих прикључака. Уколико се пројектном документацијом предвиди коришћење постојећег канализационог прикључка, за податке (пречник, материјал, пад, улични силаз/рачва, ГРС...) и техничку исправност постојећег прикључка приказане пројектом, гарантује инвеститор/пројектант. Све интервенције на постојећем канализационом прикључку у циљу његовог довођења у функционално и хидраулички исправно стање или у циљу усклађивања са прописима и стандардима ЈКП "Београдски водовод и канализација" учествују у цени прикључења. Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и нивоу података из достављеног идејног решења уз захтев, не обухвата цену пројектовања и извођења уличне канализационе мреже. Цена недостајуће спољне канализационе мреже биће саставни део уговора са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Цене су из важећег ценовника ЈКП "Београдски водовод и канализација" на дан издавања услова.
коришћење постојећег канализационог прикључка за нов објекат и/или реконструкцију граничног ревизионог силаза				
стварно остварена површина и намена објекта БРГП [m ²]				
укупна	*			
надземна	*			
подземна	*			
стамбени део				
пословни део	2209,58*	14206*	125127,10*	
укупно:				
износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака и не подразумева трошкове свих припремних и грађевинских радова на терену на извођењу прикључка у надлежности подносиоца захтева, а уз надзор ЈКП "Београдски водовод и канализација" (сви радови на прикључењу ће бити дефинисани пројектом, а обезбеђивање имовинско правног основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација"). Накнада за прикључак не обухвата ископ, изградњу ревизионог силаза са заштитном каскадом и хоризонталном ревизијом и набавку цевног материјала. Такође, не обухвата трошкове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП "Београдски водовод и канализација" по његовом извођењу и преузимању на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу канализације. ЈКП "Београдски водовод и канализација" у поступку прикључења објекта у обједињеној процедури кроз ЦИС доставља предрачун/профактуру на основу поднетог захтева зприкључење (у складу са достављеним хидротехничким решењем према упутству уз услове (и са сајта ЈКП "Београдски водовод и канализација": www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко решење и исправан рад унутрашњих инсталација канализације објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о уплатиоцу уз захтев.				

***уз захтев за прикључење доставити податке о БРГП свих објеката у комплексу**


ЗА 40103000 001/08

ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

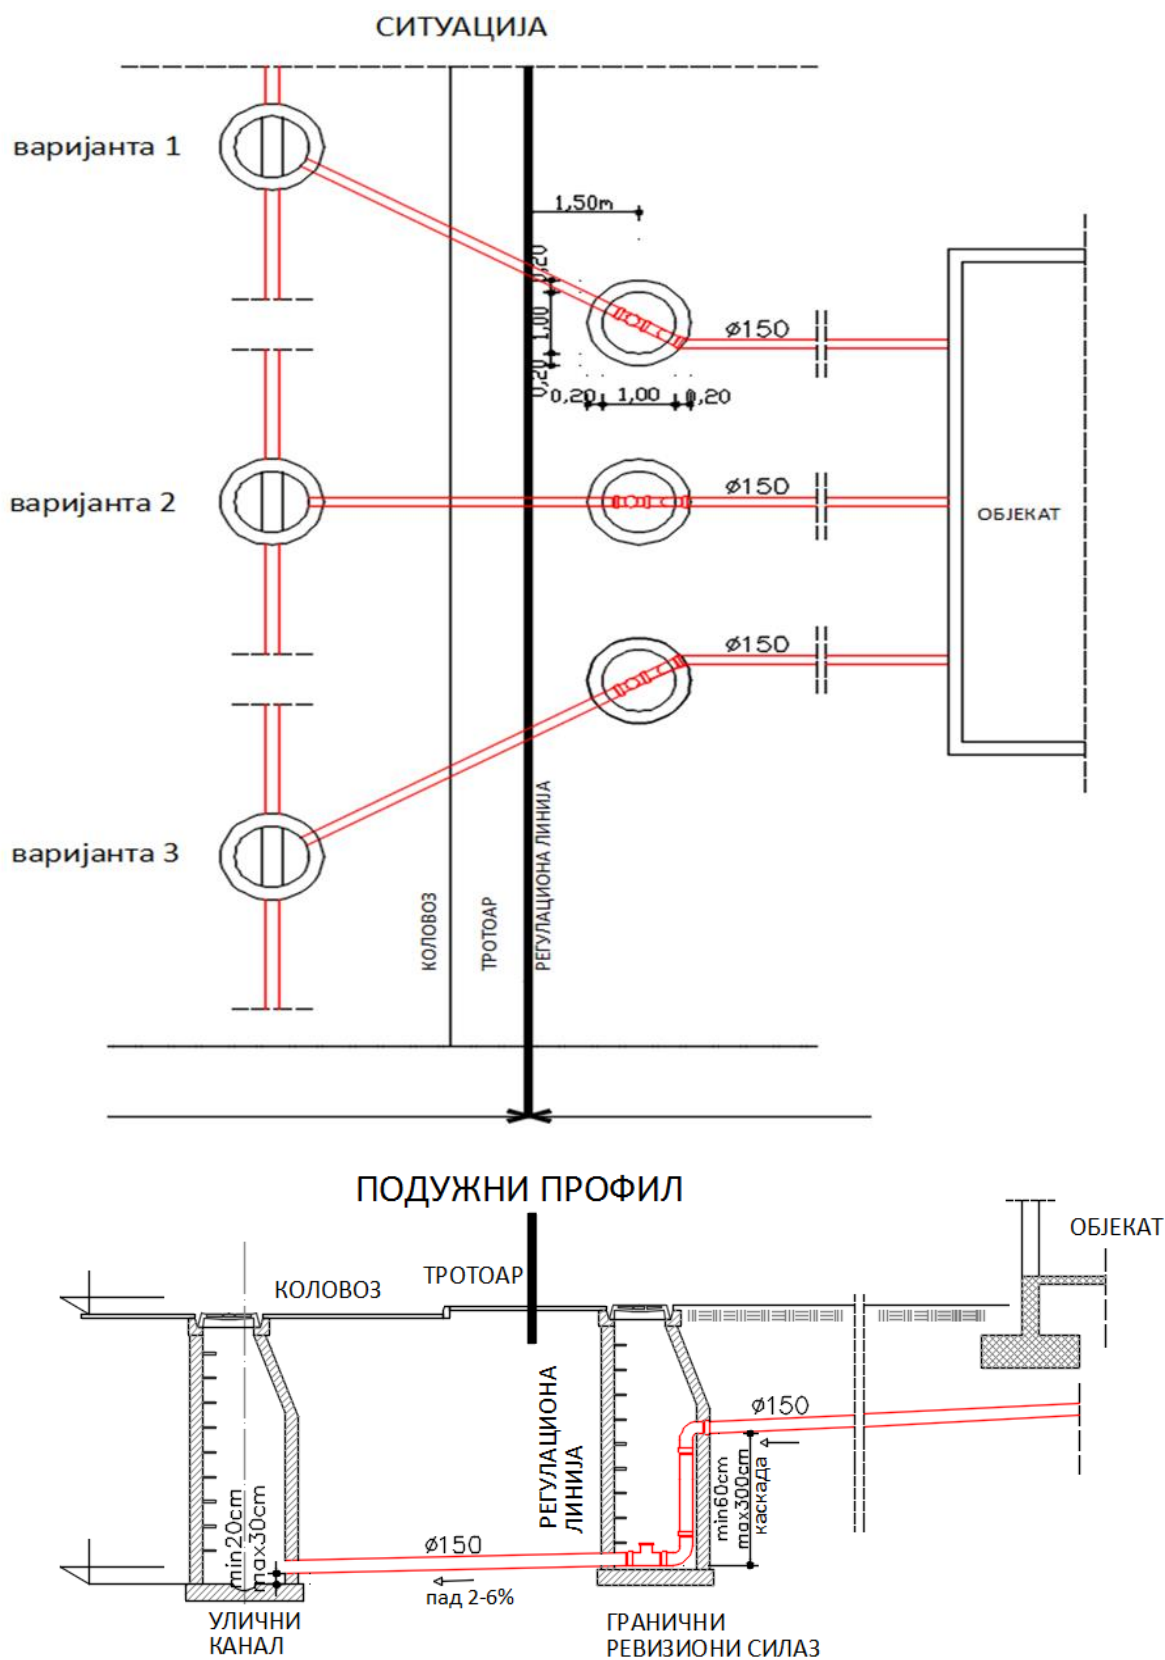

ЗА 40103000 001/08

ДЕТАЉ ГРАНИЧНОГ РЕВИЗИОНОГ СИЛАЗА

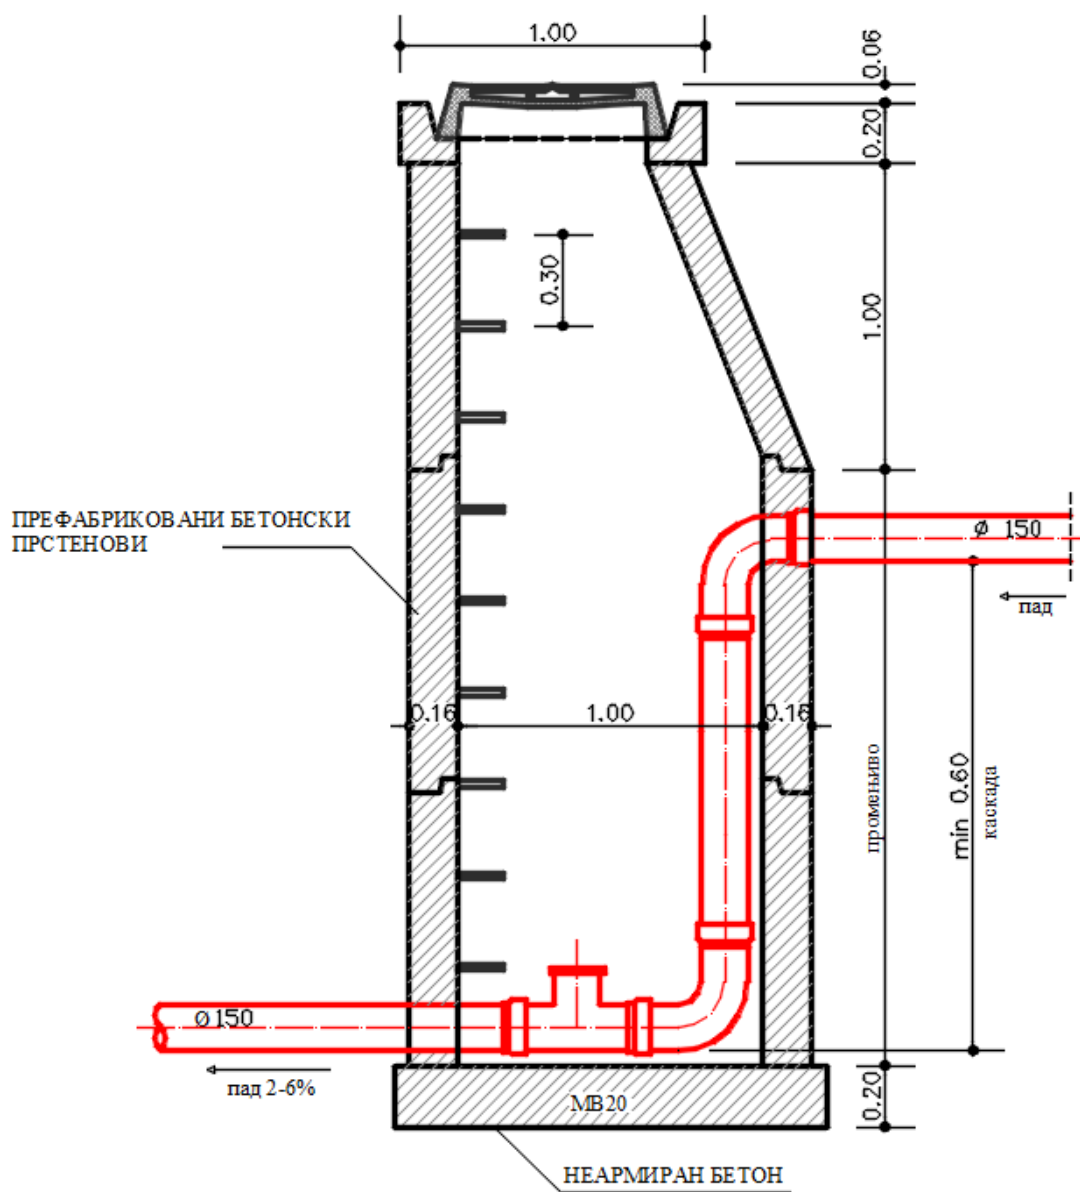

НАПОМЕНА - МЕРЕ СУ У МЕТРИМА

ЗА 40103000 001/08

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

прилог/напомене:

- услови се издају без графичког прилога;
- податке о планираним инсталацијама преузети из важећег Плана;
- податке за формирање документације споја – текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs

Рок важности услова број К-239/2024 је две године од дана издавања.

обрадила :
Мирјана Антић

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ.

ЗА 40103000 001/08