

JKP "ВОДОВОД ВАЉЕВО"
ВУКА КАРАЏИЋА 26
ТЕЛ: 014/222 512 ; 014/224 508

РАЧУН БРОЈ: 160-6999-31
ПИБ: 100070077
МАТИЧНИ БРОЈ: 07136277



JKP "VODOVOD VALJEVO" VALJEVO
SEKTOR TEHNIČKO PROJEKTANTSКИH POSLOVA
Br. 01-2642/2 od 09.05.2022.god.

"HANS GROHE DOO" BEOGRAD

(Podnosioc zahteva)

Beograd , ul. Krunska br.73

(Mesto, ulica i broj)

U vezi sa Vašim zahtevom broj 01-2642/1 od 09.05.2022.god. dostavljamo Vam sledeće

U S L O V E
ZA PROJEKTOVANJE PRIKLJUČKA UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA
NA GRADSKU VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU

Za Ulicu Valjevo-privredna zona broj / katastarska parcela 18 722 K.O. Valjevo

1. Postojeći - najbliži ulični vodovod je PE Ø110 mm saglasno priloženoj situaciji.
2. Radni pritisak u mreži iznosi približno 4,0 bara

Ukoliko radni pritisak, prema hidrauličkom proračunu, ne zadovoljava uslove snabdevanja vodom, obavezno je projektovati postrojenje za povećanje pritiska. Napominje se da JKP "Vodovod Valjevo" neće dozvoliti priključenje na vodovodnu mrežu objekta bez ovog postrojenja. U zavisnosti od uslova snabdevanja JKP "Vodovod Valjevo" će odrediti u kom slučaju se ispred postrojenja za povećanje pritiska mora izgraditi rezervoar.

3. Priključak od ulične cevi do vodomernog šahta projektovati isključivo pravolinijski upravno na uličnu cev. Ne dozvoljavaju se ni horizontalni ni vertikalni prelomi na delu priključka do vodomera. Kućni priključak izvesti na sloju peska minimalne debljine 5 cm. Na delu kućnog priključka ispod saobraćajnice rov treba zatrpati šljunkom.

4. Vodomerni postaviti u vodomerni šaht na rastojanju od maksimalno 1,5 m unutar regulacione linije.

5. Pri projektovanju vodomernog priključka obavezno je pridržavati se postojećih standarda za ogrlice sa zapornim ventilom i odvojkom za priključak od 25 mm, 40 mm i 50 mm. Za odvojke prečnika većeg od 50 mm, projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu uz obavezno ugrađivanje zatvarača. Za priključke veće od 100 mm obavezno je tražiti posebnu saglasnost JKP "Vodovod Valjevo" - RJ "Sektor tehničko projektantskih poslova". Priključci od 15 mm, 65 mm i 75 mm se ne odobravaju.

6. Ukoliko se u objektu nalazi više vrsta potrošača (lokali, skloništa, toplotna podstanica i dr.) predvideti posebne glavne vodomere za svakog potrošača posebno.

7. Dimenzionisanje vodomera izvršiti na osnovu hidrauličkog proračuna.

8. Izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim radovima u cilju izvođenja priključka za vodovodnu mrežu. Montažne radove na izradi priključka, uključujući i postavljanje vodovodne armature, izvodi isključivo JKP "Vodovod Valjevo", a zemljane radove izvodi podnosilac ovog zahteva, ali tek posle donošenja Tehničkih uslova za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu i dobijanja uputstva od naše Stručne službe.

9. Troškove za izdavanje uslova snosi podnosilac zahteva, odnosno investitor po ceni koju utvrđuje organ upravljanja JKP "Vodovod Valjevo".

10. Posebni uslovi:

- a) koristiti postojeći priključak na vodovodnu mrežu.
- b) utrošak vode predvideti preko postojećeg vodomera.
- v) Obavezno je da projektant dokaže propusnost postojećeg priključka i ukoliko ne odgovara da predvidi zamenu cevi
- g) ukoliko se postojeći vodomerni šaht nalazi u dubini dvorišta postupiti po tački 4. ovih uslova

NAPOMENA: *Na priloženoj situaciji ucrtana je postojeća javna vodovodna mreža i i mreža fekalne kanalizacije .*

VODOVOD i KANALIZACIJA:

U postupku je projektovanje i izgradnja dodatne infrastrukture (javne vodovodne i fekalne kanalizacione mreže) u neposrednoj blizini predmetne parcele koja će u potpunosti ispuniti potrebe planirane izgradnje.

Potrebno je da se podnosioc zahteva nakon završetka izgradnje dodatne infrastrukture obrati imaocu javnog ovlaštenja u svrhu dobijanja potrebnih priključaka vodovoda i kanalizacije .


Protiv ovih uslova može se uložiti žalba Nadzornom odboru JKP "Vodovod Valjevo" u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Rok važenja izdatih uslova je jedna godina, odnosno do **09.05.2023.god.**



JKP "Vodovod Valjevo"
Sektor tehničko projektantskih poslova
Šef službe projektovanja

Predrag Jevtić, dipl.inž.građ.

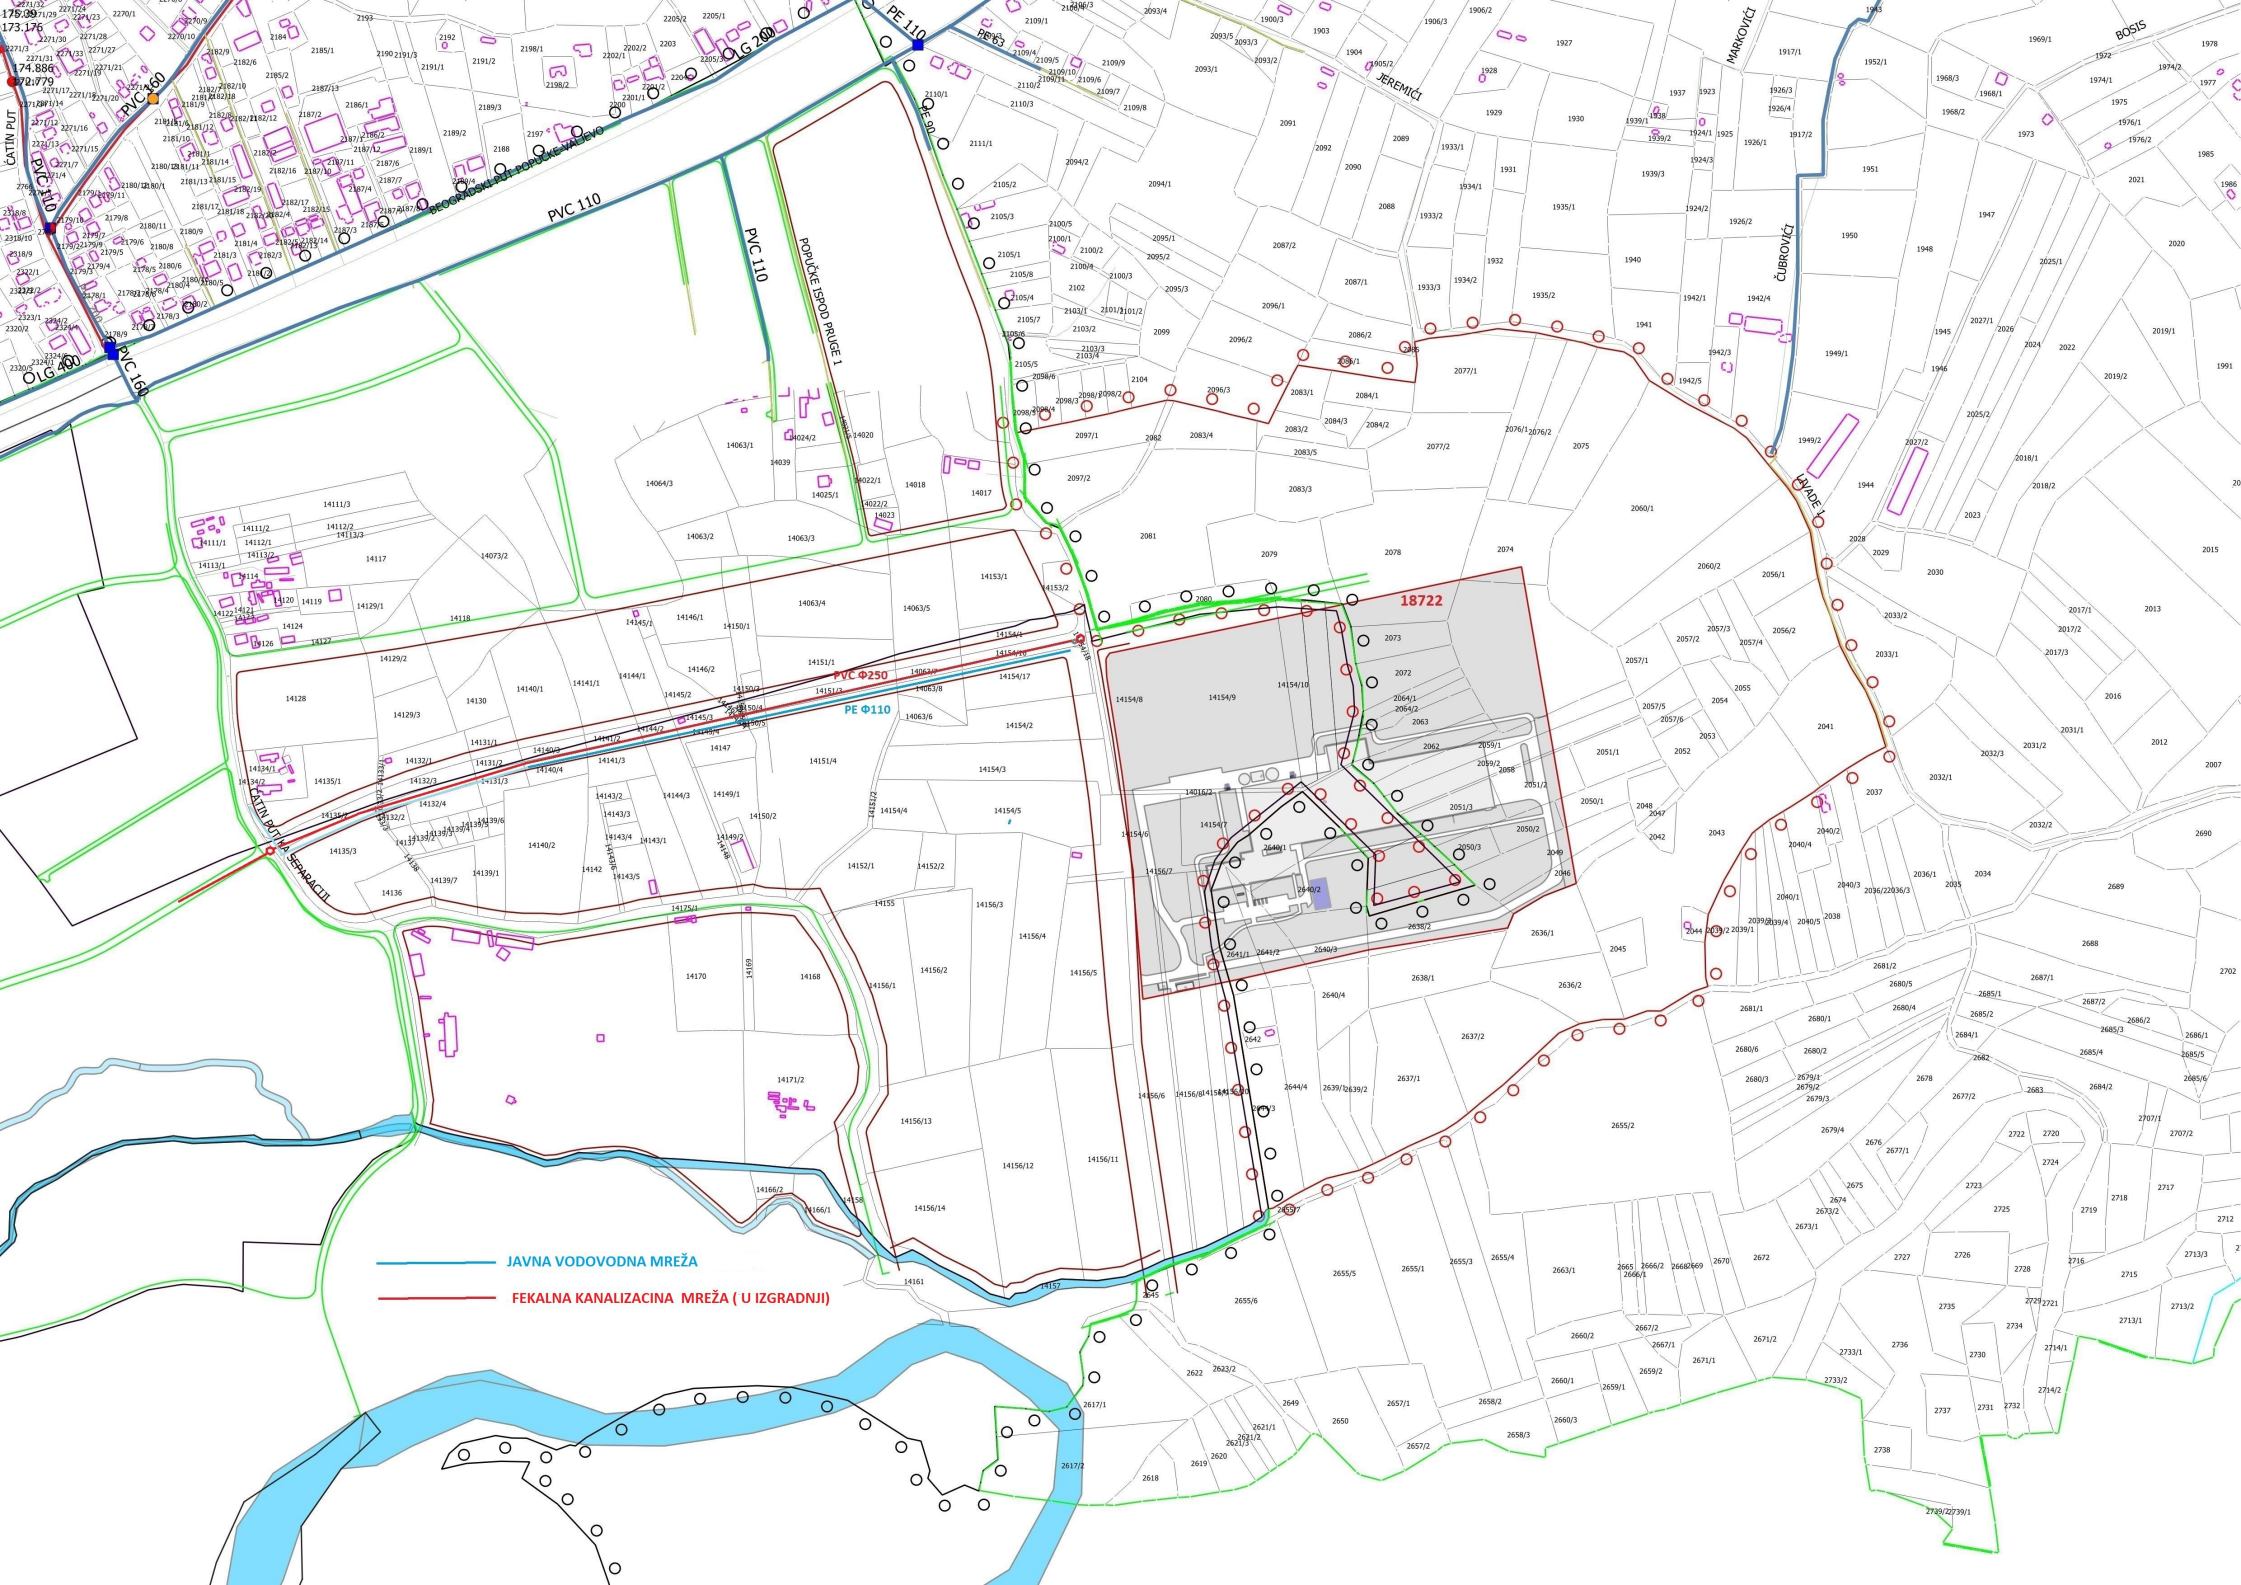

JAVNA VODOVODNA MREŽA
FEKALNA KANALIZACIJA MREŽA (U IZGRADNJI)