

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“

Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-508-LOCH-16-2025

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 2561200-Д-10.08-141956/2-2025

Београд

Датум: 30.04.2025.

ул. Немањина 22-26

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 04.01.2025. године за потребе инвеститора „Соларина“ доо Београд - Врачар, ул. Масарикова бр. 5. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18, 40/21, 35/23, 62/23 и 94/24), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 87/23), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 84/23), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доноси се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за објекат: мешовити вод 110 kV од ТС „Бор 2“ до ТС „Соларина“ – фаза 2 надземна деоница – измештање, на територији града Бора, к.п. 9361 и друге на КО Доња Бела Река, к.п. 5287 и друге на КО Оштрељ, к.п. 1199 и друге на КО Слатина.

На основу увида у Идејно решење бр. ЕЕ-776-24-К01-С03 из јануара 2025. године израђено од стране ЕЛЕМ & ЕЛГО д.о.о. предузеће за пројектовање, консалтинг, трговину Београд, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

На датој локацији, према информацијама из надлежних погона, постоје надземне електроенергетске инсталације које се укрштају или паралелно воде са планираним објектом, а у надлежности су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. У питању су:

- надземни ДВ 10 kV ТС Заграђе - извод Лука (укрштање)
- надземни ДВ 10 kV ТС Заграђе - извод Сурдуп (укрштање)
- надземне НН мреже (приближавање)

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини стубова ДВ 35 kV, 10 kV и НН мрежа, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће надземне водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ", бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу

нисконапонских водова („Службени лист СФРЈ”, бр. 6/29).

- 1.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Бор у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Бор.
- 2.4. У случају потребе за измештањем или прилагођењем електродистрибутивних објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Све трошкове, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање или прилагођење, а међусобна права и обавезе биће дефинисане уговором.


3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Предуслов за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат јесте сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар на Елаборат укрштања / паралелног вођења предметног ДВ 110 kV са електродистрибутивним објектима, све у складу са чл. 218. Закона о енергетици.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.


Прилог: - Оријентационе трасе вода 10 kV и НН мрежа

Условне обрадила,



Лидија Милановић, дипл.ел.инж.

Овлашћено лице,

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.
по Одлуци о преносу овлашћења бр.
8.У.0.0.0.-Д.10.08.-80498/1-2017 од 29.03.2017.год

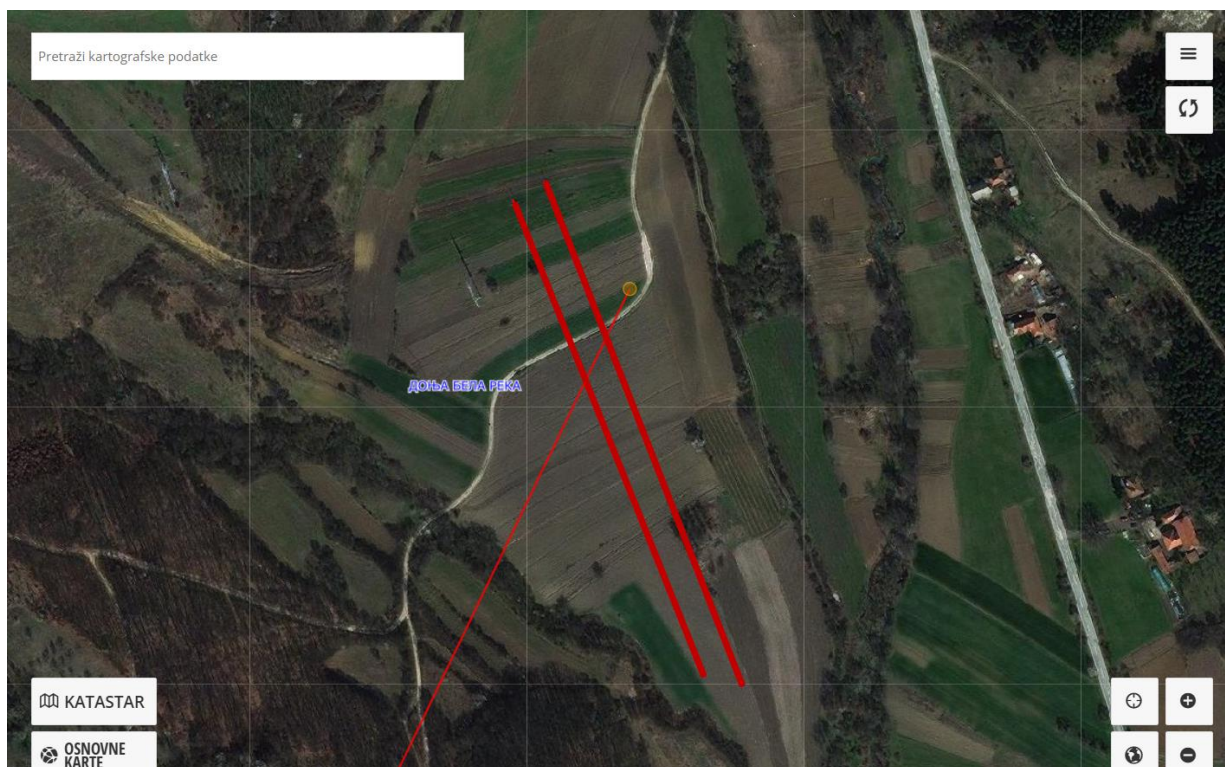

Укрштања са постојећим ДВ 10 kV на КО Доња Бела Река

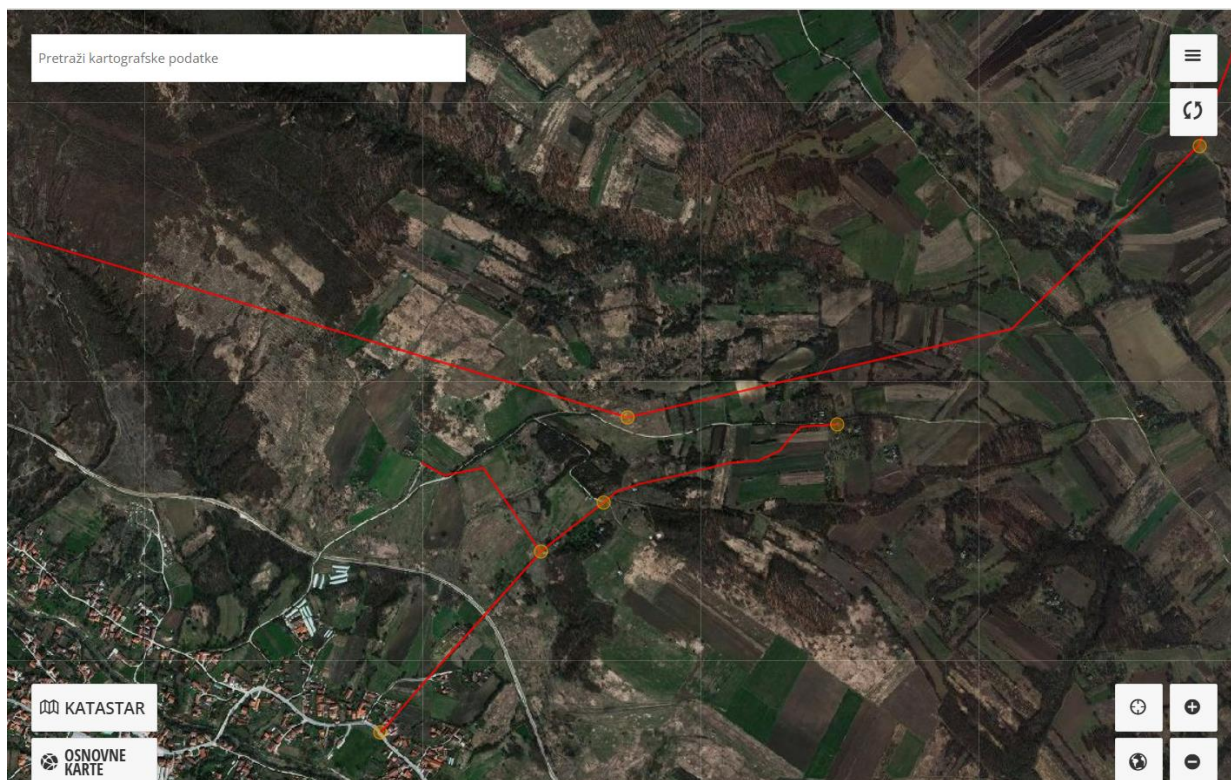

Приближавање постојећим НН мрежама на КО Слатина