

Република Србија, Министарство грађевинарства
саобраћаја и инфраструктуре; Централном информационом
систему обједињених процедура

Број: 130-00-UTD-003-14/2024

Кл. знак: 0-1-2 РЦО БГ

Датум:

ЦЕОП Београд

За: „Minth Automotive Europe“ d.o.o., Лозница 15300, ул: Републике Српске бр: 20Д

Пуномоћник: Конструктор консалтинг Београд, ул. Ослобођења бр.10

КП: 4533/40 КО Лозница; Лозница

Број предмета: **ROP-MSGI-43645-LOC-1-NPAP-10/2023**

Предмет: Услови за потребе пројектовања и изградње индустријског комплекса Minth на КП4533/40 Лозница, производно-пословни објекат VII са складишним објектом UB03; скалдиштем отпада, котларницом, надстрешницом за пушаче и колском вагом, а који се налазе у заштитном појасу два далековода

На основу Вашег захтева бр. ROP-MSGI-43645-LOC-1-NPAP-10/2023 од 03.01.2024.године, који је код нас примљен и заведен дана 09.01.2024.године под бројем у ДМС-у 130-00-UTD-003-14/2024 од дана 09.01.2024, уз достављену документацију а у име „Minth Automotive Europe“ d.o.o., Лозница 15300, ул: Републике Српске бр: 20Д, где сте тражили локацијске услове за потребе пројектовања и изградње индустријског комплекса Minth на КП4533/40 Лозница, производно-пословни објекат VII са складишним објектом UB03; скалдиштем отпада, котларницом, надстрешницом за пушаче и колском вагом, а који се налазе у заштитном појасу два далековода. Прегледом достављене и друге документације утврђено је да се КП4533/40 налази у заштитном појасу следећих далековода:

110 kV бр. 106А/5 ТС Лозница 2 – ТС Мали Зворник (у распону стубова 256-257-258-259)

110 kV бр. 106Б/5 ТС Лозница 1 – ТС Мали Зворник (у распону стубова 256-257-258-259)

Према Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године и плану Инвестиција, ту јесте планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“а.д.. Планирана је изградња нове трафостанице "Minth" за напајање индустријске зоне "Шепак", а који су од интереса за предметне услове.

Заштитни појас далековода, према члану 218. Закона о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/2014, 95/2018, 40/2021, 35/2023 и Закон 62/2023), износи 25m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.

На основу горе наведеног дајемо Вам следеће

УСЛОВЕ

који се морају испунити да би се добила локацијски услови за потребе пројектовања и изградње индустријског комплекса Minth на КП4533/40 Лозница, производно-пословни објекат VII са складишним објектом UB03; скалдиштем отпада, котларницом, надстрешницом за пушаче и колском вагом, а који се налази у заштитном појасу два далековода 106А/5 и 106Б/5 :

1. Свака градња испод и у близини далековода условљена је:
 - „Законом о енергетици“ (Службени гласник РС бр. 145/2014, 95/2018, 40/2021, 35/2023 и Закон 62/2023),
 - „Законом о планирању и изградњи“ („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023),

- „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ („Сл. лист СФРЈ“ број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ“ број 18 из 1992. год.),
- „Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V“ („Сл. лист СФРЈ“ број 4/74),
- „Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V“ („Сл. лист СРЈ“ број 61/95),
- „Законом о заштити од нејонизујућих зрачења“ („Сл. гласник РС“ број 36/2009) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009),
- „SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења“ („Сл. лист СФРЈ“ број 68/86),
- „SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности“,
- „SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи“ (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и
- „SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења“ (Сл. лист СФРЈ број 49/83).

2. Испуњеност услова из горе наведених Закона и правилника могуће је установити израдом Елабората у коме ће бити обрађен однос предметног објекта и далековода при чему важи следеће:

За објекат који се налази испод или у близини електроенергетских водова, потребна је сагласност ЕМС АД Београд, при чему важе следећи услови:

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор објекта треба да обезбеди, у коме је дат тачан однос постојећих и планираних водова и предметних објеката, уз задовољење горе поменутих прописа и **закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове (Велика лиценца P061E1)**. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора предметних објеката,
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЕМС АД Београд), као и у дигиталној форми,
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са прописима.

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората односа далековода и предметних објеката, при чему:

- Елаборатом морају бити прорачунате сигурносне висине и сигурносне удаљености, мора бити извршена провера изолације на стубовима укрштања и мора бити извршена анализа-провера безбедности од галванских електричних утицаја далековода са уземљивача стуба на металне масе у околини далеководног стуба.
Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04.
- За израду Елабората користити податке из пројектне документације водова које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборатом морају бити у зонама повећане осетљивости прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом.
- Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топлотоводи, дистрибутивна мрежа, озелењавање и др.). Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова и експлоатације објекта.
- У Елаборату приложити фотографије објекта.

3. Потребно је да Инвеститор објекта достави А.Д. „Електромрежа Србије“ извештај о испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије (правног лица) за испитивање нејонизујућег зрачења која је овлашћена од стране надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили резултати добијени прорачуном у Елаборату, односно да ли је

задовољен члан 5 „Правилника о границама нејонизујућим зрачењима“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009).

4. Остали општи технички услови и препоруке су:

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стуба далековода се не сме насипати.
- Приликом извођења било каквих радова, као и приликом изградње и у току експлоатације, препоручујемо да водите рачуна да се ни са чим и ни под којим условима не приближите проводницима далековода напонског нивоа 110kV на мање од 5m. За наведено, потпуну одговорност преузима власник објекта са извођачем радова.
- Минимално растојање предметних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода сме да буде 12m.
- Све металне инсталације у објекту (електро-инсталације, водовод, грејање, метални олуци и сл.) морају да буду прописно уземљене. Нарочито водити рачуна о изједначавању потенцијала. У кругу 12 метара од далеководног стуба не смеју се постављати никакве металне инсталације. Електричну инсталацију мора извести овлашћено лице.
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала (гориво и слично).
- Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV.
- Испод и у близини ДВ-а не сме се садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV чак и у случају пада дрвета.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

5. Радницима ЕМС АД Београд мора бити омогућено несметано одржавање далековода у било које доба дана или ноћи.

6. Пре почетка било каквих радова у заштитном појасу електроенергетског објекта потребно је да о томе обавестити представнике ЕМС АД Београд.

7. Уз поштовање претходно наведених тачака и након достављања израђеног Елабората и извештаја о мерењу електромагнетног зрачења и предузимања евентуалних мера за усклађивање са прописима наведених у Елаборату може се добити сагласност ЕМС АД Београд за озакоњење објеката.

Важност горе наведених услова је две године (2) од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за одржавање високонапонских водова Београд, Ваљево Боре Баруха 13, 14000 Ваљево Горан Ђурић на тел. 014/294-122.

С поштовањем,
Извршни директор за пренос
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. ел.

Прилог:

- Ситуација трасе/осе и заштитног појаса далековода и КП4533/40 КО Лозница; у Лозници


Доставити:

- Наслову
- Сектор за одржавање ВНВ Београд и Ваљево
- Архиви

Прилог 1: однос КП: 4533/40 КО Лозница; Лозница и заштитни појас најближих ДВ-а 110kV бр.106А/5 и 106 Б /5 у распону стубова 256-257-258-259.

Прилог 2: КП:4533/40 КО Лозница; Лозница, и удаљеност у односу на осу далековода ДВ-а 110kV бр.106А/5 и 106 Б/5 у распону стубова 256-257-258-259 и ДВ-а 106А/5 и 106В/5 у распону стубова 256-257-258-259; а које одржава „Електромрежа Србије“ а.д..

Прилог 1: однос КП: 4533/40 КО Лозница; Лозница и заштитни појас најближих ДВ-а 110кV бр.106А/5 и 106 Б/5 у распону стубова 256-257-258-259.

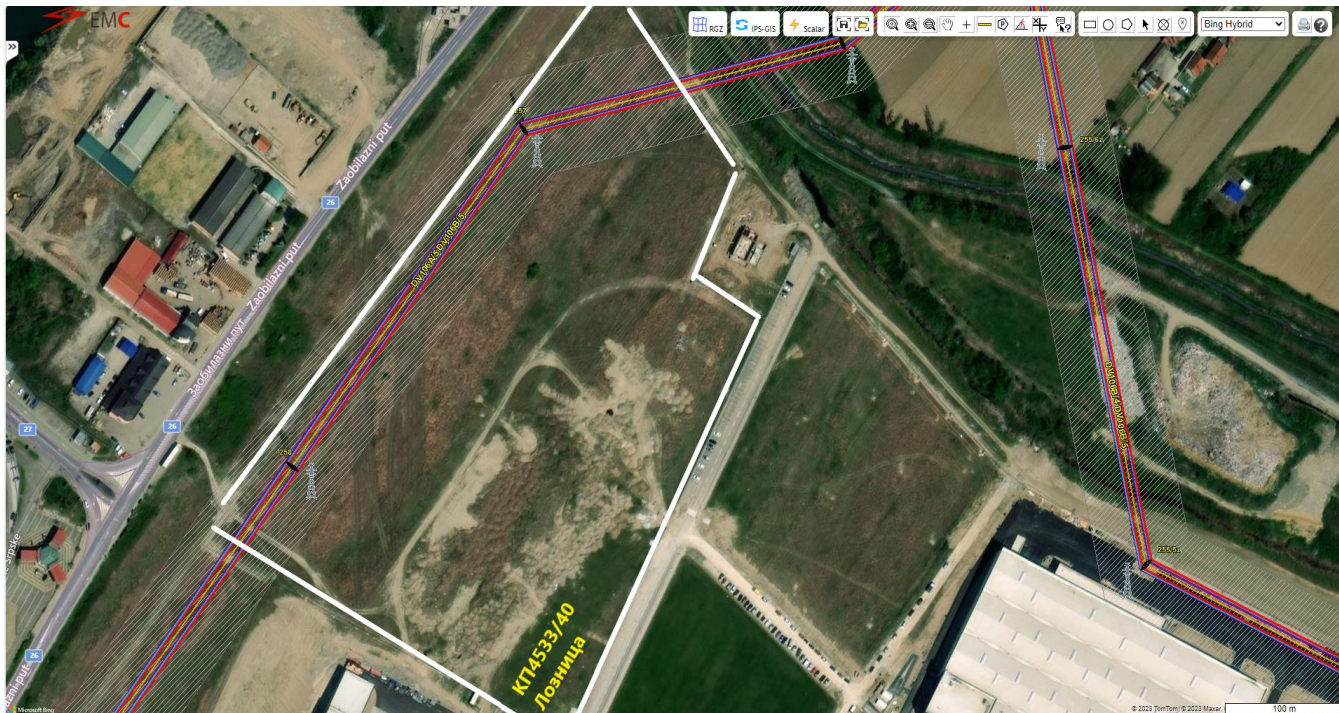

Прилог 2: КП:4533/40 КО Лозница; Лозница, и удаљеност у односу на осу далековода ДВ-а 110кV бр.106А/5 и 106Б/5 у распону стубова 256-257-258-259 и ДВ-а 106А/5 и 106Б/5 у распону стубова 256-257-258-259; а које одржава „Електромрежа Србије“ а.д..

