

Број: 130-00-UTD-003-179/2023

Датум:

Кл. Број: 0-1-2

Република Србија

Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре,

Ул: Немањина бр. 22-26, Београд 11000

кп38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта

За: Горица Симић, Врњачка Бања, 36217 Руђинци

ул. Ђурђевданска број 14

објекат на кп 38/7 КО Коњска Река, општина Бајина Башта

Предмет: Услови за потребе издавања услова за изградњу објекта: слободностојећи стамбени објекат на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П. "Тара" општина Бајина Башта.

Број у НО-у: **ROP-MSGI-2498-LOC-2/2023**

На основу Вашег захтева у име: Горица Симић, Руђинци, Врњачка Бања, ул. Ђурђевданска број 14, кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта, који се води под број: ROP-MSGI-2498-LOC-2/2023 од дана 13.02.2023, који је код нас заведен дана 13.02.2023г. под бројем: 130-00-UTD-003-179/2023 са достављеном документацијом: Захтев, извод из катастра водова за кп38/7, идејно решења будућег објекта, копија план за кп 38/7, а све за добијање услова за изградњу слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана као и у непосредној близини предвиђене изградње слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта, нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. Објекат је изван заштитног појаса дв-а број 206/1 ТС Бајина Башта – ТС Пљевља 2.

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2023. године до 2032. године и плану Инвестиција, у обухвату и у близини будућег објекта јесте планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ а.д. У близини планирана је изградња двоструког далековода 400kV (2x400kV) од ТС Бајина Башта – гр. Република Црна Гора- гр. Република БиХ.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ А.Д. нема посебних услова за потребе изградње слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта.

Важност горе наведених предметних услова је две (2) године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити у РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ Горау Ђурић и Рицхард Симић, Боре Баруха 13, Ваљево 014/ 294-122 и 294-140

С поштовањем

Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл.инж.ел

- Оригинал - наслову

Копије доставити:

- РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ , Г. Ђурић


Други оригинал: Архива

Прилог 1: однос будућег слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта, и заштитног појаса најближег ДВ-а 220kV бр.206/1 ТС Бајина Башта – ТС Пљевља 2.


Прилог 2: однос кп 38/7 КО Коњска Река и осе постојећег ДВ-а 220kV бр.206/1 ТС Бајина Башта – ТС Пљевља 2..

Прилог 3: однос будућег слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта и заштитног појаса будућег ДВ-а 2x400kV ТС Бајина Башта – гр. Република Црна Гора- гр. Република БиХ

Прилог 1: однос будућег слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта, и заштитног појаса најближег ДВ-а 220кV бр.206/1 ТС Бајина Башта – ТС Пљевља 2.

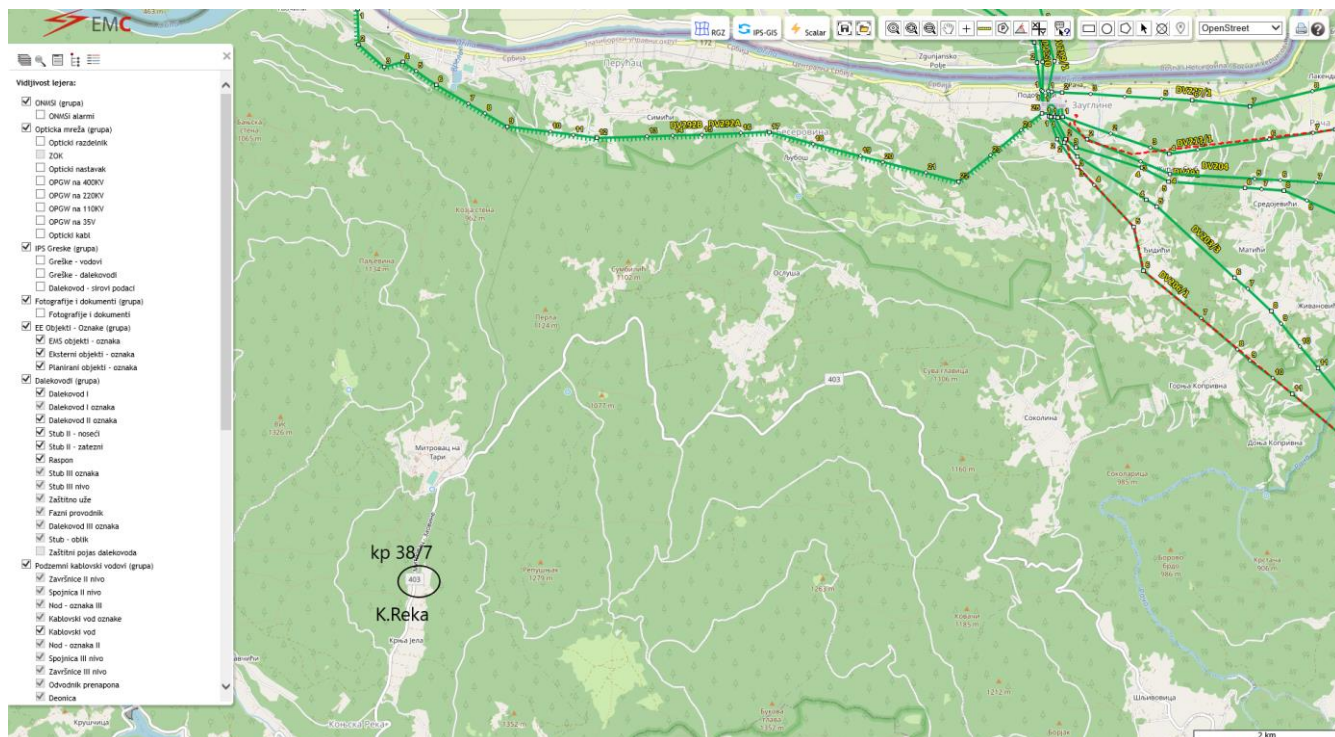

Прилог 2: однос кп 38/7 КО Коњска Река и осе постојећег ДВ-а 220кV бр.206/1 ТС Бајина Башта – ТС Пљевља 2.

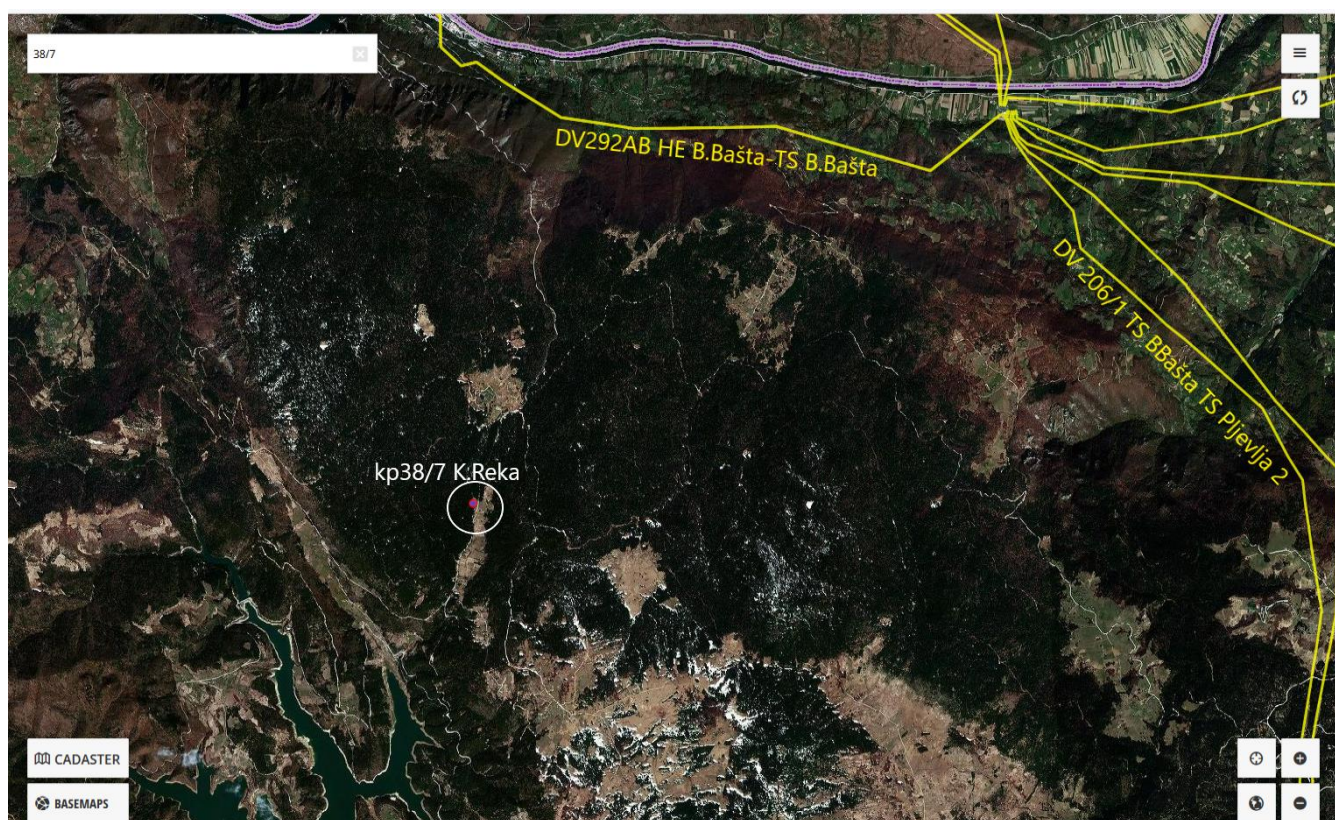


Прилог за: (ЕМС број: 130-00-UTD-003-179/2023)

и

(број НО: ROP-MSGI-2498-LOC-2/2023)

Прилог 3: однос будућег слободностојећег стамбеног објекта на кп 38/7 КО Коњска Река, Н.П."Тара" општина Бајина Башта и заштитног појаса будућег ДВ-а 2х400кV ТС Бајина Башта – гр. Република Црна Гора- гр. Република БиХ

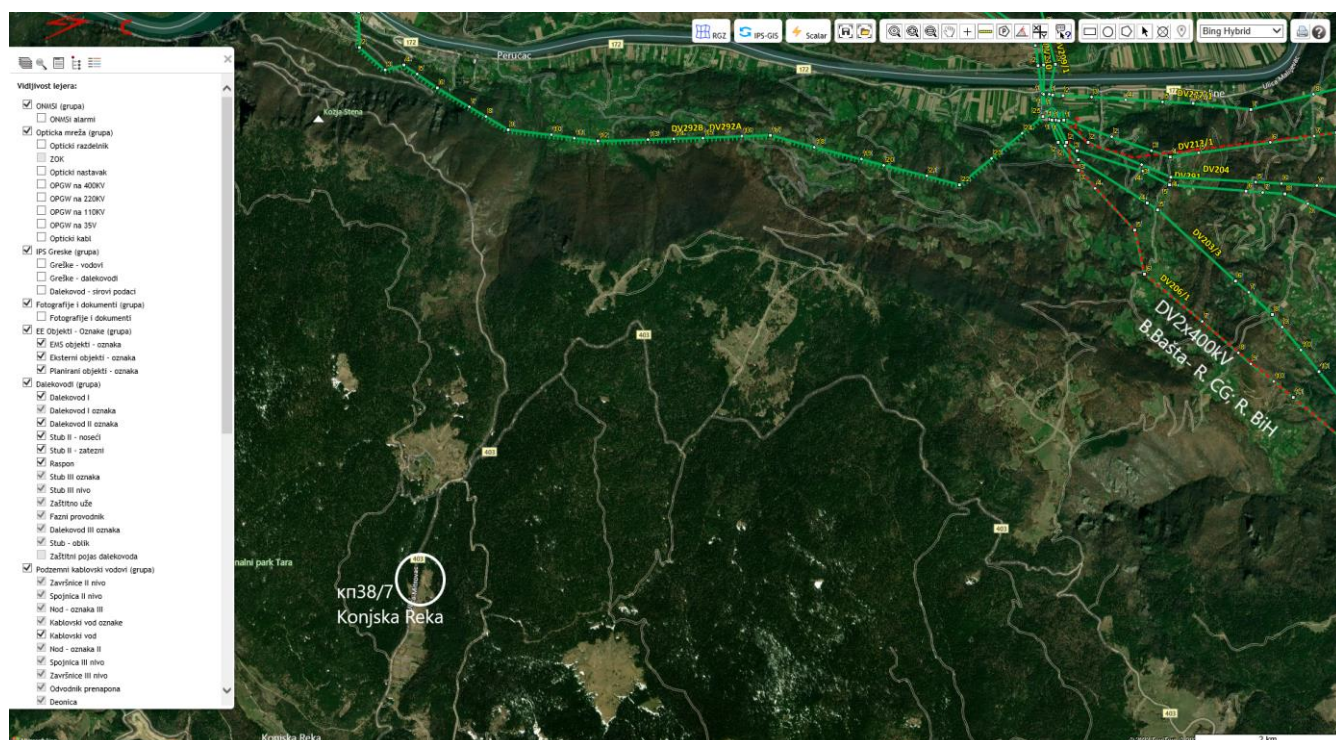

Прилог за: (ЕМС број: 130-00-UTD-003-179/2023)

и

(број НО: ROP-MSGI-2498-LOC-2/2023)