

Број: 130-00-UTD-003-754/2023

Датум:

Кл.ознака: 0 – 1 – 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд
за: Јелена Рајич, Земун, ул. Шумадијска бр.19
за: КП 1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта
адреса: Коњска Река бб; Коњска Река 31251

Предмет: Услови за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу
стамбеног објекта (Су+П+Пк), на КП 1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта.

Број у ЦЕОП-у: **ROP-MSGI-15005-LOC-1/2023**

На основу Вашег захтева у име: Јелена Раич, Београд, Земун, ул Шумадијска бр 19, (преко правног лица - пуномоћника: ДОО за Производњу, промет и услуге "MARFICO", **Чачак**, ул: Војводе Степе број 178, који се води под број: ROP-MSGI-15005-LOC-1/2023 од дана 08.06.2023, који је код нас заведен дана 08.06.2023г. под бројем: 130-00-UTD-003-754/2023 од 08.06.2023.г са достављеном документацијом: Захтев, Идејно решење за пројектовање и изградњу стамбеног објекта (Су+П+Пк), на КП 1137/17; КО Коњска Река; на адреси Коњска Река бб, на подручју Бајине Баште, а све за добијање локацијских услова, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана као и у непосредној близини планираног стамбеног објекта (Су+П+Пк) на КП 1137/17 КО Коњска Река, Бајина Башта, нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије“ а.д.

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године и плану Инвестиција, у обухвату и у близини планираног објекта планирана је изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ а.д. Планиран је двоструки далековод 2x400kV већим делом по траси постојећег далековода 206/1. Тренутно најближи електроенергетски објекти су далаководи 220kV бр. 206/1 и 203/3, налазе се на више од 1 km.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ а.д. нема посебних услова за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу планираног стамбеног објекта (Су+П+Пк), на КП 1137/17 КО Коњска Река, Бајина Башта.

Важност горе наведених предметних услова је две (2) године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити у РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ: Горан Ђурић Боре Баруха 13, Ваљево тел: 014/ 294-122 .

С поштовањем

Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл.инж.ел

- Оригинал - наслову

Копије доставити:

- РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ , Г. Ђурић

Други оригинал:


- Архива

Прилог 1: однос планираног стамбеног објекта (Су+П+Пк) на КП 1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта и најближег ДВ-а 220kV - ДВ бр.206/1


Прилог 2: однос КП1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта и оса најближег ДВ-а 220kV-ДВ бр.206/1

Прилог 3: однос КП 1137/17 КО Коњска Река, Бајина Башта и оса планираног двоструког ДВ-а 400kV Бајина Башта - Република БиХ - Република Ц. Гора

Прилог 1: однос планираног стамбеног објекта (Су+П+Пк) на КП 1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта и најближег ДВ-а 220кV - ДВ бр.206/1

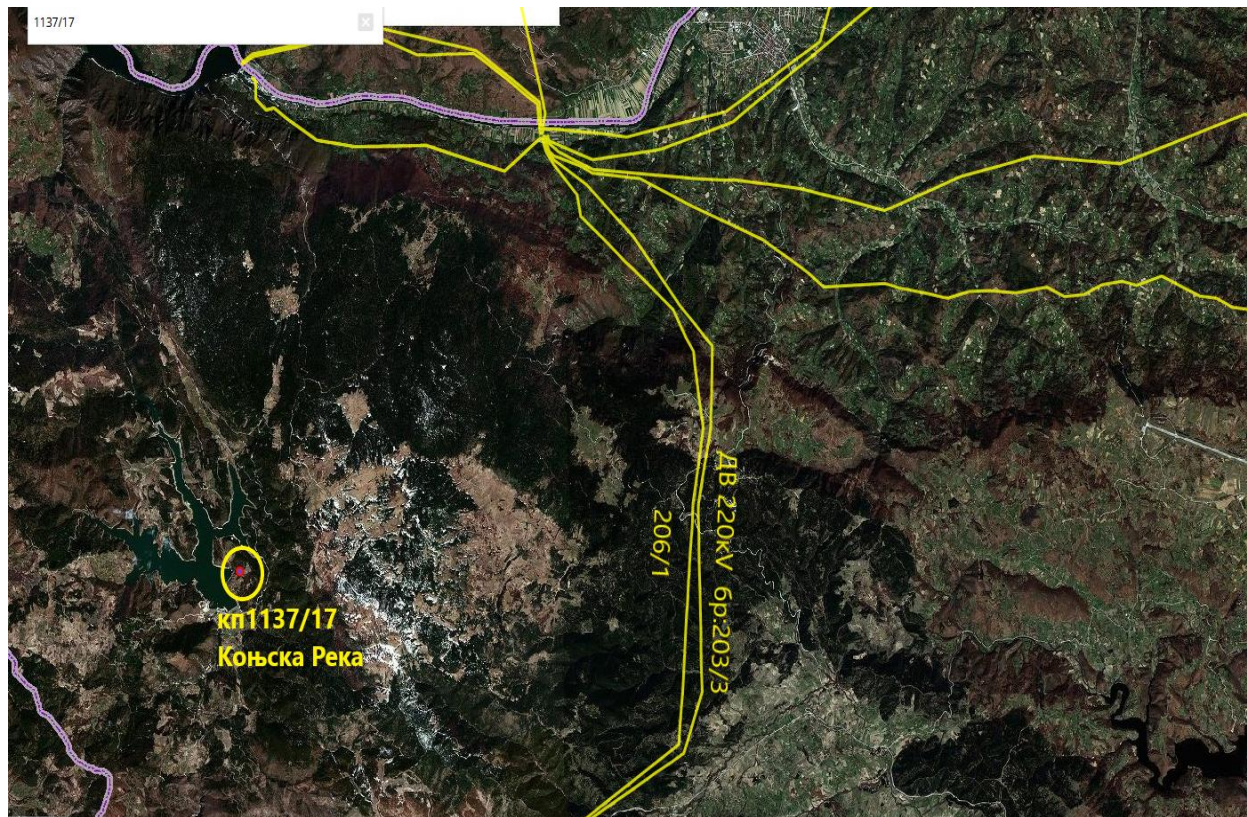

Прилог 2: однос КП 1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта и оса најближег ДВ-а 220кV-ДВ бр.206/1

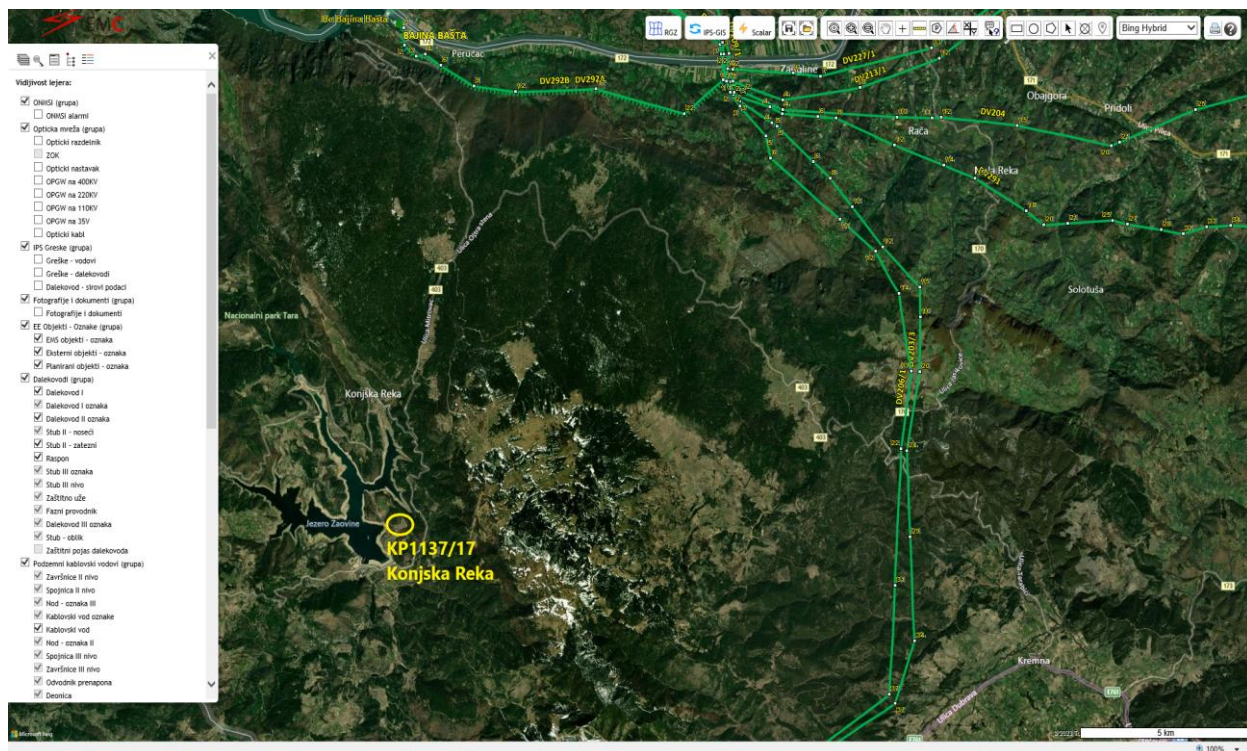


(за бр: 130-00-UTD-003-754/2023)

и

(ROP-MSGI-15005-LOC-1/2023)

Прилог 3: однос КП 1137/17; КО Коњска Река, Бајина Башта и оса планираног двоструког ДВ-а 400кV Бајина Башта - Република БиХ- Република Ц. Гора

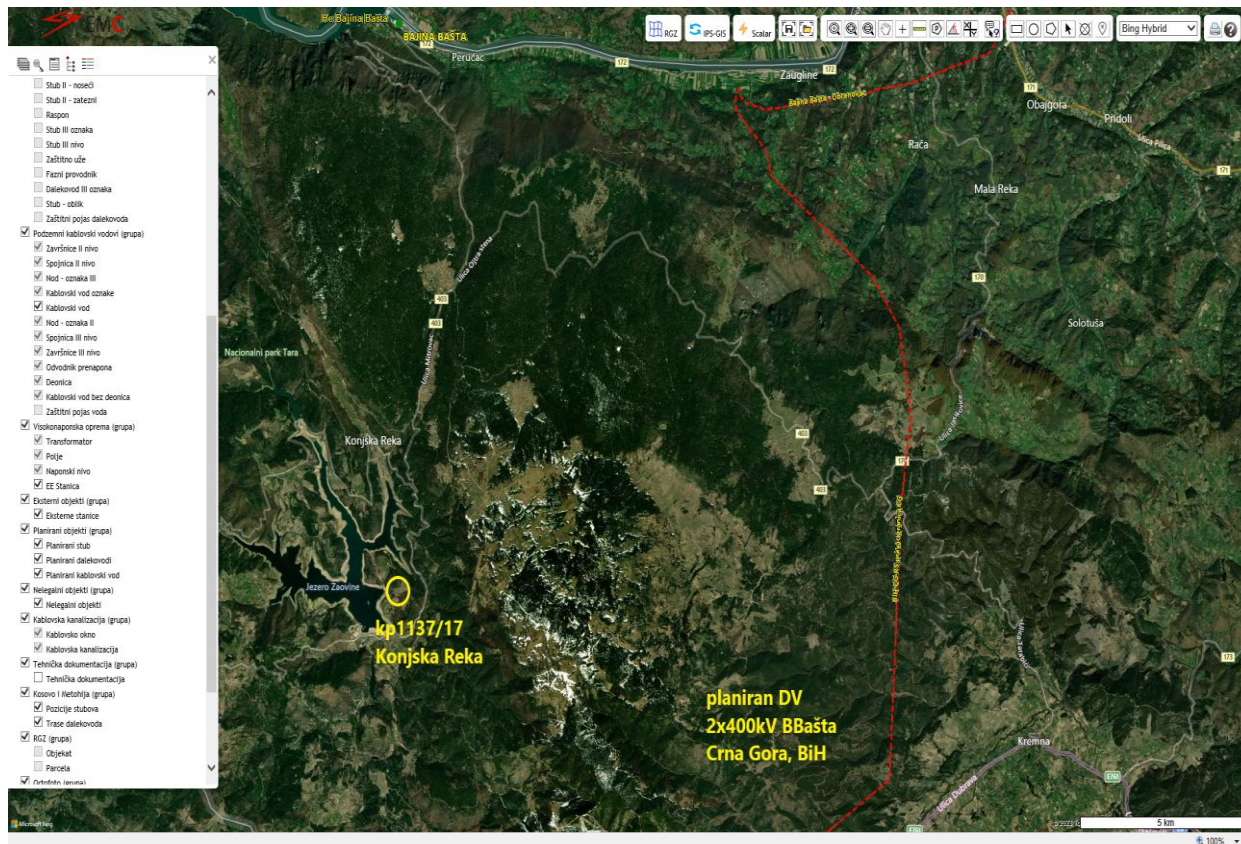

(за бр: 130-00-UTD-003-754/2023)

и

(ROP-MSGI-15005-LOC-1/2023)