



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-9887-LOCH-4/2020

Заводни број: 350-02-00373/2020-14

Датум: 10.11.2020.

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном захтеву предузећа TRGOMATIK DOO DOBANOVCI, Житна бр. 15, Београд за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/2020), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а. и члана 133. став 2. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС број 68/19) у складу са Планом детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци општина Сурчин ("Сл. лист града Београда" бр. 87/18) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-933/2020-02-1 од 9.11.2020. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I За изградњу прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на кат. парцелама бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, Београд, потребне за израду идејног пројекта, у складу са Планом детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци општина Сурчин ("Сл. лист града Београда" бр. 87/18).**

Категорија објекта: Г

Класификациони број објекта: 222100 – локални надземни и подземни цевоводи за дистрибуцију гаса

Планирана намена

Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци општина Сурчин ("Сл. лист града Београда"

бр. 87/18) у блоку број 9.

Према важећем Плану делови катастарских парцела бр. 4634, 4635 налазе се на површини предвиђеној за остале намене и то привредне делатности, а делови катастарских парцела бр. 4708 и 4635 налазе се на површини предвиђеној за привредне делатности (остале намене) и за саобраћајнице (јавне намене).

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Гасоводна мрежа и објекти

Обухват плана, правцем исток–запад, пресеца постојећи магистрални транспортни гасовод од челичних цеви, за радни притисак преко 16 bar-a, РГ 05-04 Батајница-Зворник, пречника Ø406 mm. Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре, за магистрални транспортни гасовод износи по 30m лево и десно од осе гасовода.

Према својим специфичним потребама за топлотном енергијом (привредне делатности), планирана је гасификација целокупног подручја и увођење природног гаса као основног енергена. У сагласности са урбанистичким параметрима датих важећим Планом, извршена је укупна анализа потрошње природног гаса за све површине, и она износи сса $Bh=8.000 \text{ m}^3/\text{h}$.

У непосредној близини постојећег гасовода РГ 05-04 Батајница-Зворник, планирана је главна мернорегулациона станица / мернорегулациона станица (ГМРС/МРС) „Ауто-пут”, где би се вршила редукција притиска са $p=50 \text{ bar-a}$ на 16 (12) bar-a и на $p=4 \text{ bar-a}$, као и одоризација и контролно мерење потрошње гаса.

Изградњу и прикључење ГМРС/МРС извести у складу са „Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar-a” („Службени гласник РС”, број 37/13) и „Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас” (Нови Сад, октобар 2009. године).

Од ГМРС/МРС „Ауто-пут”, у површинама јавне намене (коловозу) изградити дистрибутивну гасоводну мрежу од челичних цеви, притиска $p=6\div 12 \text{ bar-a}$, која ће омогућити прикључење већих потрошача предметног Плана, на градски гасоводни систем. Приликом изградње дистрибутивне гасоводне мреже од челичних цеви, притиска $p=6\div 12 \text{ bar-a}$, у свему поштовати

„Услове и техничке нормативе за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88) и Техничка правила за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему које ће у оквиру обједињене процедуре издати ЈП „Србијагас”. Такође, од ГМРС/МРС „Ауто-пут”, у јавним површинама (тротоарима) предметног Плана, изградити нископритисну дистрибутивну гасоводну мрежу, притиска $p=1\div 4 \text{ bar-a}$. Реализација дистрибутивне гасоводне мреже омогућиће прикључење и задовољити потребе за гасом свих мањих потрошача. Планирани дистрибутивни гасовод спојити са планираном дистрибутивном гасоводном мрежом дефинисаном „ПГР-ом комплекса „БГ АГРО” – зоне „А”, „Б”, „Ц” у Добановцима”. Током реализације нископритисне дистрибутивне гасоводне мреже у потпуности се придржавати „Правилника о техничким нормативима за полагање и пројектовање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за притисак до 4 bar-a” („Службени гласник РС”, број 22/92), као и Техничких правила за пројектовање и

изградњу гасоводних објеката на систему које ће у оквиру обједињене процедуре издати ЈП „Србијасгас”.

Све гасоводе полагати подземно са минималним надслојем земље од 0,8 m у односу на горњу ивицу гасовода.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи:

-за дистрибутивни гасовод од челичних цеви, притиска $p=6\div 12$ bar-a, по 3 m мерено са обе стране цеви, за ГМРС/МРС 15 m у полурадијусу око ње,

-за дистрибутивни гасовод притиска, $p=1\div 4$ bar-a, по 1 m мерено са обе стране цеви. Елементе гасоводне мреже и постројења предметног Плана изводити фазно.

Правила уређења и грађења за површине осталих намена Правила за формирање парцела

Грађевинска парцела је најмања јединица на којој се може градити. Дефинисана је приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.

Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела осталих намена је да се сва неопходни појасеви санитарне заштите и потребе паркирања морају решавати унутар парцеле.

Планом се дефинишу следеће категорије парцела према величини:

-парцеле чија је површина до 1,0 ha;

-парцеле чија је површина од 1,0 до 5,0 ha;

-парцеле чија је површина већа од 5,0 ha.

Према овој категоризацији утврђена су и правила за изградњу објеката на парцелама. Планом се дефинишу следећи минимуми који се примењују у поступку формирања грађевинских парцела:

-Минимална површина грађевинске парцеле је 0,20 ha.

-Минимални фронт грађевинске парцеле је 20 m.

Правила грађења

Дозвољена је изградња већег броја објеката у оквиру једне парцеле у складу са потребама планираних намена. За парцеле са више објеката обавезна је изградња урбанистичког пројекта којим се утврђује организација и фазност изградње. Међусобна удаљеност објеката на истој парцели је $2/3$ висине вишег објекта, а не мање од 8,0 m.

Положај објеката на парцелама дефинисан је грађевинским линијама у односу на регулационе линије саобраћајница, обавезне зоне заштитног зеленила унутар парцеле, као и елементима хоризонталне и вертикалне регулације и минималним одстојањима од суседних парцела.

Објекти администрације и објекти којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), постављају се на грађевинску линију према улици.

Производни објекти се могу постављати на грађевинску линију или се повлачити од ње према унутрашњости парцеле, у складу са захтевима технолошког поступка.

Одстојање објеката у односу на бочне границе грађевинских парцела је минимум $1/3$ висине објекта, а не мање од 5 m. У обрачун остварених капацитета не улазе

манипулативне ни саобраћајне површине (паркирање).

Индекс изграђености „и” исказан као количник грађевинске бруто површине објеката и површине припадајуће парцеле, одређен је према величини грађевинске парцеле и то:

-парцеле чија је површина мања од 1,0 ha „и” = 0,8;

-парцеле чија је површина једнака или већа од 1,0 а мања 5,0 ha „и” = 0,7;

-парцеле чија је површина једнака или већа од 5,0 ha „и” = 0,6.

Максимална дозвољена висина објеката је 15 m. Изградња или било каква промена у простору на једној парцели, не сме да угрози функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама.

Објекте пројектовати у складу са наменом и предвиђеним технолошким поступком, уз примену одговарајућих грађевинских материјала.

Дозвољено је ограда парцела заштитном транспарентном оградом максималне висине до 2,0 m.

У оквиру парцеле предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.

Урбанистички параметри за остале намене дати су у табели – оријентационо:

Број блока	Намена	Површина (ha)	Индекс изграђености „и”	БРГП (m ²)	Висина објеката
1	Привредни објекти и комплекси	2,8	0,6 – 0,8	19.600	15 m
2		10,4		72.800	
3		12,1		84.700	
4		10,7		74.900	
5		3,6		25.200	
6		10,3		72.100	
7		11,8		82.600	
8		7,6		53.200	
9		6,7		46.900	
УКУПНО		76	просечно 0,7	532.000	15 m
БИЛАНС ПОВРШИНА					(ha)
Површине јавне намене					16,5
Површине остале намене					76,2
УКУПНО					92,7

Основна намена	– Намена су привредне делатности
Компатибилност намене	– Дозвољено је увођење комерцијалне делатности као компатибилне намене – Минимално учешће основне намене на грађевинској парцели је 51% – На парцелама у оквиру блока 9 компатибилна намена може бити доминантна или једина.
Број објеката на парцели	– На грађевинској парцели је дозвољена изградња више објеката. У случају када се планира изградња више објеката у оквиру једне грађевинске парцеле обавезна је израда урбанистичког пројекта којим се дефинише организација и фазност изградње. – Минимално међусобно удаљење објеката на истој парцели је 2/3 висине вишег објекта, а не мање од 8,0 m. – Дозвољена је изградња помоћних објеката (септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).
Услови за формирање грађевинске парцеле	– Минимална површина грађевинске парцеле је 0,2 ha. – Минималан фронт грађевинске парцеле је 20 m.
Положај објеката на парцели	– Објекте постављати у оквиру зоне грађења која је дефинисана грађевинским линијама. – Претежно комерцијални садржаји – објекти администрације или за садржаје којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), постављају се на грађевинску линију према улици. – Није дозвољено препуштање делова објеката (еркери, улазне настрешнице и сл.) ван дефинисаних грађевинских линија. – Подземна етажа не сме да прелази надзене грађевинске линије.
Индекс изграђености („и“)	– Максимални индекс изграђености („и“) – парцеле чија је површина мања од 1,0 ha – „и“ = 0,8 – парцеле чија је површина једнака или већа од 1,0 а мања 5,0 ha „и“ = 0,7; – парцеле чија је површина једнака или већа од 5,0 ha „и“ = 0,6;
Типологија објеката	– Објекат је слободностојећи.
Растојање од бочне границе парцеле	– Минимално удаљење објекта од бочне границе парцеле износи 1/3 висине објекта, а не мање од 5 m.
Растојање од задње границе парцеле	– Задња грађевинска линија се налази на делу парцеле супротном од приступа. – минимално удаљење од задње границе парцеле износи 1/2 висине објекта, а не мање од 7 m.
Висина објекта	– Максимална висина објекта је 15 m.
Кота пода приземља	– Кота пода приземља може бити максимално 0,2 m виша од нулте коте.
Услови за зелене површине	– Минимални проценат зелених површина на парцели је 30% – У зони инфраструктурних коридора није дозвољена садња високе вегетације. – Између грађевинске линије и регулационе линије саобраћајница планирати једноструке дрвореде високих лишћара. – У блоковима бр 9. и 4. између грађевинске и регулационе линије, дуж канала Угриновачка бара планирати заштитни појас. – Урадити Главни пројекат озелењавања слободних површина. – За садњу применити репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације (листопадна и четинарска), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња, сезонско цвеће и травнате површине; – Засену планираних паркинг места обавити садњом касетираних дрворедних садница високих лишћара;

Решење саобраћаја/паркирање	– Паркирање обезбедити на припадајућој парцели, а према нормативима: – За трговину 1пм на 66 m² БРГП – За пословање 1пм на 80 m² БРГП – За магацине 1пм на 100 m² БРГП – За индустријске објекте 1пм/1 (за објекте веће од 30.000 m² на 1,5 једноремено запосленог) – За привредне зоне 1пм/150 m² БРГП или 1 пм/2 – једноремено запослена
Архитектонско обликовање	– Кров пројектовати као раван или плитак коси кров нагиба до 15°.
Услови за оградивање парцеле	– Дозвољено је оградивање транспарентном оградом максималне висине 2,0 m .
Услови и могућности фазне реализације	– Дозвољена је фазна реализација (изградња више објеката у оквиру једне грађевинске парцеле). – У случају када се планира изградња више објеката у оквиру једне грађевинске парцеле обавезна је израда урбанистичког пројекта којим се дефинише организација и фазност изградње. – Свака фаза мора бити у потпуности опремљена и функционална (независна од будуће реализације на парцели).
Инжењерско-геолошки услови	– Објекти високоградње могу се фундирати директно (плоче, траке-унакрсно повезане, самци) у условима када је реално оптерећење у границама дозвољеног. – Објекти високоградње у реону C₂ могу се фундирати директно (плоче, траке-унакрсно повезане, самци) са обавезном заменом темељног подтла адекватним материјалом повољних физичко-механичких својстава уз прописно збијање и претходну стабилизацију тла и ограничено дозвољено оптерећење на тло. – Начин фундирања објеката високоградње у зони C₂ може се изабрати тек након детаљних инжењерско-геолошких истраживања и геостатичке анализе за сваки објекат понаособ. – Изградња саобраћајница у оквиру парцеле планирати у насутом тлу. Избор материјала за носеће слојеве саобраћајнице и уградња истог мора испоштовати регулативу путарских прописа. Потребно је предвидети површинско одводњавање атмосферских вода. – Код објеката инфраструктуре при изради ископа неопходно је предвидети заштиту од зарушавања (ископе веће од 1,5 m потребно је адекватно подградивати) и прилива вода применом адекватних техничких и мелиоративних мера. Објекте инфраструктуре полагати у адекватно припремљени технички ров. – У даљој фази планирања за сваки новопланирани објекти урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени лист РС”, број 88/11).
Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром	– Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије. – До реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.

Мере заштите културних добара

Простор који се налази у обухвату плана није утврђен за просторну културно-историјску целину, не налази се у оквиру исте, не ужива статус целине под претходном заштитом, нити садржи појединачне објекте који уживају статус заштите. Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке инвеститор и извођач радова су дужни да све радове обуставе и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе града Београда, како би се предузеле неопходне мере за њихову заштиту.

Мере заштите вода

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испустити уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање.

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Новопроектовани објекат

Пословни објекат спратности II / Постројење станице за снабдевање моторних возила природним гасом са отвореном надстрешницом за точеће аутомате и затвореним продајним простором са пратећим садржајима је слободностојећи објекат који се налази 34,6 m од регулационе линије. За објекат је усвојена таква концепција објекта која на основу дефинисаних параметара расположиве локације и функционалних захтева омогућава остварење једне пословне јединице - затворени продајни простор са санитарним чвором, просторијом у којој је смештен разводни ормар, техничке просторије, приручни магацина, канцеларије, гардеробе за запослене и мокри чвор са туш кабином и отвореним делом – надстрешницом за точеће аутомате и стуба за пуњење КГА-а.

Висина објекта послужиоца од коте терена до атике (највиша тачка објекта) је 3,00 m што је мање од Планом прописаних 15 m, а висина венца је 3,58 m.

Технички опис машинских инсталација

Целокупна инсталација је предвиђена да се изгради на грађевинским парцелама ГП12 и ГП13 у Добановцима. Задатак пројекта за добијање локацијских услова, прецизније дефинисање свих потребних параметара како би се одредила одговарајућа локација постројења за компримовање природног гаса на начин којим се не ствара опасност за људе, објекте и животну средину, а самим тим и добијање грађевинске дозволе. За потребе компресора за гас потребно је довести одређену количину гаса, на одређеним условима. Овим пројектом се дефинише прикључни гасовод, са противпожарном славином, разводом до компресорске станице као и комплет главна производна станица за природни гас.

Општи подаци

Прикључни гасовод

- Капацитет прикључног гасовода је $4000 \text{ Sm}^3/\text{h}$
- Притиска 35-50 bar
- Дужина сса 209 m

- Пречник DN50 (Ø60,3 x 3,65 mm)
- Материјал цеви према стандарду API 5L

Прикључни гасовод је предвиђен да се изведе од челичних бешавних цеви MOP 50 bar према API 5L , пречника Ø60,3x3,6 mm који се води кат.парцелама бр. 4634/9; 4634/10; 4635/10; 4635/11; 4708/4, дужине цца 209 м до објекта компресорске станице.

Предвиђено место спајања је код оградe ГМРС Аутопут-Тргоматик, на 1м од спољне стране оградe И води се подземно на мин дубини 0,8 м, а на растојању 3,0 m од постојећег гасовода РГ-05-04 Батајница –Зворник.

На растојању 30,7 m од компресорске станице предвиђена је надземна противпожарна славина DN 50 ANSI 300 РФ, на бетонској плочи, ограђена.

Изолациони комад DN50 ANSI 300 је предвиђен пре уласка и изласка цевовода из земље.

Главна компресорска станица (ГПС) за компримовани природни гас

Основне техничке карактеристике (ГПС) су следеће:

- Капацитет, 2 компресора x 1500 Sm³/h
- Вредност улазног притиска P1=35-50 бар

Вредност излазног надпритиска према стубовима за пуњење до мах 250 бар

Пројектовано постројење главне производне станице (ГПС) је предвиђено да се састоји од:

- подземног прикључног гасовода од бешавних челичних цеви од ГМРС до компресорске станице ;
- компресорске станице (са два компресора). Компресорска станица је пројектована као монтажни приземни објект, габаритних мера 7500 x 2400 X=2400 mm;
- стуб за пуњење КПП-а-трејлер;
- два точећа аутомата за пуњење КПП-а (ауто резервоари);
- разводног гасовода високог притиска, од компресорске станице до точећег аутомата и стуба за пуњење, од нерђајућег челика;
- објекта послужиоца;
- унутрашњом саобраћајницом, повезаном на уличну саобраћајницу;
- надстрешницом изнад аутомата за пуњење компримованог гаса, као и објекта послужиоца, димензије надстрешнице 16 x 20,46 m;
- оградом око компресорске јединице.

Потребни комунални капацитети

Прикључак на саобраћајну инфраструктуру:

Везу са јавном саобраћајницом Нова 5 станица остварује преко две једносмерне сервисне саобраћајнице ширине 9,00 m и 12,80 m. Проходност саобраћајница је проверена меродавним возилом – шлепером, без повратних маневара. Предвиђен је једносмерни ток кроз станицу и двосмеран кроз паркинг. Лева скретања на станицу и са ње ће бити забрањена саобраћајном сигнализациом. На месту укључења сервисне саобраћајнице на јавни пут остварена је захтевана прегледност на задату брзину.

Прикључак на инфраструктуру водовода и канализације:

Поред санитарне воде у објекту је предвиђена и спољашња хидрантска мрежа са противпожарним хидрантима. Усвојен је прикључак Ø80 mm.

Инсталације канализације

Не постоји изграђена градска канализациона мрежа до предметне парцеле. Прикључење ће бити могуће када се стекну технички услови. Како нема услова за прикључење у овом

тренутку планира се изградња сопствене једнокоморне непреливне водонепропусне септичке јаме, капацитета $V = 9,0 \text{ m}^3$.

Одвођење атмосферске воде

Одвођење атмосферских вода са површине бетонског платоа, вршиће се преко бетонских каналета које се налазе целом дужином на саобраћајним површинама и платоима. Бетонски платои су предвиђени у паду од 0,5% ка бетонској каналети, како би се сва вода са бетонског платоа сливала ка каналети. Отпадне воде из бетонских каналета одлазе до сепаратора, где се пречишћавају. Тако пречишћена вода путем ПВЦ цеви излива у канал тако третирана вода има квалитет атмосферске, односно састав који је у складу са прописима.

Прикључак на инфраструктуру електроинсталација:

Врста прикључка: трофазни,

Захтевана снага: 370 kW,

Начин грејања: на струју.

IV УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска инфраструктура

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова бр. 82.1.1.0.- D.08.02.-

155650/1-2020 које је издала ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕДС Земун, ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-5/2020 од 23.6.2020. године.

Водоводна мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова бр. В-584/2020 од 23.6.2020. године ЈКП „Београдски водовод и канализација“, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-7/2020 од 26.6.2020. године.

Канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова бр. К-446/2020 од 23.6.2020. године ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-8/2020 од 26.6.2020. године.

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова бр. ОР268/20 (628/20) од 7.7.2020. године које је издао ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, Сектор за развој, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-4/2020 од 14.7.2020. године.

Телекомуникациона инфраструктура

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова бр. 169124/2-2020 од 24.6.2020. године које је издао Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-6/2020 од 24.6.2020. године.

Саобраћајна инфраструктура

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова IV-08 бр. 344.5-396/2020 од 7.7.2020. године које је издао Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-9/2020 од 8.7.2020. године.

Одлагање отпада

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова бр. 9118 од 10.6.2020. године које је издало ЈКП Градска чистоћа, Београд, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-10/2020 од 10.6.2020. године.

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова из Решења 03 број 020-1367/2 од 8.7.2020. године које је издао Завод за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-12/2020 од 8.7.2020. године.

Заштита од пожара

При пројектовању и извођењу радова применити услове за у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/7 број 09/7 број 217-701/2020 од 28.10.2020. године које је издао МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-4-HPAP-2/2020 од 9.11.2020. године.

Безбедно постављање

При пројектовању и извођењу радова применити услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/7 број 217.2-113/20 од 28.10.2020. године, које је издао МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-4-HPAP-1/2020 од 9.11.2020. године.

Мере заштите животне средине

Министарство заштите животне средине издало је информацију број 011-00-005372020-03 од 4.8.2020. године у којој се наводи следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о итврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину - Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о пројекту изградње прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на КП бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 КО Добановци и исти се налази на Листи II наведене Уредбе, под тачком 4 – Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 1. – цевоводи за транспорт гаса осим интерних фабричких цевовода дужине преко 10 km и пречника преко 150 mm.

У складу са изнетим, носилац пројекта, Тргоматик ДОО Добановци, Житна бр. 15, Београд, у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме за капацитет из Листе II, покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09).“

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-4/2020 од 14.7.2020. године,
- Услови ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕДС Земун, ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-5/2020 од 23.6.2020. године,
- Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-6/2020 од 24.6.2020. године,
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - водовод, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-7/2020 од 26.6.2020. године,
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - канализација, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-8/2020 од 26.6.2020. године,
- Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-9/2020 од 8.7.2020. године,
- ЈКП Градска чистоћа, Београд, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-10/2020 од 10.6.2020. године,
- ЈКП Јавно осветљење, обавештење о ненадлежности, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-11/2020 од 10.6.2020. године,
- Решење Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-NPAP-12/2020 од 8.7.2020. године,

- ЈКП Зеленило-Београд, Београд, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-13/2020 од 25.6.2020. године,
- Електромрежа Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-17/2020 од 2.7.2020. године,
- Министарство одбране, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-18/2020 од 11.6.2020. године,
- ЈВП Србијаводе, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-2-HPAP-19/2020 од 17.7.2020. године,
- МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду – мере противпожарне заштите, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-4-HPAP-2/2020 од 9.11.2020. године,
- МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду – безбедно постављање, број у систему ROP-MSGI-9887-LOCH-4-HPAP-1/2020 од 9.11.2020. године.

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину (прибављена ван обједињене процедуре)

- Министарство заштите животне средине, број 011-00-00537/2020-03 од 4.8.2020. године.

- VII** Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за прикључни гасовод са разводном производном станицом (ГПС) за компримовани гас на грађевинској парцели ГП12 и ГП13 коју чине к.п. бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци које је израдио TRGOMATIK DOO DOBANOVCI, Житна бр. 15, Добановци, Београд.
- VIII** Решење о одобрењу за извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.
- IX** Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.
- X** Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић



Република Србија

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број предмета: ROP-MSGI-12964-LOCH-2/2020

Заводни број: 350-02-00211/2020-14

Датум: 02.09.2020.

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном захтеву ЈП „Србијасас“ из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, за издавање локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014, 15/2015, 54/2015, 96/2015 и 62/2017), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18 и 31/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/19), у складу са Планом детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, Општина Сурчин („Сл. лист града Београда“, бр. 87/18) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-31/2020-02 од 14.02.2020. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I За изградњу ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ – I фаза, са прикључним гасоводом, на к.п. бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, Општина Сурчин („Сл. лист града Београда“, бр. 87/18).**

Категорија објеката „Г“, класификациони број: 222100.

II ПЛАНИРАНА НАМЕНА:

Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Планом детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, Општина Сурчин („Сл. лист града Београда“, бр. 87/18).

У складу са планом, предметне катастарске парцеле су површина јавне намене - инфраструктурни објекти и површине - ГМРС.

Предметне катастарске парцеле, правцем исток–запад, пресеца постојећи магистрални транспортни гасовод од челичних цеви, за радни притисак преко 16 bar-a, РГ 05-04 Батајница-Зворник, пречника Ø406 mm. Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња објеката

супраструктуре, за магистрални транспортни гасовод износи по 30m лево и десно од осе гасовода.

III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

Гасоводна мрежа и објекти – грађевинска парцела ГМРС/МРС

У непосредној близини постојећег гасовода РГ 05-04 Батајница-Зворник, изградити главну мернорегулациону станицу / мерно регулациону станицу (ГМРС/МРС) „Аутопут”, где би се вршила редукција притиска са $p=50 \text{ bar}$ -а на $16 (12) \text{ bar}$ -а и на $p=4 \text{ bar}$ -а, као и одоризација и контролно мерење потрошње гаса.

За изградњу ГМРС/МРС „Аутопут”, формирати грађевинску парцелу која обухвата објекат и његову заштитну зону. Објекат ГМРС/МРС, капацитета $V_h=10.000 \text{ m}^3/\text{h}$, извести у оквиру задатих грађевинских линија, повучених 15 m од границе парцеле.

Планирана грађевинска парцела за ГМРС/МРС „Аутопут” се налази на постојећем гасоводу РГ 05-04 Батајница-Зворник и уз планирану саобраћајницу Нова 5, чиме се обезбеђује директно прикључење ГМРС/МРС „Тргоматик” на поменути гасовод и приступ јавној саобраћајници.

Прикључак ГМРС/МРС на електро и тк мрежу, такође остварити из правца планиране саобраћајнице Нова 5.

Изградњу и прикључење ГМРС/МРС извести у складу са „Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar -а” („Службени гласник РС”, број 37/13) и „Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас” (Нови Сад, октобар 2009. године).

ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Идејним решењем је предвиђена изградња ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ – I фаза, са прикључним гасоводом, на к.п. бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда.

Мерна станица је предвиђена са следећом опремом:

- два фина филтера DN50 ANSI 300, са изменљивим улошком,
- испред и иза филтера се постављају кугласте славине DN50 ANSI 300,
- мерач, CORIOLIS 316L DN50 ANSI 300,
- кугласте славине DN50 ANSI 300, испред и иза мерача

Код мерача је предвиђен бај-пас вод са кугластом славином DN50 ANSI 300. На бај-пас воду се поставља пролазно непролазна блинда DN 50 ANSI 300.

У мерној станици су предвиђени одговарајући термометри и манометри за праћење потребних параметара.

На улазном делу гасовода испред мерне станице, као и на излазном делу предвиђени су изолациони комади DN50 ANSI 300.

Од мерне станице гасовод $\varnothing 60,3 \times 3,65 \text{ mm}$ се води подземно цца 10 m до надземне излазне противпожарне славине DN50 ANSI 300.

Сва опрема мерне станице се поставља на санке које се постављају на бетонску плочу димензија $440 \times 240 \text{ cm}$, уздигнута 20 cm.

На подземном делу гасовода на улазно/излазном делу је предвиђен изолациони комад DN50 ANSI 300. Гасовод Ø 60,3x 3,65 mm иза излазне противпожарне славине се води изван оgrade 1,0m што је и граница овог пројекта.

Унутрашња саобраћајница у објекту ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ је предвиђена да буде изграђена од бетона.

Приступна саобраћајница до ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ је планирана са ново планираног пута, будућа ул. Нова бр .5.

Опрема ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ - Прва и друга фаза је предвиђена да буде смештена у ограђеном простору, димензија 30 x 30 m на грађевинској парцели димензија 53 x 40 m.

IV УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ:

Водоводна мрежа:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-8/2020. од 26.06.2020. године.

Канализациона мрежа:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-9/2020. од 26.06.2020. године.

Електроенергетска мрежа:

Укрштање и паралелно вођење:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЕПС Дистрибуција Београд, Огранак Земун, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-10/2020. од 23.06.2020. године.

Прикључење:

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским условима.

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавања грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,
- Уговор о пружању услуга за прикључење на ДСЕЕ, потписан квалификованим електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника, уз захтев за пријаву радова, у складу са чланом 31. став 2. тачка 1а) Правилника.

Мрежа далековода:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-4/2020. од 03.07.2020. године.

Мрежа јавног осветљења:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП Јавно осветљење, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-16/2020. од 15.06.2020. године.

Телекомуникациона мрежа:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова „Телеком Србија“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-14/2020. од 19.06.2020. године.

Услови у односу на мрежу топловода:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП Београдске електране, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-15/2020. од 08.07.2020. године.

Услови Секретаријата за саобраћај:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-10/2020. од 23.06.2020. године.

Услови Секретаријата за јавни превоз:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-11/2020. од 08.07.2020. године.

Услови јавног зеленила:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-13/2020. од 19.06.2020. године.

Услови градске чистоће:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-18/2020. од 15.06.2020. године.

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ:**Заштита животне средине:**

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-3/2020. од 09.07.2020. године.

Информација о потрби спровођења процедуре процене утицаја изградње:

У складу са Информацијом Министарства заштите животне средине, број 011-00-00540/2020-03 од 04.08.2020. године, постоји законска обавеза покретања процедуре процене утицаја на животну средину за наведену изградњу.

Заштита културних добара:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-17/2020. од 19.06.2020. године.

Услови заштите од пожара:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту из Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-1/2020. од 02.09.2020. године.

Услови за безбедно постављање:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту из Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-2/2020. од 02.09.2020. године.

Услови одбране:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-5/2020. од 15.06.2020. године.

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

За потребе издавања локацијских услова за изградњу ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ – I фаза, са прикључним гасоводом, на к.п. бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда, министарство је по службеној дужности прибавило услове:

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-8/2020. од 26.06.2020. године;
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-9/2020. од 26.06.2020. године;
- ЕПС Дистрибуција Београд, Огранак Земун, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-10/2020. од 23.06.2020. године;
- „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-4/2020. од 03.07.2020. године;
- ЈКП Јавно осветљење, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-16/2020. од 15.06.2020. године;
- „Телеком Србија“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-14/2020. од 19.06.2020. године;
- ЈКП Београдске електране, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-15/2020. од 08.07.2020. године;
- Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-10/2020. од 23.06.2020. године;
- Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-11/2020. од 08.07.2020. године;
- ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-13/2020. од 19.06.2020. године;
- ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-18/2020. од 15.06.2020. године;

- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-3/2020. од 09.07.2020. године;
- Министарства заштите животне средине, број 011-00-00540/2020-03 од 04.08.2020. године;
- Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-17/2020. од 19.06.2020. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту из Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-1/2020. од 02.09.2020. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту из Београда, број у систему ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-2/2020. од 02.09.2020. године;
- Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-5/2020. од 15.06.2020. године.

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за изградњу ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ – I фаза, са прикључним гасоводом, на к.п. бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда, израђено од ЈП „SAMI-INŽENJERING“ Сремска Каменица.

- VII** Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.
- VIII** Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.
- IX** Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА

Јованка Атанацковић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Сурчин

Војвођанска 109

Број: 952-04-223-8650/2020

КО: Добановци

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Катастарска парцела број:

4708/3, 4635/9, 4634/8

Размера штампе: 1:500



Датум и време издавања:

11.06.2020 године у 08:25

Овлашћено лице:

М.П. Милена Стојковић, дипл. инж. геод.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД


Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Београд

Број: 952-04-301-2226/2020

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

Град / Општина БЕОГРАД

Размера: 1:2500

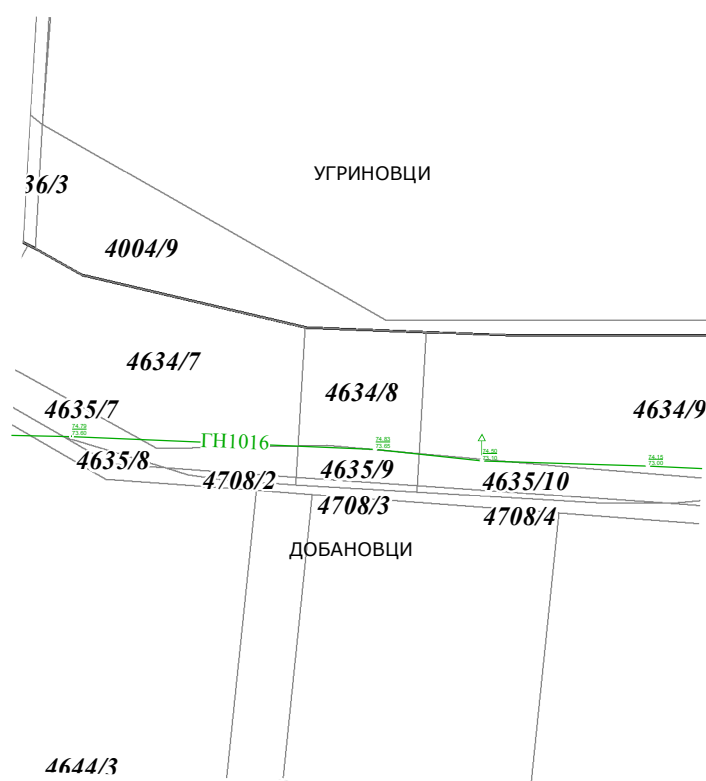

Копија плана водова је верна оригиналу.

Београд

12.06.2020.године

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Славољуб Степић, дипл.инж.геод.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

е-mail: info@bvkr.rs

Датум: 23.06.2020.



Служба техничке документације

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Тел: 2065 018

Факс: 3612 896

е-mail: std@bvkr.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд,
Немањина бр. 22-26

ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020
B-602/2020

ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду локацијских услова за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом ГМРС "АУТОПУТ-ТРГОМАТИК"- ПРВА ФАЗА, КО Добановци, Београд

На Ваш захтев број **ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020** од **04.06.2020.** године, у име инвеститора „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС НОВИ САД“, Народног фронта 12, Нови Сад, заведеног у Службу техничке документације **ЈКП "БВК"** под бр **B-602/2020** дана **12.06.2020.** године, којим тражите услове за издавање локацијских услова за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом ГМРС "АУТОПУТ-ТРГОМАТИК"- ПРВА ФАЗА, на к.п. 4634/8; 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, у Београду у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл. лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017 и 74/2019) издају се:

У С Л О В И

Подаци о објекту из достављеног идејног решења:

Предмет овог Идејног решења је изградња објекта главне мерно регулационе станице ГМРС "Аутопут-Тргоматик"-ПРВА ФАЗА са прикључним гасоводом, инвеститора ЈП Србијагас из Н.Сада, предвиђеног да се изгради на к.п. 4634/8; 4635/9 и 4708/3, КО Добановци.

Према датим техничким условима за израду пројектно-техничке документације бр.07-07/18013 од ЈП СРБИЈАГАС пројектовано место прикључења је предвиђено на постојећи гасовод РГ-05-04 Батајница - Зворник „топли прикључак,, ДН100, на челични гасовод Ф406мм, а у складу са Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу на гасоводним објектима на систему ЈП Србијагас, (Нови Сад, октобар 2009.године).

Предвиђени прикључни гасовод цца 35 м је димензионисан према планираном капацитету од 10.000 м3/х, притиска 30 -50 бар.

Технички опис машинских инсталација

Улазна противпожарна славина је предвиђена, надземна са уградњом заварне славине ДН100 АНСИ 300 и друге прирубничке кугласте славине ДН100 АНСИ 300. Иза славине је предвиђен Т комад ДН100 као и одвојак са прирубничком кугластом славинам ДН50 АНСИ 300 за мерну станицу МС Тргоматик- прва фаза изградње.

Од противпожарне славине ДН50 АНСИ 300 на улазу у земљу предвиђен је изолациони комад ДН50 АНСИ 300, и даље се подземно, на минималној дубини 0,8 м води челични гасовод пречника Ф60,3х 3,65 мм цца 35 м до мерне станице МС-Тргоматик, капацитета 4000 м3/х, улазно излазног притиска 30-50 бар.

Мерна станица је предвиђена са следећом опремом:

- два фина филтера ДН50 АНСИ 300, са изменљивим улошком,
- испред и иза филтера се постављају кугласте славине ДН50 АНСИ 300,
- мерач, CORIOLIS 316Л ДН50 АНСИ 300,
- кугласте славине ДН50 АНСИ 300, испред и иза мерача

ЗА 40103000 003/11

Код мерача је предвиђен бај-пас вод са кугластом славином ДН50 АНСИ 300. На бај-пас воду је се поставља пролазно непролазна блинда ДН 50 АНСИ 300.

-у мерној станици су предвиђени одговарајући термометри и манометри за праћење потребних параметара. На улазном делу гасовода испред мерне станице, као и на излазном делу предвиђени су изолациони комади ДН50 АНСИ 300.

Од мерне станице гасовод $\Phi 60,3 \times 3,65$ мм се води подземно цца 10 м до надземне излазне противпожарне славине ДН50 АНСИ 300.

Сва опрема мерне станице се поставља на санке које се постављају на бетонску плочу димензија 440x240 цм, уздигнута 20 цм.

Општи подаци

Прикључни гасовод - Карактеристике:

- дужина гасовода 40 м
- пречник ДН50 ($\Phi 60,3 \times 3,65$)
- категорија објекта је Г

Постојеће стање:

На предметној локацији са предложеном трасом гасовода не постоји водоводна мрежа која је део градске мреже и део надлежности ЈКП БВК.

Пројектовано и планирано стање:

За предметно подручје урађена је планска документација:

1. ПДР дела привредне зоне западно од насеља Добановци, Градска општина Сурчин, ("Сл. лист града Београда" бр. 87/17) и
2. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-града Београда (целине I -XIX) ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16);

Пројектовану трасу ускладити са важећом планском документацијом и планираном водоводном мрежом.

Пројектом ради међусобног усаглашавања инсталација обезбедити минимално дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице дистрибутивних цевовода (водоводна мрежа пречника до $\Phi 300\text{mm}$), а 1,5m од спољне ивице магистралних цевовода (водоводна мрежа пречника преко $\Phi 300\text{mm}$), а нарочито на местима шахтова. За укрштање пројектованих инсталација са водоводним инсталацијама (водоводна мрежа и прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m. Није дозвољено укрштање под мањим углом од 60°. Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање.

Као саставни део Пројекта приказати све детаље паралелног вођења и укрштања пројектоване трасе гасовода са водоводним инсталацијама, тако да се поштују наведена минимална растојања.

Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који издаје грађевинску дозволу или решење за извођење радова.

Посебни услови и напомене ЈКП БВК-а за пројектовану трасу ГАСОВОДА:

- Пројектом ради међусобног усаглашавања постојећих и пројектованих инсталација обезбедити минимално дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице дистрибутивних цевовода (водоводна мрежа пречника до $\Phi 300\text{mm}$), а 1,5m од спољне ивице магистралних цевовода (водоводна мрежа пречника преко $\Phi 300\text{mm}$), а нарочито на местима шахтова. За укрштање гасовода са постојећим и пројектованим водоводним инсталацијама (водоводна мрежа и прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m. Није дозвољено укрштање под мањим углом од 60°. Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање;

-Пројектом обухватити и приказати све карактеристичне подужне, попречне профиле и детаље паралелног вођења и укрштања инсталација гасовода са инсталацијама водовода (са котирањем растојањима између спољне ивице цевовода до спољне ивице гасовода) и све предвиђене, адекватне мере заштите водоводних инсталација. Уколико се предвиђеном интервенцијом мења нивелета саобраћајнице, пројектом предвидети и усаглашавање инсталација водовода са пројектованом нивелетом. Такође, нарочито у градском,

ЗА 40103000 003/11

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

урбаном језгру, пројектом предвидети ручни ископ за што тачније установљивање ситуационог и нивелационог положаја инсталација водовода уз надзор ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

- Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који издаје решење за извођење радова;

- Да писмено обавестите Погон водоводне мреже ЈКП „Београдски водовод и канализација“ пет дана раније од дана почетка радова на полагању гасовода, како би обележавању трасе и вршењу надзора присуствовало стручно лице овог Предузећа, са којим би решавали све у вези са радовима на полагању гасовода, јер постоји могућност да се на пројектованој траси гасоводне мреже, налазе водоводне цеви које нису у нашој документацији евидентирани;

- У случају да се приликом копања ровова за гасоводну мрежу, наиђе на водоводне цеви, откопавања вршити до песка или до цеви;

- Евентално измештање водоводних цеви може се вршити само по одобрењу ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у присуству представника Погона водоводне мреже, а трошкови измештања падају на терет подносиоца захтева односно инвеститора;

- Водоводне цеви се не смеју поткопавати док се претходно не обезбеде у договору са представником Погона водоводне мреже о начину њихове заштите;

- Да се извођење радова на укрштању гасоводне мреже са водоводном мрежом може вршити само под надзором овлашћеног представника ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

- Уколико при извођењу радова на гасоводу дође до оштећења водоводних цеви и губитка због неиспоручене воде потрошачима све трошкове сносиће подносилац захтева односно инвеститор;

- Трошкове у поступку сноси подносилац захтева односно инвеститор према цени утврђеној од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Накнада за прикључење/сарадњу:

	шифра према важећем ценовнику ЈКП БВК	износ накнаде [динара]	напомене:
сарадња на пројектовању трасе гасовода - водовод	14029	34.546,13	Усаглашавање трасе са планираном водоводном мрежом је у надлежности Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове. Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на дан издавања услова.

Рок важности услова В-602/2020 је две године од дана издавања.

напомена/прилог:

- услови се издају без графичког прилога постојећег стања;
- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације.

обрадио :

Драган Ракић

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Александра Тушуп, дипл.инж.грађ.

ЗА 40103000 003/11

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 23.06.2020.



Служба техничке документације

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Тел: 2065 018

Факс: 3612 896

e-mail: std@bvk.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд,
Немањина бр. 22-26

К-460/2020
ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020

ПРЕДМЕТ: Услови канализације за израду локацијских услова за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом ГМРС "АУТОПУТ-ТРГОМАТИК"- ПРВА ФАЗА, КО Добановци, Београд

На Ваш захтев број ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020 од 04.06.2020. године, у име инвеститора „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС НОВИ САД“, Народног фронта 12, Нови Сад, заведеног у Службу техничке документације ЈКП "БВК" под бр. К-460/2020 дана 12.06.2020. године, којим тражите услове канализације за издавање локацијских услова за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом ГМРС "АУТОПУТ-ТРГОМАТИК"- ПРВА ФАЗА, на к.п. 4634/8; 4635/9 и 4708/3 К.О.Добановци, у Београду, у складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр.6/10, 29/14, 29/15, 19/2017 и 85/2019), издају се:

У С Л О В И

Подаци о објекту из достављеног идејног решења:

Предмет овог Идејног решења је изградња објекта главне мерно регулационе станице ГМРС "Аутопут-Тргоматик"-ПРВА ФАЗА са прикључним гасоводом, инвеститора ЈП Србијагас из Н.Сада, предвиђеног да се изгради на к.п. 4634/8; 4635/9 и 4708/3, КО Добановци.

Према датим техничким условима за израду пројектно-техничке документације бр.07-07/18013 од ЈП СРБИЈАГАС пројектовано место прикључења је предвиђено на постојећи гасовод РГ-05-04 Батајница - Зворник „топли прикључак,, ДН100, на челични гасовод Ф406мм, а у складу са Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу на гасоводним објектима на систему ЈП Србијагас, (Нови Сад, октобар 2009.године).

Предвиђени прикључни гасовод цца 35 м је димензионисан према планираном капацитету од 10.000 м3/х, притиска 30 -50 бар.

Технички опис машинских инсталација

Улазна противпожарна славина је предвиђена, надземна са уградњом заварне славине ДН100 АНСИ 300 и друге прирубничке кугласте славине ДН100 АНСИ 300. Иза славине је предвиђен Т комад ДН100 као и одвојак са прирубничком кугластом славинам ДН50 АНСИ 300 за мерну станицу МС Тргоматик- прва фаза изградње.

ЗА 40103000 003/15

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Од противпожарне славине ДН50 АНСИ 300 на улазу у земљу предвиђен је изолациони комад ДН50 АНСИ 300, и даље се подземно, на минималној дубини 0,8 м води челични гасовод пречника $\Phi 60,3 \times 3,65$ мм цца 35 м до мерне станице МС-Тргоматик, капацитета 4000 м³/х, улазно излазног притиска 30-50 бар.

Мерна станица је предвиђена са следећом опремом:

- два фина филтера ДН50 АНСИ 300, са изменљивим улошком,
- испред и иза филтера се постављају кугласте славине ДН50 АНСИ 300,
- мерач, CORIOLIS 316Л ДН50 АНСИ 300,
- кугласте славине ДН50 АНСИ 300, испред и иза мерача

Код мерача је предвиђен бај-пас вод са кугластом славином ДН50 АНСИ 300. На бај-пас воду је се поставља пролазно непролазна блинда ДН 50 АНСИ 300.

-у мерној станици су предвиђени одговарајући термометри и манометри за праћење потребних параметара. На улазном делу гасовода испред мерне станице, као и на излазном делу предвиђени су изолациони комади ДН50 АНСИ 300.

Од мерне станице гасовод $\Phi 60,3 \times 3,65$ мм се води подземно цца 10 м до надземне излазне противпожарне славине ДН50 АНСИ 300.

Сва опрема мерне станице се поставља на санке које се постављају на бетонску плочу димензија 440x240 цм, уздигнута 20 цм.

Општи подаци

Прикључни гасовод - Карактеристике:

- дужина гасовода 40 м
- пречник ДН50 ($\Phi 60,3 \times 3,65$)
- категорија објекта је Г

Постојеће стање:

Предметна локација према важећем Генералном решењу београдске канализације, припада централном канализационом систему, и у погледу одвођења вода гравитира „Батајничком” канализационом систему, са сепарационом начином одвођења кишних и фекалних вода.

На предметној локацији није заснована градска канализациона мрежа.

Услови се издају без графичког прилога.

Пројектовано и планирано стање:

За предметно подручје урађена је планска документација:

1. ПДР дела привредне зоне западно од насеља Добановци, Градска општина Сурчин, ("Сл. лист града Београда" бр. 87/17) и
2. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-града Београда (целине I -XIX) ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16);

ПДР-ом насеља Добановци и коначног решења привредне делатности у насељу Добановци, изградњом градске канализационе мреже и пуштањем у функцију објекта „Батајничког” канализационог система, планирана је изградња канализације по стандардима београдског канализационог система која треба да задовољава минималне димензије канализације за употребљене воде $\varnothing 250$ mm и минималне димензије канализације за атмосферске воде $\varnothing 300$ mm.

Канализација се планира испод коловоза свих саобраћајница предметног комплекса, односно у јавним површинама, око осовине пута.

Пројекат радити у складу са важећом планском документацијом, односно обезбедити његово уклапање у будући концепт одводњавања подручја (обезбеђивање и усаглашавање података за пројектовање је обавеза Инвеститора). Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који издаје грађевинску дозволу или решење за извођење радова.

Напомињемо да је потребно обезбедити минимална растојања (растојања су наведена у даљем тексту услова) за пројектовану трасу дистрибутивног гасовода у односу на канализационе инсталације. Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за

ЗА 40103000 003/15

канализационе инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање.

Посебни услови и напомене ЈКП БВК-а за пројектовану трасу ГАСОВОДА:

- Пројектом ради међусобног усаглашавања постојећих и пројектованих инсталација обезбедити минимално дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице канала, а 1,5m од спољне ивице колектора, а нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе изузетно 0,3m). За укрштање гасовода са постојећим и пројектованим канализационим инсталацијама (канализациона мрежа, сливници, сливничке везе, прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m, с тим да је пожељно да гасовод буде испод сливничких веза. Није дозвољено укрштање под мањим углом од 60°. Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за канализационе инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање;

- Пројектом обухватити и приказати све карактеристичне подужне, попречне профиле и детаље паралелног вођења и укрштања гасовода са инсталацијама канализације (са котирањем растојањима између спољне ивице канала до спољне ивице гасовода) и све предвиђене, адекватне мере заштите канализационих инсталација. Уколико се предвиђеном интервенцијом мења нивелета саобраћајнице, пројектом предвидети и усаглашавање инсталација канализације са пројектованом нивелетом. Такође, нарочито у градском, урбаном језгру, пројектом предвидети ручни ископ за што тачније установљивање ситуационог и нивелационог положаја инсталација канализације уз надзор ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

- Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који издаје решење за извођење радова;

- Да писмено обавестите Погон канализационе мреже ЈКП „Београдски водовод и канализација“ пет дана раније од дана почетка радова на полагању гасовода, како би обележавању трасе и вршењу надзора присуствовало стручно лице овог Предузећа и са којим би решавали све у вези са радовима на полагању гасовода, јер постоји могућност да се на траси пројектоване гасоводне мреже, налазе канализационе цеви које нису у нашој документацији евидентирани;

- У случају да се приликом копања рова за гасоводну мрежу, наиђе на канализационе цеви, откопавања вршити до песка или до цеви.

- Евентално измештање канализационе цеви може се вршити само по одобрењу ЈКП „Београдског водовода и канализације“ у присуству представника Погона канализационе мреже, а трошкови измештања падају на терет подносиоца захтева односно инвеститора;

- канализационе цеви се не смеју поткопавати док се претходно не обезбеде у договору са представником Погона канализационе мреже о начину њихове заштите;

- Да се укрштање ваше гасоводне мреже са нашим водовима може вршити само под надзором овлашћеног представника Погона канализационе мреже Ј.К.П. „Београдски водовод и канализација“ (на ситуацији обележено „___“);

- Гасоводна мрежа мора да буде видно означена и прописно заштићена у циљу обезбеђења радова код извођења и одржавања канализационе мреже и објеката на њој;

- Испуштање свих вода које су везане за гасоводну мрежу мора бити регулисано посебно и усклађено са прописима и нашим условима;

- Уколико при извођењу радова дође до оштећења канализационе мреже и губитка због нарушавања одвођења вода све трошкове сносиће подносилац захтева односно инвеститор;

- Трошкове у поступку сноси подносилац захтева према цени утврђеној од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Накнада за прикључење/сарадњу:

	шифра према важећем ценовнику ЈКП БВК	износ накнаде [динара]	напомене:
сарадња на пројектовању трасе топловода или гасовода - канализација	14227	34 546,13	Усаглашавање трасе са планираном канализационом мрежом је у надлежности Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове. Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на дан издавања услова.

Рок важности услова број К-460/2020 је две године од дана издавања.

напомена /прилози :

- услови се издају без графичког прилога;
- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације.

обрадио :

Милан Живковић, дипл.инж.звр.

**РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Александра Тушуп, дипл.инж.грађ.

ЗА 40103000 003/15

Republika Srbija
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i
infrastrukture

Nemanjina 22 -26
Beograd

Delovodni broj: 82.1.1.0.-D.08.01.-161442/1-2020
CEOP br.: ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020
Naš znak: 82100 MO
Naš broj: 79/06, 2055/20

Datum: 19.06.2020.g.

Odlučujući u postupku objedinjene procedure elektronski upućene od strane nadležnog organa dana 12.06.2020.godine, na osnovu zahteva koji je nadležnom organu podnela JP SRBIJAGAS Narodnog fronta 12 Novi Sad (u daljem tekstu Stranka), na osnovu člana 140. Zakona o energetici („Sl. glasnik RS“ br. 145/14), 8 i 8b Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14, izdaju se

Uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje

za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta: GMRS "Autoput-Trgomatic" – prva faza na k.p. 4634/8, 4635/9 i 4708/3 sve KO Dobanovci.

Na osnovu uvida u Idejno rešenje (u daljem tekstu IR) CEOP br. ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020 izdaju se ovi uslovi.

1. Postojeće stanje elektrodistributivne mreže:

U prilogu ovih uslova dostavljamo vam položaje naših elektroenergetskih objekata, za predmetno područje, koje imamo u dokumentaciji "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd (u daljem tekstu ODS).

2. Energetski podaci:

Uvidom u IR ustanovljeno je da je za priključenje električne instalacije planiranog objekta planirano jedno merno mesto za jednovremenu snagu od 5 kW.

3. Planirana izgradnja elektroenergetskih objekata na predmetnom području:

Lokacija predmetnog objekta optimalno pripada trafo reonu slobodnostojeće TS 10/0,4 kV čija je izgradnja planirana na građevinskoj parceli GP15 koju čine k.p. br.4634/6 i br.4635/6 KO Dobanovci. Za potrebe priključenja električne instalacije predmetnog objekta planirati izgradnju 1 kV podzemnog voda od predhodno pomenute TS 10/0,4 kV do slobodnostojećeg izmeštenog mesta merenja sa ugrađenom kablovskom priključenom kutijom, za koju je potrebno predvideti lokaciju u neposrednoj blizini regulacioni linije.

Na predmetnom području planirati trasu za dvostruki 10 kV vod čija izgradnja se planira za potrebe priključenja gore pomenute TS 10/0,4 kV.

Potrebno je da se Stranka nakon dobijanja lokacijskih uslova obrati (preko nadležnog organa ili neposredno) ODS-u za izdavanja Uslova za projektovanje i priključenje kojim će biti definisani tehnički uslovi i ponuđen Ugovor o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem električne energije.

4. Izmeštanje i zaštita postojećih elektroenergetskih objekata:

Ukoliko je potrebno izmeštanje ili zaštita elektroenergetskih objekata ugroženih predmetnom izgradnjom, potrebno je da se Stranka obrati ODS-u za zaključivanje Ugovora o uređenju zemljišta, pre početka zemljanih radova.

Izvod iz važećih tehničkih propisa i opšte smernice za izmeštanje podzemnih vodova naponskog nivoa 10 kV i 1 kV:

- Ukoliko se trasa kabla nađe ispod kolovoza za kablovske vodove 10 kV i 1 kV predvideti kablovsku kanalizaciju izrađenu od plastičnih cevi prečnika Ø100 mm. Kablovsko okno koristiti na pravoj deonici kablovske kanalizacije koja je duža od 40 , kao i na mestu promene pravca ili nivoa kablovske kanalizacije.
- Predvideti 100% rezerve u broju otvora kablovske kanalizacije za naponski nivo 10 kV, a 50% za naponski nivo 1 kV.

- Prilikom izmeštanja vodova voditi računa o potrebnim međusobnim rastojanjima i uglovima savijanja pri paralelnom vođenju i ukrštanju sa drugim elektroenergetskim vodovima i ostalim podzemnim instalacijama koje se mogu naći u novoj trasi vodova.
- Radove u blizini kablova vršiti ručno ili mehanizacijom koja ne izaziva oštećenje izolacije i olovnog plašta. Pri izvođenju radova zaštititi postojeće kablovske vodove od mehaničkog oštećenja.
- Potrebno je da se u trasi kablovskih vodova ne nalazi nikakav objekat koji bi ugrožavao elektroenergetski vod i onemogućavao pristup kablovskom vodu prilikom kvara.
- Radove u blizini kabla vršiti ručno ili mehanizacijom koja ne izaziva oštećenje kabla
- Za izmeštene kablovske deonice 10 i 1 kV koristiti kablove istog tipa i preseka ili: 3 x (XHE 49-A 1x150) mm² , 10 kV; XP00 AS 3x150 +70 mm² , 1 kV

5. Opšti uslovi:

- 5.1. Ovi Uslovi imaju važnost 12 meseci, odnosno do isteka roka važenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima.
- 5.2. Ovi Uslovi mogu se koristiti samo za izradu idejnog projekta. Za izradu glavnog projekta potrebno je da Stranka predhodno pribavi Uslove za projektovanje i priključenje na način opisan u tački 3.
- 5.3. Ovi Uslovi obavezuju „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Zemun samo ukoliko u celosti, u istovetnoj i identičnoj sadržini čine sastavni deo lokacijskih uslova.

Prilog:

- obaveštenje o načinu izmirenja troškova obrade zahteva

Dostaviti:

- Naslovu
- 82110
- arhivi

Direktor Ogranka Zemun

Vladan Balen dipl.ing.el.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-804/2020-002

Датум: 03.07.2020. године

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-4/2020

Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу ГМРС „Аутопут - Тргоматик“ - Прва фаза, на К.П. број 4634/8, 4635/9 и 4708/3 К.О. Добановци

На основу вашег захтева од 04.06.2020. године, који је код нас заведен дана 15.06.2020. године, и достављене документације (идејно решење, геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, изводи из катастра водова и копије планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметних објеката нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и Плану инвестиција, у непосредној близини предметних објеката није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ А.Д. нема посебних услова за потребе израде локацијских услова за изградњу ГМРС „Аутопут - Тргоматик“ - Прва фаза, на К.П. број 4634/8, 4635/9 и 4708/3 К.О. Добановци.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- РЦО Београд – ППС Београд
- РЦО Нови Сад – ППС Нови Сад
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове

Други оригинал:

- Архива



ЈКП
**ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ**
БЕОГРАД

Република Србија
Министарство грађевинарства
Саобраћаја и инфраструктуре
Београд

Устаничка 64
11050 Београд 22, ПАК 164606, Србија
тел.: +381 11 4405 101
факс: +381 11 4405 199
office@bg-osvetljenje.rs
www.bg-osvetljenje.rs

Предмет Издавање локацијских услова за прикључни гасовод са главним производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас, Добановци.

У вези са Вашим захтевом број: ROP –MSGI-12964-LOCH-1/2019 од 04.06.2020. заведен код нас под бројем: Т -2570 од 15.06.2020, обавештавамо Вас следеће:

За издавање техничких услова за прикључни гасовод **није надлежно ЈКП Јавно Осветљење.**

Сектор инжењеринг

Весна Јоксимовић, инж.ел

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 174725/2-2020

ДАТУМ: 19.06.2020.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

МРЕЖЕ „БЕОГРАД“

БЕОГРАД, Новопазарска бр. 37-39

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26

ПРЕДМЕТ: Захтев за потребе издавања услова за потребе израде идејног решења за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом GMRS "AUTOPUT-TRGOMATIK" - на к.п 4634/8,4635/9 и 4708/3 К.О.Добановци

(174725/1-2019

ИБ 386 /2020)

По вашем захтеву бр.ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-14/2020 издају се услови за потребе израде идејног решења за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом GMRS "AUTOPUT-TRGOMATIK" – на к.п.4634/8,4635/9 и 4708/3 К.О.Добановци.

Технички услови:

Сагледавањем достављене ситуације у и увидом у техничку документацију изведеног стања постојећих тк објеката, утврђено је да на предметној локацији **нема** постојећих тк објеката који су у надлежности предузећа „Телеком Србија“.

Општи услови:

Инвеститор - извођач радова је у обавези, да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка радова **писаним** путем обрати на адресу: „**Телеком Србија**“ а.д., ул. **Новопазарска 37-39, 11000 Београд**, или **e-mail: najava.radova@telekom.rs**, и затражи одређивање стручног лица које ће извршити проверу да ли је на предметној траси дошло до промене у смислу изградње нових тк објеката од стране „Телеком Србија“ а.д..

Рок важности ових услова је **годину дана** од дана издавања. Уколико се планирани радови не заврше до дана истека ових услова обавезни сте да тражите обнову истих.

С поштовањем,

ШЕФ СЛУЖБЕ

Вук Раичевић, дипл. инг.



LEGENDA

NA POSTOJEĆI SITUACIJI
41347
VEMA TK OBJEKATA

ZAŠTITNA ZONA MAGISTRALNOG GASOVODA (2 x 30m)

LEGENDA

- LEGENDA
- 01. Topli priključak DN100 ANSI 300
 - 02. Protivozdorna slavina nadzemna DN100 ANSI 300
 - 03. GMS Autoput Trgomatik Q=6000 Sm³/h II faza
 - 04. Kotlarница II faza
 - 05. Merna stanica Trgomatik Q=4000 Sm³/h
 - 06. Izlazna protivozdorna slavina DN50 ANSI 300
 - 07. Merna stanica 2500 Sm³/h II faza
 - 08. Gasovod DN50 ANSI 300
 - 09. Unutrašnja saobracajnica
 - 10. Žičana ograda [1]
- postojeći gasovod DN400 RG-04
— novi gasovod DN50

ZAŠTITNA ZONA MAGISTRALNOG GASOVODA (2 x 30m)

[illegible]

4644/3

4644/9



Београдске електране

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ваш знак		Ваш број	
Наш знак	СЗ	Наш број	VII-4070/119

НЕМАЊИНА 22-26
11000 БЕОГРАД

Датум: 03.07. 2020.год.

Предмет: *Услови за пројектовање линијских објеката – Идејног решења објекта главне мерно регулационе станице ГМРС "Аутопут-Тргоматик"-ПРВА ФАЗА*

На ваш захтев од 12.06.2020.год., у којем тражите Услове за пројектовање линијских објеката – Идејног решења објекта главне мерно регулационе станице ГМРС "Аутопут-Тргоматик"-ПРВА ФАЗА са прикључни гасоводом, инвеститора ЈП Србијагас, из Н.Сада ул.Н.Фронта бр.12, предвиђеног да се изгради на к.п. 4634/8 површине 1575,25 м²; 4635/9 површине 434,81 м² и 4708/3 површине 92,36 м², КО Добановци, а по захтеву ЈП „СРБИЈАГАС НОВИ САД“, из обједињене процедуре **ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020**, обавештавамо вас да у границама ових услова ЈКП „Београдске електране“ немају посебних услова за извођење поменутих радова.

У складу са Одлуком органа управљања ЈКП „Београдске електране“ бр. I-10290/10 од 30.05.2012.год. о усвојеном Ценовнику услуга, накнада трошкова Услова за пројектовање линијских објеката износи 16.230,00 динара (са ПДВ-ом).

Уплата износа се врши на рачун бр. 160-6791-73 ЈКП „Београдске електране“ са позивом на профактуру бр. 4110- 115/20 од 17.06.2020год. издате на име ЈП „СРБИЈАГАС НОВИ САД“.

Прилог:
Idejno resenje _JP-Srbijagas-tekst-
6-mas.instalacija.pdf

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Извршни директор



Зоран Спасеновски, дипл.маш.инж.

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
Сектор за планирање саобраћаја и
урбану мобилност
Одељење за планирање саобраћаја
IV – 08 Бр. 344.5-408/2020
09.07.2020. године



27. марта 43
11000 Београд
тел. (011) 2754-458, факс 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
ул. Немањина бр.22-26
Београд

ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020

У вези са вашим захтевом за прибављање услова за изградњу, у процедури издавања локацијских услова за изградњу објекта главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Аутопут – Тргоматик“ – прва фаза, са прикључним гасоводом, на кат. парцелама 4634/8, 4635/9 и 4708/3 К.О. Добановци, у Београду, а у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/019 - др. Закон, 9/20) и члановима 17. и 25. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/2015 и 117/17), Секретаријат за саобраћај вам доставља следеће услове:

1. Регулациону линију преузети из Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, Градска општина Сурчин („Сл.лист Града Београда“, бр. 87/18).
2. Колски приступ парцели на којој се планира изградња ГМРС пројектовати са улице Нова 5.
3. Колски приступ димензионисати у зависности од ширине улице и изабраног меродавног возила, тако да буду испуњени сви услови проходности за изабрано меродавно возило. Улаз возила на парцелу и излаз возила са парцеле планирати ходом унапред.
4. Све површине, унутар кат.парцеле, намењене кретању возила морају задовољавати услове проходности (ширине саобраћајних трака, радијусе кривина, подужне нагибе, слободне висине и сл.) за усвојено меродавно возило (путничко, теретно/доставно и/или ватрогасно возило), у зависности од планиране шеме кретања возила на парцели.
5. Када се очекује опслуга парцеле теретним возилом, препорука је да се обезбеди једносмеран систем кретања возила на парцели. Уколико се пројектује двосмеран систем кретања возила на парцели, пројектовати одговарајуће површине за маневрисање у складу са меродавним возилом.
6. Простор на парцели, намењен кретању возила дуж парцеле и маневрисању возила приликом уласка/изласка на паркинг места, мора бити изграђен од подлоге прилагођене кретању возила и димензионисан према очекиваном саобраћајном оптерећењу (асфалт/бетон).
7. У зависности од технолошког процеса планираног објекта, обезбедити одговарајући број места за смештај путничка возила на припадајућој парцели (у складу са потребама објекта).
8. Место за смештај путничких возила (паркинг места) и простор за маневрисање приликом уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања (30°, 45°, 60° и 90°), димензионисати према важећим стандардима.

За управна паркинг места, простор за маневрисање пројектовати са минималном ширином од 5.4m, а паркинг места:

- без бочних препрека: димензија не мањих од 2,3m x 4,8m;
- са једностраном препреком: димензија не мањих од 2,4m x 4,8m;
- са двостраном препреком: димензија не мањих од 2,5m x 4,8m.

9. Паркинг места и простор за маневрисање возила (за паркинг места под углом од 90°) пројектовати са максималним нагибом до 5%, осим у зони паркинг места за особе са инвалидитетом која се морају пројектовати у хоризонталном положају, никад на уздужном нагибу. У зони паркинг места за особе са инвалидитетом дозвољен је само одливни попречни нагиб од максимално 2%.
10. Уколико се, у складу са технолошким потребама планираног објекта, очекује опслуга теретним возилима, број паркинг места за теретна/доставна возила одредити у складу са планираним потребама. Димензије паркинг места одредити у складу са усвојеним меродавним возилом.
11. Пешачке комуникације пројектовати у складу са Правником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/2015).
12. Уколико постоји потреба за обезбеђивањем контејнера за евакуацију смећа, места за смештај контејнера пројектовати ван јавних саобраћајних површина.
13. Трасу прикључног гасовода, на делу где се пружа испод јавне саобраћајне површине (улица) поставити тако да:
 - радови и интервенције на истој што мање ометају функционисање саобраћаја.
 - Приликом пројектовања укрштање трасе гасовода са улицом вршити под правим углом и ван зоне раскрсница (где год техничке могућности дозвољавају).
 - Приликом пројектовања све шибере, поклопце шахтова (уколико се пројектују) који се налазе у коловозној конструкцији или конструкцији тротоара нивелационо подигнути на ниво површине коловоза, односно тротоара и пројектовати их тако да се спречи пропадање истих у односу на коту асфалта под утицајем возила.
 - Након извршења радова, све елементе улица са којима пројектовани радови долазе у колизију, вратити у првобитно стање.
14. Пре почетка извођења радова на јавној саобраћајној површини, доставити пројекат привременог одвијања саобраћаја (режима саобраћаја), а у свему према важећој законској регулативи.
15. Условe за вођење трасе и изградњу прикључног гасовода, на улици, прибавити и од управљача пута ЈП „Путеви Београда“.

Обрадила: Светлана Стевановић, дипл.инж.саобр.

подсекретар Секретаријата за саобраћај

Ненад Матић



Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за јавни превоз
Ул. 27. марта 43-45
11000 Београд
XXXIV – 03 Бр. 346.9 – 53/2020
08.07.2020.

ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020



тел: 011/330-9137
e-mail: milan.bukovscak@beograd.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Поштовани,

На основу захтева "ЈП Србијас" Нови Сад, Народног фронта бр. 12, за достављањем саобраћајно-техничких услова у циљу издавања локацијских услова за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом ГМРС "АУТОПУТ-ТРГОМАТИК" – ПРВА ФАЗА на к.п. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, према планским поставкама и смерницама развоја система јавног линијског превоза у досадашњим плановима Секретаријат за јавни превоз доставља следеће саобраћајно-техничке услове који се односе на функционисање јавног превоза:

- У будућем систему мреже линија, саобраћајница која се пружа дуж предметних катастарских парцела на којој се налази објекат прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом не представља коридор којом се планира вођење траса редовних линија јавног линијског превоза нити постављање инфраструктурних објеката у функцији јавног линијског превоза.
- Секретаријат за јавни превоз планира вођење линија јавног превоза саобраћајницама С89 и С89б, планираним у оквиру регулационо-нивелационог плана за грађење објеката и саобраћајних површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање из "Плана детаљне регулације насеља Грмовац у Земуну, Службени лист града Београда бр. 92/14".
- Не планира се успостављање нових линија ЈЛП-а и њихово вођење улицом уз предметни објекат према "Плану детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци Општина Сурчин, Службени лист града Београда 87/18".
- Секретаријат за јавни превоз нема посебних саобраћајно-техничких услова за изградњу објекта прикључног гасовода са главном мернорегулационом станицом ГМРС "АУТОПУТ-ТРГОМАТИК" – ПРВА ФАЗА на к.п. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци.

С поштовањем,

Доставити:

- Наслову
- а/а

Заменик начелника Градске управе града Београда -
Секретар Секретаријата за јавни превоз



др Јовица Васиљевић
др Јовица Васиљевић



JKP „Зеленило-Београд“

Београд

Адреса: Мали Калемегдан 8, 11000 Београд

Телефон/Факс: +381 11 66 76 776; 26 30 506

Матични број: 07066597

ПИБ: 101511244

e-mail: info@zelenilo.rs

web: www.zelenilo.rs

Број:49/151

Датум: 18.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре

Број предмета: ROP-MSGI- 12964-LOC-1-NPAP-13/2020

Београд,Немањина 22-26

Услови за изградњу ГМРС „АУТОПУТ-ТРГОМАТИК“-прва фаза КП 4634/8,4635/9 и 4708/3 КО Добановци

Поштовани,

Поводом вашег захтева за доставу и услова из наше надлежности за изградњу ГМРС „АУТОПУТ-ТРГОМАТИК“-прва фаза КП 4634/8,4635/9 и 4708/3 КО Добановци, **обавештавамо вас да нисмо надлежни за површине које припадају општини Сурчин.**

Решењем о организовању радне организације „Зеленило-Београд“ као јавно комуналног предузећа („Службени лист града Београда“, број 25/89) прописано је да „Зеленило- Београд“ своју основну делатност обавља на територији општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица.

Одлукама о измени Оснивачког акта, које доноси Скупштина града Београда, а на основу којих се доноси Статут Предузећа, измењена је горе наведена форумалција и сада гласи: „Предузеће обавља комуналну делатност на подручју градских општина одређених актима града“

С поштовањем,

Стручни сарадник

Радмила Павловић, дипл.инж.пејз.арх.

РУКОВОДИЛАЦ
РАЈ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Мирјана Штулић, дипл.инж.пејз.арх.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА РАЗВОЈ, ПЛАНИРАЊЕ
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
11000 Београд
ул. Немањина бр.22-26

наш број: 9411
ваш број: ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-18/2020
датум: 15.06.2020.год.

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Локацијских услова

Поводом захтева број ROP-MSGI-12964-LOC-1-HPAP-18/2020 од 04.06.2020.год., којим вам се „**JAVNO PREDUZEĆE SRBIJAGAS**“ из Новог Сада, ул. Н. Фронта бр.12, обратило за издавање Локацијских услова за изградњу главне мерно регулационе станице GMRS „Autoput-Trgomatik“ са прикључним гасоводом, на КП 4634/8, 4635/9 и 4708/3 све КО Добановци, обавештавамо вас да, с обзиром да у планираном објекту - неће бити запосленог особља, а самим тим и потребе за одношењем комуналног отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ нема никаквих услова за израду пројектне документације и извођење планираних радова.

Инвеститор није у обавези да плати ЈКП „Градска чистоћа“ новчану накнаду за добијање овог обавештења.

Обрадила:
Јована Ахмед Трифуновић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018–други закон), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закони и 9/2020), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020 од 12.06.2020. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ул. Немањина 22-26, Београд за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Аутопут – Тргоматик“, К.О. Добановци, општина Сурчин, град Београд, дана 09.07.2020. године под 03 бр. 020-1428/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира изградња главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Аутопут – Тргоматик“, не налази се у оквиру подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошки значајног подручја и еколошког коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се услови заштите природе:
 - 1) Радови на изградњи главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Аутопут – Тргоматик“ са прикључним гасоводом и припадајућим објектима могу се спроводити на к.п. бр.4634/8, 4635/9 и 4708/3, К.О. Добановци, општина Сурчин, град Београд, у складу са достављеним Идејним решењем, просторно планском документацијом ширег подручја и у складу са стандардима и прописима за изградњу главне мерно-регулационе станице;
 - 2) Предвиђена изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из области заштите од елементарних непогода, земљотреса и пожара;
 - 3) Изградњу ГМРС ускладити са инжењерскогеолошким својствима терена у циљу обезбеђивања стабилности тла у току грађења и коришћења;
 - 4) Пројектом предвидети услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при извођењу земљаних радова. У том смислу, хумусни слој уклонити и сачувати како би се искористио за санацију предметног простора након изведених радова;

- 5) Потребно је радне активности манипулативно ограничити на наведене парцеле и њихово непосредно окружење како би се избегле негативне последице на околни простор;
 - 6) Предузети све мере заштите земљишта како не би дошло до евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина;
 - 7) За довожење грађевинског материјала до локације извођења радова, као и одвожење вишка материјала и отпада насталог приликом спровођења радова, користити искључиво постојеће прилазе;
 - 8) Сав грађевински и настали отпад привремено депоновати на обележеним и заштићеним локацијама унутар парцела на којима се радови спроводе;
 - 9) Током извођења радова неопходно је одржавати примерен ниво комуналне хигијене, односно предвидети систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у процесу изградње и боравка радника;
 - 10) Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина по завршетку радова;
 - 11) Уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на геолошко – палеонтолошка документа или минералошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство заштите животне средине у року од осам дана, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 5. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 020-1428/1 од 12.06.2020. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу главне мерно-регулационе станице „Аутопут – Тргоматик“, на кат. парцелама бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3, К.О.Добановци, општина Сурчин. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је поднело предузеће ЈП Србијагас из Новог Сада, ул. Народног фронта бр.12.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана изградња главне мерно-регулационе станице „Аутопут – Тргоматик“, на кат. парцелама бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3, К.О.Добановци, општина Сурчин.

За изградњу ГМРС „Аутопут – Тргоматик“, према техничким условима за израду пројектно-техничке документације, предвиђено је место прикључења на постојећи гасовод ситуационо решење РГ 05-04 Батајница – Зворник у складу са интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу на гасоводним објектима на систему ЈП Србијас.гас.

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже РС.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе; Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – други закон, 72/09 – други закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/2018 – други закон), Закон о планирању и изградњи; Уредба о локацијским условима; Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем; Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 011-00-00540/2020-03

Датум: 04.08.2020. године

Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 1005

ПРИМЉЕНО: 12.08.2020

Органи	Орг. јед.	Б р о ј	Прилог	Врста

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд
Немањина 22-26

ПРЕДМЕТ: Захтев за информацију о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за изградњу ГМРС „Аутопут-Тргоматик“ – прва фаза са прикључним гасоводом на КП број 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда.

У складу са вашим дописом бр. 350-02-00211/2020-14 од 10.06.2020. године у којем нам се обраћате са захтевом за информацију о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за изградњу ГМРС „Аутопут-Тргоматик“ – прва фаза са прикључним гасоводом на КП број 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда, обавештавамо вас о следећем:

На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број **135/04, 36/09**), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта **који могу имати значајан утицај на животну средину**, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број **114/08**) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја-Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могући утицај на животну средину-Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о пројекту изградње ГМРС „Аутопут-Тргоматик“ – прва фаза са прикључним гасоводом на КП број 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на територији града Београда и исти се налази на Листи II наведене Уредбе, под тачком 4 - Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним

далеководима, подгачка 1. – цевоводи за транспорт гаса осим интерних фабричких цевовода дужине преко 10km и пречника преко 150mm.

У складу са изнетим, носилац пројекта ЈП „Србијасгас“, Народног фронта бр.12, Нови Сад у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме за капацитет из Листе II, покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 135/04, 36/09).


МИНИСТАР

Горан Триван

Доставити:

- Наслову
- Архиви



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22-26

Београд

Веза: ваш број ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020
од 04.06.2020.године

Предмет: Услови за предузимање мера техничке заштите за изградњу новог објекта мерно регулационе станице GMRS „Аутопут-Тргоматик“ – Прва фаза са прикључним гасоводом на КП 4634/8, 4635/9 и 4708/3, КО Добановци

У вези са вашим захтевом, наш број 1953/20 од 15.06.2020. године који се односи на достављање услова за предузимање мера техничке заштите за изградњу новог објекта мерно регулационе станице GMRS „Аутопут-Тргоматик“ – Прва фаза са прикључним гасоводом на КП 4634/8, 4635/9 и 4708/3, КО Добановци, обавештавамо вас следеће:

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Инвеститор је дужан да по чл.110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публикување и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

Директор

Оливера Вучковић

Доставити:

-наслову

-рачуноводству

-Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за превентивну заштиту
09.4 број 217-1079/20
Дана 01.09.2020. године
ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-2/2020
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 37/19), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00211/2020-14 од 11.08.2020. године, достављеном у име ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, у поступку издавања локацијских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-2/2020 издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

којима **ОДОБРАВА** безбедно постављање мерне станице „Тргоматик“ са прикључним гасоводом максималног радног притиска 50 bar, од места прикључења на постојећи гасовод RG 05-04 „Батајница-Зворник“ у темену Т1 (7436014.8143, 4966852.1286) до места уклапања са планираним гасоводом у саставу постројења станице за снабдевање моторних возила компримованим природним гасом у темену Т2 (7436043.2594, 4966875.1305), у оквиру изградње прве фазе ГМРС „Аутопут – Тргоматик“, на к.п. бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, општина Сурчин, Београд, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р=1:1000, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92) и посебно наглашавамо:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:1000 из идејног решења, који је саставни део ових услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од стране, Миле Ћопић ПР „САМИ-ИНЖЕЊЕРИНГ“, ул. Бранковачка бр. 3, Сремска Каменица, и предложеног места за постављање објеката.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 33.330,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19 и 90/19).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Др Иван Зарев

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту
09.4 број 217-1076/20
Дана 01.09.2020. године
ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-1/2020
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 37/19 – др.закон и 9/2020), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00211/2020-14 од 11.08.2020. године, достављеном у име ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, у поступку издавања локацијских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-12964-LOCH-2-HPAP-1/2020 издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за изградњу I фазе ГМРС „Аутопут – Тргоматик“ која обухвата изградњу мерне станице „Тргоматик“ са прикључним гасоводом максималног радног притиска 50 bar, од места прикључења на постојећи гасовод RG 05-04 „Батајница-Зворник“ у темену Т1 (7436014.8143, 4966852.1286) до места уклапања са планираним гасоводом у саставу постројења станице за снабдевање моторних возила компримованим природним гасом у темену Т2 (7436043.2594, 4966875.1305), на к.п. бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци, општина Сурчин, Београд, према достављеном Идејном решењу израђеном од стране Миле Ћопић ПР „САМИ-ИНЖЕЊЕРИНГ“, ул. Бранковачка бр. 3, Сремска Каменица.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације морају испуњавати сигурне удаљености у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:1000 из идејног решења, који је саставни део услова за безбедно постављање под 09.4 број 217-1079/20 од 01.09.2020. године;
2. Приложено идејно решење се састоји из делова који садрже конкретна техничка решења која су предмет пројеката за извођење, на које се ова Управа не изјашњава у поступку издавања услова, већ у поступку издавања сагласности на техничку документацију са аспекта предвиђених мера заштите од пожара.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.


Такса у износу од 17.270,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, И 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19 и 90/19).



НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Др Иван Зарев

GMRS "Autoput-Trgomatik"

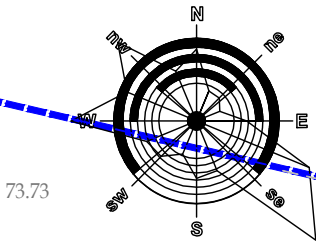

ZAŠTITNA ZONA MAGISTRALNOG GASOVODA (2 x 30m)

4634/7

Izdato rešenje za upotrebu i korišćenje od Socijalističke Republike Srbije, REPUBLIČKI SEKRETERIJAT ZA PRIVREDU 02 broj 310-124,312,369,411 i 422/79 od 25.II.1980.Beograd na ime SOUR Kombinat naftne industrije "Naftagas"-RO transport, prerada, priprema i promet gasa "GAS" Novi Sad.

POSTOJEĆI GASOVOD DN400, Ø 406 mm 30-50bar, RG 05- 04 Batajnica - Zvornik

4635/7

Tačka uklopavanja na postojeći gasovod RG 05-04 Batajnica Zvornik T1

4708/2

77.34

4635/9

4708/3

4708/4

4644/3

4644/9

4644/4

NAPOMENA: Bezbedno postavljanje MS" Trgomatik" sa priključnim gasovodom je urađeno: -prema pravilniku o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar("Sl.glasnik RS", br.37/13, 87/15).

OBJEKTI KOJI SU PREDMET USLOVA ZA BEZBEDNO POSTAVLJANJE-PREDMET PROJEKTA

- 01.Topli priključak DN100 ANSI 300 T1 br.parc.6435/9 KO Dobanovci
- 02.Protivpožarna slavina nadzemna DN100 ANSI 300
- 05. Merna stanica Trgomatik Q=4000 Sm³/h u zasebnom limenom objektu
- 06.Izlazna protivpožarna slavina DN50 ANSI 300
- 08.Unutrašnja saobraćajnica
- 09.Žičana ograda
- postojeći čelični gasovod DN400, Ø406 mm RG 05-04 Batajnica-Zvornik 30-50 bar
- transportni -priključni gasovod od čelika DN100, radnog pritiska MOP 50 bar Q=10.000 Sm³/h
- transportni -priključni gasovod od čelika DN50 radnog pritiska MOP 50 bar Q=4.000 Sm³/h za MS -Trgomatik
- izlazni gasovod iz MS - Trgomatik, od čelika DN50 radnog pritiska MOP 50 bar, Q=4000 Sm³/h
- tačka uklopavanja - izlaznog gasovoda -T2

PLANIRANI OBJEKTI II FAZA - NIJE DEO PROJEKTA

- 03.GMRS Autoput Trgomatik Q=6000 Sm³/h II faza 4634/8
- 04.Kotlarnica II faza br.par.4634/8
- 07.Merna stanica 2500 Sm³/h II faza br.par.4634/8

- U radijusu od 30m oko MS nema izgradjenih objekata.

ZAŠTITNA ZONA MAGISTRALNOG GASOVODA (2 x 30m)

SAMI-INŽENJERING SREMSKA KAMENICA, BRANKOVAČKA br.3 TEL : 021 / 552 - 028		Investitor : Javno preduzeće "SRBIJAGAS" 21000 NOVI SAD, Narodnog Fronta 12	
Glavni. projektant : Mile Čopić, dipl.maš.ing. Br. lic. : 330 7994 04		Objekat : GMRS "AUTOPUT - TRGOMATIK"-I faza Dobanovci, opština Surcin	
Odgovorni projektant : Mile Čopić, dipl.maš.ing. Br. lic. : 330 7994 04		Lokacija : k. p. 4634/8; i 4635/9; 4708/3, k. o. Dobanovci	
Projektat : IDR - Idejno rešenje		Naziv crteža :	
Naziv i vrsta radova :		GMRS "AUTOPUT - TRGOMATIK" - situacija - sinhron plan -	
IZGRADNJA GMRS "AUTOPUT - TRGOMATIK"- PRVA FAZA		Broj crteža : 02-04/20	List : Razmera : M 1 : 1000
Deo proj. : 6 - Mašinske instalacije		Broj projekta : IDR 01-04-20	Listova : A2



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ**

Број 9627-2

15.06.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Чувати до 2025. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 15.06.2020. год.
Обрађивач: вс Б.Васовић

Обавештење у вези са изградом техничке документације за изградњу ГМРС „Аутопут - Тргоматик“ у КО Добановци, доставља.

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Веза: ROP-MSGI-12964-LOC-1/2020.

На основу вашег захтева за инвеститора ЈП „Србијагас“ – Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду техничке документације за изградњу ГМРС „Аутопут - Тргоматик“ - прва фаза, на катастарским парцелама бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3, све у КО Добановци, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), као и другим подзаконским актима која регулишу предметну материју.

БВ

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
потпуковник
Горан Павловић**

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (ЦЕОП системом), и
- а/а.