

ЈП "СРБИЈАГАС"
НОВИ САД
ОД ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА

СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ
РД ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД

СРБИЈАГАС

На основу чл.192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010), а примењујући одредбе члана 140, 141, 142, 143 и 144 Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 145/14), чл. 2, 3, 4, 5, 6, 8, и 9 Уредбе о условима за испоруку природног гаса (Сл. гласник бр.47/2006, бр.3/2010 и 48/2010), ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, Ул. Народног фронта бр.12, на основу Овлашћења број 01-01/2678 од 27.05.2015. године, у поступку решавања по захтеву ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, Ул. Бранка Радичевића бр. 22, примљеном под бр.1/140 дана 20.09.2018. године за прикључење на дистрибутивни систем природног гаса Јавног предузећа „Србијагас“, донео је дана 25.09.2018. године под бројем 2/140

РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ ПРИКЉУЧЕЊЕ зграде туризма – хотел „Шумарице“ у Крагујевцу,
(намена објекта) (место)

Ул. Десанкин венац бр. 66, постојећи на кат.парцели бр. 823/2 КО Крагујевац 3, власника ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, на дистрибутивни гасоводни систем ЈП СРБИЈАГАС, на место испоруке МРС „Шумарице“ – Хотел „Шумарице“, максималног капацитета 40 м³/час.

2. Природни гас купац ће користити за потребе грејања објекта, кухињског блока и припрему санитарне воде..
3. **Одобрени капацитет** $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ на месту прикључења / испоруке;
4. **Одобрена максимална часовна потрошња** $Q_{\text{max}} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ и **минимална часовна потрошња** $Q_{\text{min}} = 1 \text{ m}^3/\text{h}$
5. **Максимална годишња потрошња** $Q_{\text{max}} = 39200 \text{ m}^3/\text{год.}$ према следећој динамици:

Месец/Година	2018.	2019.	2020.	2021.
Јануар	/	8000	8000	8000
Фебруар	/	7000	7000	7000
Март	/	3000	3000	3000
Април	/	300	300	300
Мај	/	100	100	100
Јун	/	100	100	100
Јул	/	100	100	100
Август	/	100	100	100
Септембар	/	500	500	500
Октобар	4000	4000	4000	4000
Новембар	8000	8000	8000	8000
Децембар	8000	8000	8000	8000
УКУПНО	20000	39200	39200	39200

6. Унутрашњу гасну инсталацију пројектовати у свему према *Правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације* (Службени лист СРЈ, број 20/1992 са изменама и допунама у броју 33/1992). Гасну котларницу пројектовати у складу са *Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница* (Службени лист СФРЈ, број 10/1990 са изменама и допунама у броју 52/1990).
7. После завршетка изградње унутрашњих гасних инсталација односно гасне котларнице, подносилац захтева ће поднети дистрибутеру **Захтев за пуштање природног гаса**. Уз Захтев треба приложити: **Уговор о снабдевању природним гасом**, **Решење о одобрењу извођења радова за унутрашњу гасну инсталацију односно Употребну дозволу за гасну котларницу**, **Сагласност МУП-а у складу са чланом бр.33 Закона о заштити од пожара** (Сл.гласник РС бр.111/2009 и 20/2015), један примерак **Идејног пројекта унутрашње гасне инсталације односно Пројекат за грађевинску дозволу гасне котларнице**, **Извештај о извршеној контроли пројекта гасне котларнице**, **Картон изведеног стања унутрашње гасне инсталације са уцртаном аксонометријском шемом оверен од стране извођача радова**, **Записник о испитивању инсталације на чврстоћу и непропусност**, **Сервисни лист о уграђеним гасним апаратима**, **Атест заваривача**, **Атесте уграђеног материјала (цеви, фитинга, запорних органа, прикључних елемената-црева)**, **Записник о мерењу отпора уземљења**, **фотокопију Гарантног листа за уграђене гасне апарате оверену од стране продавца**, **Потврду о одобреном типу гасног апарата**, **Потврду о исправности димњака** уколико се на њега прикључују гасни апарати. Пуштање гаса у објект који се прикључује одобриће се кад дистрибутер утврди да уређаји и инсталације објекта који се прикључује испуњавају услове прописане законом, техничким и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације тих објеката.

8. **Купац се обавезује** да сав уграђени материјал, опрема и уређаји морају бити у складу са Интерним правилима ЈП „Србијагас“, Нови Сад 2009 год.
9. **Место испоруке** гаса је МРС хотела „Шумарице“. Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке, а доња топлотна вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања. Мерење утрошене количине природног гаса се врши мерним уређајима са ротационим клиповима капацитета $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ мерног опсега 1:160, радног притиска до $p_{\text{max}} = 12 \text{ bar}$. Мерење количина гаса је само и искључиво преко мерних уређаја који имају Уверење о испитивању издато од стране надлежног државног органа и неоштећени важећи жиг на свим прописаним местима. Количина испорученог гаса купцу која се користи за обрачун израчунава се свођењем очитане количине на мерачу на стандардне услове у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима испоруке природног гаса - Сл.гласник РС бр. 47/2006, бр.3/2010 и 48/2010.
10. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** подносилац захтева за прикључење ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, Ул. Бранка Радичевића бр. 22, да ЈП „Србијагас“ плати **ТРОШКОВЕ ПРИКЉУЧЕЊА** сагласно Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, висини од 30.641,47 динара (ПДВ није урачунат у цену). Исказани трошак представља: фиксне трошкове стручних и оперативних послова и део трошкова система за одобрени капацитет.
11. Ово Решење се издаје са **РОКОМ ВАЖЕЊА** 2 (две) године почевши од дана његовог доношења.

Образложење

ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, Ул. Бранка Радичевића бр. 22, поднео је захтев примљен под бр. 1/140 дана 20.09.2018 год. за прикључење зграде туризма – хотела „Шумарице“ у Крагујевцу, Ул. Десанкин венац бр. 66, постојећег на кат.парцели 823/2 КО Крагујевац 3 на дистрибутивни систем ЈП „Србијагас“, у коме је навео податке прописане Законом о енергетици и Уредбом о условима за испоруку природног гаса и уз исти приложио релевантне доказе сагласно Закону и Уредби.

На основу података наведених у захтеву и доказа приложених уз захтев за прикључење, утврђено је да су се стекли услови за одобрење прикључења објекта из тачке 1. диспозитива Решења на гасоводни систем енергетског субјекта ЈП „Србијагас“-а прописани Законом о енергетици и Уредбом о условима за испоруку природног гаса, на начин и под условима утврђеним у диспозитиву Решења.

Одлука о трошковима прикључења из тачке 10. диспозитива донета је применом одредаба чл. 144. Закона о енергетици, чл. 6. тачка 9 и чл. 9 Уредбе о условима за испоруку природног гаса, Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, а рок важења Решења одређен је применом чл.8. став 1. Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

Поука о правном леку:

Против овог Решења може се поднети жалба Агенцији за енергетику Републике Србије, у року од 15 дана од пријема истог, а подноси се преко ЈП „Србијагас“, Сектор дистрибуције природног гаса, Аутопут бр. 11, 11070 Нови Београд.

ОБРАДИЛА:


Сузана Савић, мас.инж.маш.

ОПЕРАТОР СИСТЕМА:

По Овлашћењу бр. 01-01/2678 од 27.05.2015.

Милан Гајовић, дипл.маш.инж.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС НОВИ САД
РАДНА ЈЕДИНИЦА КРАГУЈЕВАЦ

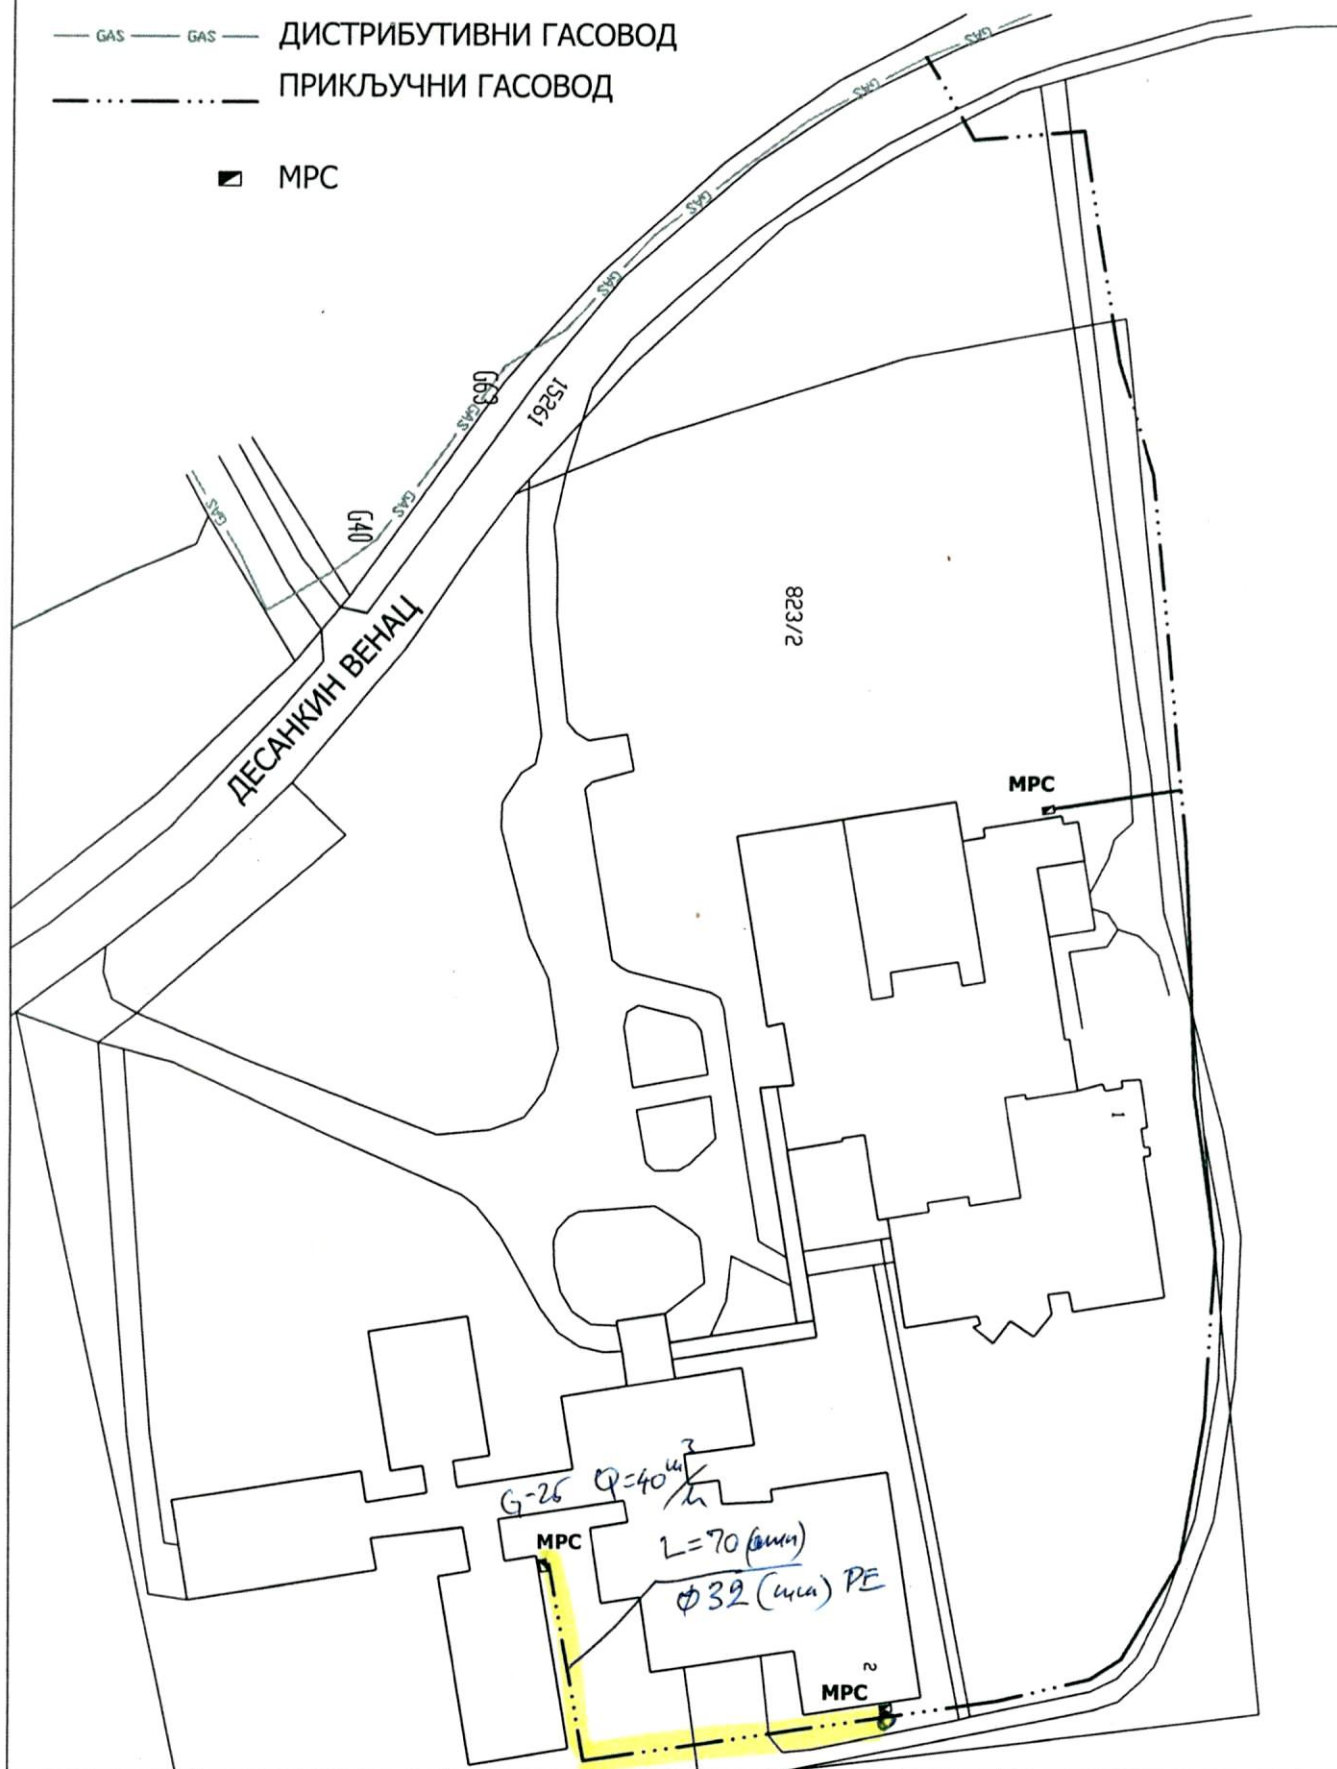

СКИЦА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА