



ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Огранак Врање
Сектор за планирање и инвестиције
бр.183947/2
21.07.2016.
ROP-MSGI-12932-LOCH-2/2016

ЈП „Путеви Србије“
Булевар Краља Александра бр. 282
Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање и прикључење

Горе поменути наслов обратио се захтевом бр. **183947/1** од 08.07.2016 год. за издавање сагласности на **локацију ради изградње бочне наплатне станице „Бујановац 1“ петља Бујановац север, чвор 159 на путу А1 на катастарским парцелама 418/2, 419/2, 420/2, 421, 422/2, 423/2, 425, 420/3, 426, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 1501/3, 1501/4 и 1509 КО Српска Кућа**

Уз захтев је приложена:
- копија плана 952-04-34/2016 од 01.07.2016.

1. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Врање извршио је увид у документацију катастра подземних и надземних инсталација и установио да на локацији **има** подземних електроенергетских објеката који су власништво „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Врање.

2. ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање је на приложеном ситуационом плану уцртао трасу **постојећег подземног НН вода 1 kV (1E1)**

3. За прикључење на дистрибутивни систем потребна је изградња следећих електроенергетских објеката:

3.1 Огранак средњенапонског вода 10 kV са постојећег надземног вода 10 kV извод "СУП-Српска кућа" из ТС 35/10 kV "Бујановац 1" каблом типа ХНЕ 49 А пресека 150 mm². Пројектовати замену постојећег дрвеног стуба. новим армирано-бетонским стубом са растављачем за вертикалну монтажу и одводнике пренапона сл. типу LR-E9, R-VOP 12 kV.

3.2. Трафостаница 10/0,4 kV са високонапонским блоком са најмање четири ћелије: Т,М,2Vz а у свему према техничкој препоруци ТП-1а тачка 6.1.3 (IEC 298), и типским НН блоком са довољним бројем нисконапонских извода и компензацијом реактивне енергије $\cos\phi > 0,95$, као и трофазним трансформатором снаге 250 kVA (суви или уљни трофазни трансформатор) карактеристика према ЈУС IEC 76, IEC 354 и ТП-1а додатак 1 издање из 2008.г.

3.3 Мерни уређаји: Обрачунско мерење утрошене електричне енергије предвидети у мерној ћелији 10 kV . Мерна ћелија треба да садржи:

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

- три струјна мерна трансформатора преносног односа 2x10 A/5A, 10 kV; кл. 0,5; 30 VA,
- три напонска мерна трансформатора VSK I 12; 10000/ 3 V / 100 / 3 V; 90 VA, једнополно изоловани, кл. 05 граничне снаге 90 VA.

Орман мерног места пројектовати у новој трансформаторској станици уз могућност несметаног читавања утрошене електричне енергије од стране ЕД Врање.

Орман мерења треба да сарджи:

- Индиректну мерну групу 58/100 V, 5A, или микропроцесорско бројило са интегрисаним функцијама мерења и управљања тарифама (кл. 1 за мерење активне енергије и 15-минутне максималне средње снаге и кл. 3 за мерење реактивне енергије) са могућношћу меморисања измерених величина за 12 обрачунских периода, прикључном клемом МПК 13 за мерну групу (у складу са функционалним захтевима и техничком спецификацијом АМИ/МДМ система, стручног савета ЈП ЕПС-а из априла 2010.г.) са могућношћу пломбирања целог мерног места.

3.4 Због обезбеђења сигурности у напајању електричном енергијом предвидети независни извор напајања-агрегат.

4. При извођењу грађевинских радова на изградњи објекта водити рачуна да постојећи кабл 1 kV остане на дубини од 0,8 m

5. Инвеститор је дужан да реши имовинско-правне односе и да се приликом извођења радова и израде техн. документације придржава важећих техничких прописа из ове области: Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (сл. Лист 6/92), ТП – 10 ЕД Србије, ТП-3 ЕД Србије као и Закона о планирању и изградњи објеката (сл. Гласник Р. Србије 72/2009, 81/2009, 24/2011г.).

7. Упозоравамо Вас на могућност постојања подземних електроенергетских инсталација других власника (подземни прикључци и др.) за које ово предузеће не води катастар подземних инсталација.

8. Сагласност важи 12 месеци, након тога потребно је затражити продужење исте или нову сагласност.



руководилац сектора за план. и инвестиције
Дејана Стошић, дипл.ел.инж.

обратио
Далибор Поповић, дипл.ел.инж.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности БУЈАНОВАЦ

Број: 952-04-34/2016

Датум: 01.07.2016

БУЈАНОВАЦ


Катастарска општина СРПСКА КУЛА

Број листа непокретности

КОПИЈА ПЛАНА

Размера 1 : 2500

Катастарска парцела број 418/2, 419/2, 420/2, 421, 422, 423
425, 426, 427, 428, 429, 430
1501/3, 1501/4 и 1509

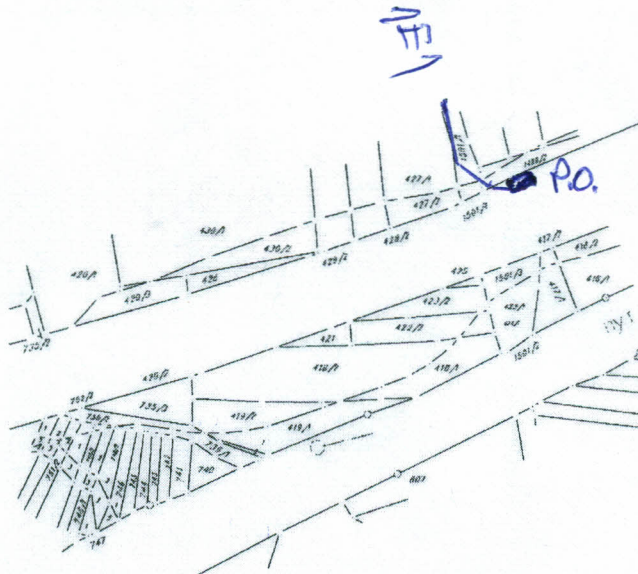

БЕОБЈЕКТЕ УЧУВАНО
12.07.2016.

НЕБОЈША
СТОЈМЕНИВИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
БУЈАНОВАЦ


Date:
2016.07.01
14:21:08
+02'00'

Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана.

Копирао Димитрије

у БЈАНОВАЦ 01.07.2016 године

Штампа: ЈП „Службени гласник“



Директор