

ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Огранак Врање
Сектор за планирање и инвестиције
бр.238712/2
13.09.2016.
ROP-MSGI-21046-LOC-1/2016

ЈП „Путеви Србије“
Булевар Краља Александра бр. 282
Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање и прикључење

Горе поменути наслов обратио се захтевом бр. 238712/1 од 02.09.2016 год. за издавање сагласности на **локацију ради изградње чеоне наплатне станице „Прешево“ на ауто путу А1 на кпбр 2176/1, 2176/3, 2178/6, 2178/4, 2319 и 2178/2 КО Жујинце 1**

Уз захтев је приложена:

- копија плана 952-04-28/16 од 29.08.2016.

1. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Врање извршио је увид у документацију катастра подземних и надземних инсталација и установио да на локацији **нема** подземних електроенергетских објеката који су власништво „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Врање.

2. За прикључење на дистрибутивни систем потребна је изградња следећих електроенергетских објеката:

2.1 Кабловски вод 10kV са постојећег надземног вода 10 kV извод "Жујинска рампа" из ТС 110/10 kV "Прешево" каблом типа ХНЕ 49 А пресека 150 mm². Пројектовати замену постојећег дрвеног стуба новим армирано-бетонским стубом са растављачем за вертикалну монтажу и одводнике пренапона сл. типу LR-E9, R-VOP 12 kV

2.2. Трафостаница 10/0,4 kV са високонапонским блоком са најмање четири ћелије: Т,М,2Vz а у свему према техничкој препоруци ТП-1а тачка 6.1.3 (IEC 298), и типским НН блоком са довољним бројем нисконапонских извода и компензацијом реактивне енергије $\cos\phi > 0,95$, као и трофазним трансформатором снаге 160 kVA са смањеним губицима (суви или уљни трофазни трансформатор) карактеристика према ЈУС IEC 76, IEC 354 и ТП-1а додатак 1 издање из 2008.г.

2.3 Мерни уређаји: Обрачунско мерење утрошене електричне енергије предвидети у мерној ћелији 10 kV . Мерна ћелија треба да садржи:

- три струјна мерна трансформатора преносног односа 2x10 A/5A, 10 kV; кл. 0,5; три напонска мерна трансформатора VSK I 12; 10000/ 3 V / 100 / 3 V; једнополно изоловани, кл. 05 са VV осигурачима 4 A.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

Орман мерне групе монтирати у ТС. Орман мерења треба да сарджи:

- Индиректну мерну групу 58/100 V, 5A , или микропроцесорско бројило са интегрисаним функцијама мерења и управљања тарифама (кл. 1 за мерење активне енергије и 15-минутне максималне средње снаге и кл. 3 за мерење реактивне енергије) са могућношћу меморисања измерених величина за 12 обрачунских периода, прикључном клемом МПК 13 за мерну групу (у складу са функционалним захтевима и техничком спецификацијом АМИ/МДМ система, стручног савета ЈП ЕПС-а из априла 2010.г.) са могућношћу пломбирања целог мерног места.

2.4 Због обезбеђења сигурности у напајању електричном енергијом пројектовати кабловски вод 10 kV од ТС 10/0,4 kV "Петља" до ТС 10/04 kV "Наплатна рампа". Такође предвидети независни извор напајања-агрегат.

3. Инвеститор је дужан да реши имовинско-правне односе и да се приликом извођења радова и израде техн. документације придржава важећих техничких прописа из ове области: Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (сл. Лист 6/92), ТП – 10 ЕД Србије, ТП-3 ЕД Србије као и Закона о планирању и изградњи објеката (сл. Гласник Р. Србије 72/2009, 81/2009,24/2011г.).

4. Упозоравамо Вас на могућност постојања подземних електроенергетских инсталација других власника (подземни прикључци и др.) за које ово предузеће не води катастар подземних инсталација.

5. Сагласност важи 12 месеци, након тога потребно је затражити продужење исте или нову сагласност.

руководилац сектора за план. и инвестиције

Дејана Стошић, дипл.ел.инж.

обратио

Далибор Поповић, дипл.ел.инж.



Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности

Бр.952-04-28/16

29.08. 2016. год.

Прешево
E-mail: skn.presevo@rgz.gov.rs
тел/факс 017/669-862

Катастарска општина **ЖУЛИНЦЕ**



Број листа непокретности **822,336,445**

КОПИЈА ПЛАНА

Размера **1:1000**

катастарска парцела

бр. **2176/1,2176/3,2178/6,2178/4,2319,2178/2**

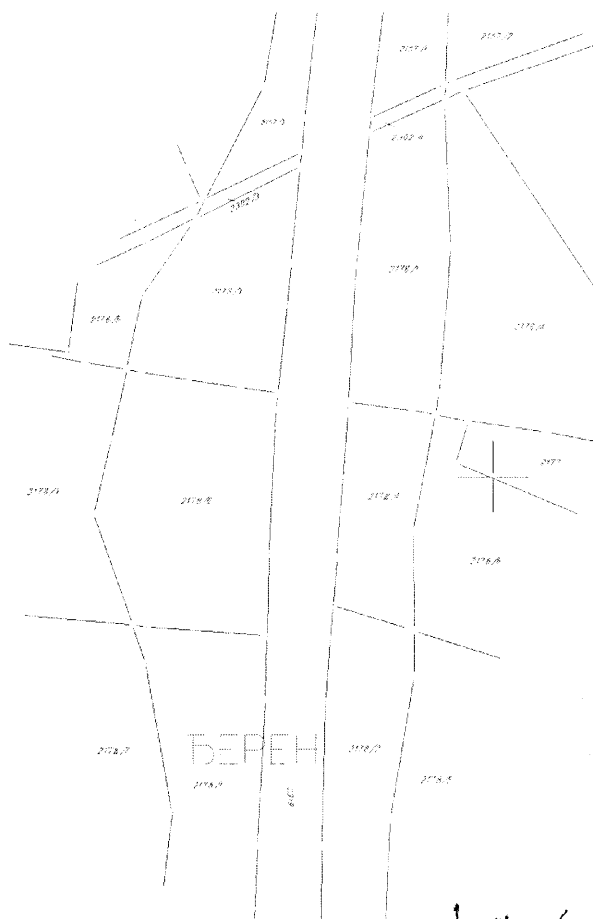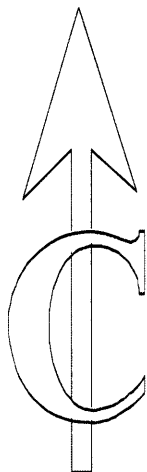

на локалитету **Нема**
БЕ објекта

06.09.2016

Шеф Службе

СТОЈАДИН
ЦВЕТАНОВИЋ
031196574291
9-03119657429
19

Digitally signed by
СТОЈАДИН
ЦВЕТАНОВИЋ
0311965742919-0311
965742919
Date: 2016.08.29
11:16:22 +02'00'

Љејан Цветковић, инж.геод.

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ**

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Врање"
Жикице Јовановића Шпанца 21
Тел: +381 017/421-318, Факс: +381 017/424-986

**ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА**

Сектор за планирање и инвестиције
Број: 238712/3
14.09.2016.год.

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Ул. Булевар краља Александра бр. 282
11000 БЕОГРАД

ПРЕДРАЧУН БР. 238712/3

Врста услуга	Јединица мере	Количина	Цена по јединици	ПДВ (20%)	Укупна накнада
1	2	3	4	5	6
Издавање услова за објекте преко 43,5 kW до 400 kW	ком	1	13.977,00	2.795,40	16.772,40
УКУПНО					16.772,40

Уплату извршити на текући рачун бр. **160-785-49** са позивом на број **238712/3** код „Banca Intesa“ или у благајни предузећа.

Услови се односе за:

пројектовање и прикључење чеоне наплатне станице „Прешево“ на ауто путу А1 КО Жујинце
1.

Руководилац сектора за планирање и инвестиције
Дејана Стошић, дипл.инж.ел.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466