

8Z.0.0.0.-D.11.03.-59283/2-2019

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.83/01

ЦЕОП: ROP-MSGI-36258-LOCH-4/2019

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наш број: 83.1.0.0-59283-19 ОП У 14/19

Немањина 22-26

Смедерево, 08.03.2019 /2

11000 БЕОГРАД

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево размотрио је захтев примљен дана 20.2.2019. године у име у име инвеститора "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА бр. 12, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу ТЕРМИНАЛ ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕНЈЕ НАФТНИХ ДЕРИВАТА, Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације, класе 125212, 221420, 230302, СМЕДЕРЕВО, Ђ.САЛАЈА бр. 23, на кп 1/1, 2/2, 229, 230/2, 230/3, 232/3, 232/14, 232/15, 517/1, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/1, 530/2, 531, 544/1, 13311/2, 13311/3, 13311/5, 13319/3 све КО Смедерево-град у Смедереву.

На основу увида у Идејно решење бр 12769.SD-2-IDR од 08.12.2018 године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти (**подземни енергетски кабл 10kV за напајање ТС „Југопетрол“ у комплексу**), а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево.

Услови за извођење радова на изградњи објекта

1. При пројектовању и извођењу радова, на местима приближавања и укрштања са енергетским објектима, обавезно у свему поштовати важеће техничке прописе.
2. Ископ рова на местима укрштања и већег приближавања енергетским објектима планирати искључиво ручним путем. При пројектовању и извођењу радова предузети све мере предострожности како не би дошло до оштећења или нарушавања стабилности енергетских инсталација. По потреби, пре почетка извођења радова извршити трасирање или ископ пробних шлицева како би се утврдио тачан положај енергетских водова.
3. Извођач радова је дужан да приликом извођења радова предузме све мере предострожности како не би дошло до оштећења енергетских објеката који нису уцртани у ситуационом плану, а налазе се на терену (унутрашњег развода електро инсталација, податке поседује власник објекта).
4. У случају оштећења енергетских објеката инвеститор је дужан да надокнади насталу штету „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

5. Уколико се при извођењу радова пронађе неки кабал који није уцртан на ситуацији потребно је да нас одмах обавестите ради његове идентификације.
6. Најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова неопходно је да се обратите „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево ради вршења надзора при извођењу радова.
7. Услови важе 1 (једну) годину од дана издавања.

НАПОМЕНА:

У случају да се приликом реконструкције трансформаторске станице, укаже потреба за заменом постојећег енергетског трансформатора новим енергетским трансформатором исте снаге, потребно је да нам по завршетку радова доставите техничке податке о истом.

Уколико се у току израде пројекта утврди да је укупна потребна једновремена снага електричне енергије на локацији већа од сада одобрене за постојеће мерно место, потребно је да нам се накнадно обратите захтевом за издавање услова за повећање одобрене снаге.

Прилог: - профактура

С поштовањем,


Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка
Милан Рајић, дипл. инж. ел.



NIS

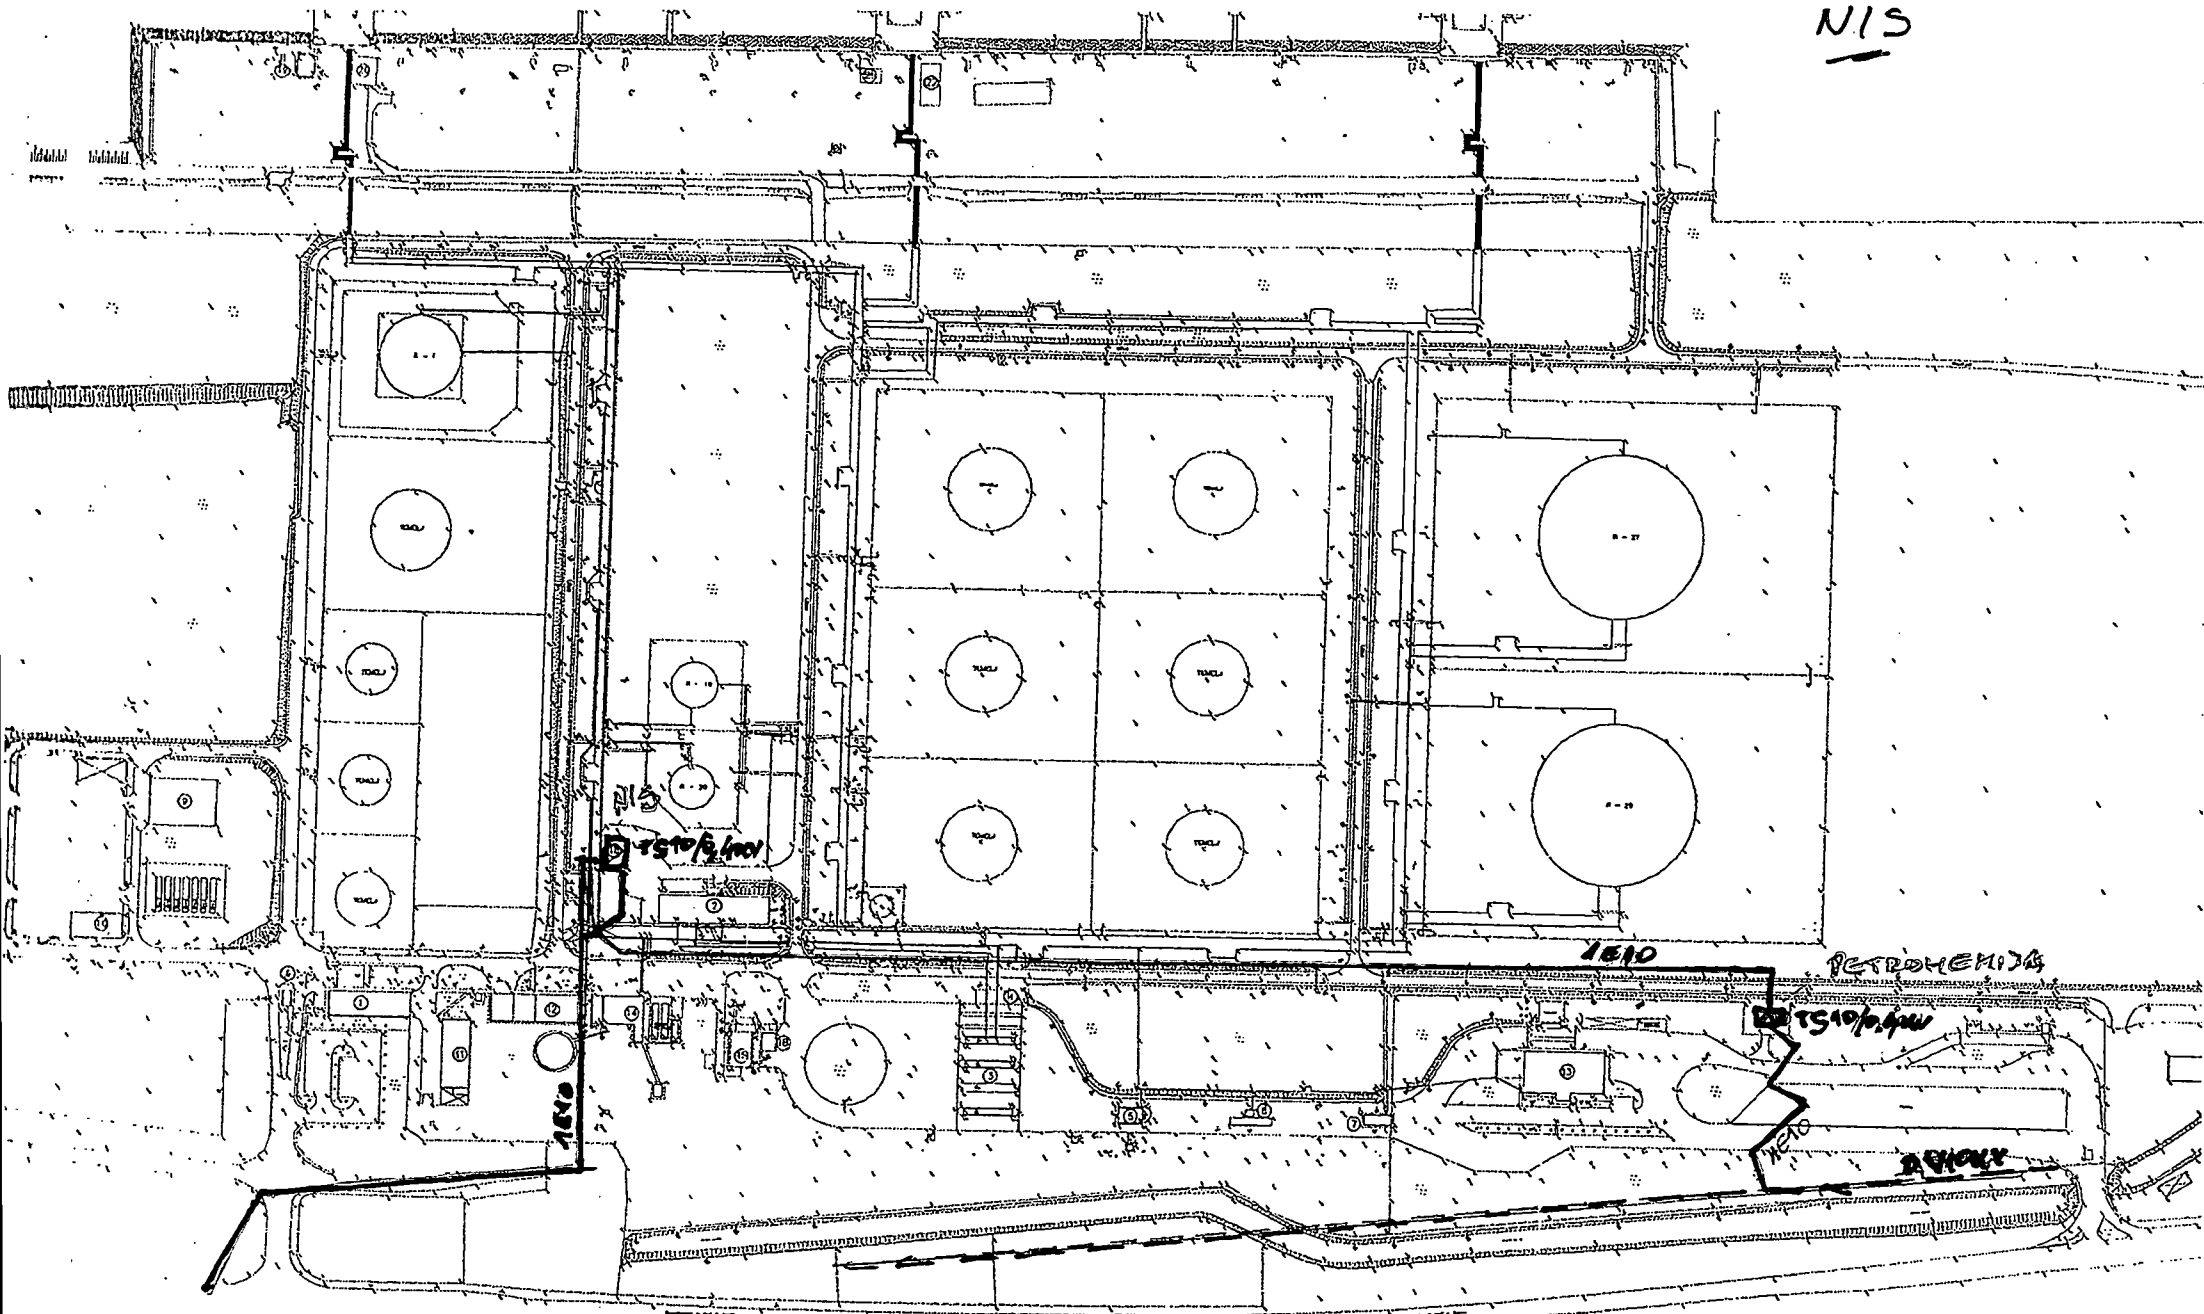

EA 6/11/1960