



Огранак Електродистрибуција Крагујевац

ЦЕОП: ROP-MSGI-27778-LOC-1/2017

Наш број: 246254/ 2

Место, датум: Крагујевац 27 SEP 2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуреНемањина 22-26
11 000 Београд

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 20.09.2017. године, поднетог у име "Телеком Србија" а.д. из Београда, ул. Таковска 2, на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: изградња радио базне станице KGU 113 система WIFI access point-а и РБС Мобилне телефоније Србије за пружање услуга широкопојасног приступа интернету и унапређења комуникационих услуга на коридорима аутопутева Републике Србије, у Лапову на к.п. бр.14520 К.О. Лапово, површина парцеле --- m².

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.

На основу увида у идејно решење, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови.

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV (0,23 kV)

Максимална снага: 22,08 kW

Називна струја главних осигурача: 32A

Фактор снаге: изнад 0,95

Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка:

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: аутоматским искључењем напајања помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (ТТ систем) и заштитним уређајем од прекомерне струје - осигурач.

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16 mm² одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ

2. Технички опис прикључка: Т 2 Б

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: мерни орман

Место везивања прикључка на систем: кабловска прикључна касета на пошти, која се напаја из ТС 211590.

Опис прикључка до мерног места: прикључак извести каблом РР 00-А 4×25 мм²

Опис мерног места: ОММ поставити на спољни зид објекта Поште код мотела "Кошута".

Да би се поставио ОММ на наведено место, инвеститор је дужан да прибави сагласност од Ј.П. "Поште Србије".

Мерни уређај: трофазно двотарифно бројило 3х230/400 V, 10-40 А са могућношћу даљинске комуникације путем ДЛМС протокола, уграђеним GPRS модемом и уклапањем друге тарифе.

Управљачки уређај: интегрисан у трофазном двотарифном бројилу

Заштитни уређај: ЗУДС 40/0,5 А

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за прикључење износи :

1.	Трошкови прикључка:	69.818,84	РСД.
2.	Део трошкова система насталих због прикључење објекта	16.097,86	РСД.
3.	Трошкови издавања Услови за пројектовање и прикључење	4.077,00	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ)	89.993,70	РСД.

У трошкове прикључка нису урачунати евентуални додатни трошкови решавања имовинско-правних односа као и потребни трошкови за измештање водова за конкретно прикључење.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 60 дана по измирењу финансијских и других обавеза из уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о изградњи прикључка се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Обавезе инвеститора:

1. Да се приликом израде планске документације води рачуна о положају и трасама наших подземних и надземних електроводова.

2. Инвеститор је дужан да о свом трошку изврши измештање свих постојећих ел. енергетских водова, уколико се радови на објекту изводе испод, изнад или поред електроенергетских водова супротно закону и техничким и другим прописима (чл. 218 Закона о енергетици) и то по пројекту и понуди које ће изградити ОДС ЕПС Дистрибуција Огранак Крагујевац.

3. У случају да дође до оштећења електроенергетских инсталација услед непажње извођача, инвеститор је дужан да плати све трошкове санације на истим, као и све штете код купаца уколико их исти остваре.

4. На ситуацијама су дати оријентациони положаји електро водова, а стварно стање ће се утврдити обележавањем истих на лицу места **по захтеву инвеститора, пре почетка радова.** На спорним деоницама неопходно је извршити пробно ископавање ради утврђивања стварног положаја електроводова, што ће иначе бити дефинисано записником о обележавању на терену пре почетка радова.

5. Дубина укопавања постојећих каблова је 0,8 м, али обзиром на могуће промене коте терена инвеститору се не гарантује дубина укопа истих.

Инвеститор је дужан да прибави сагласност власника плаца за прелазак прикључног кабла до објекта РБС.

Подношење захтева за закључивање уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је најкасније 10 дана од издавања грађевинске дозволе.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса уговора из претходног става.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о изградњи прикључка/Анексом уговора о изградњи прикључка, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта:

1. Употребна дозвола, или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:

- Скица прикључка на ДСЕЕ


Технички обрадио:

Милован Васковић, ел. техн.




Сагласан:

Мика Ковачевић, дипл. ел. инж.




Директор огранка

Зоран Стошић, дипл. маш. инж.

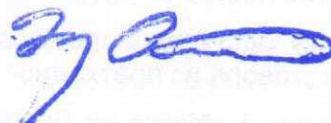

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

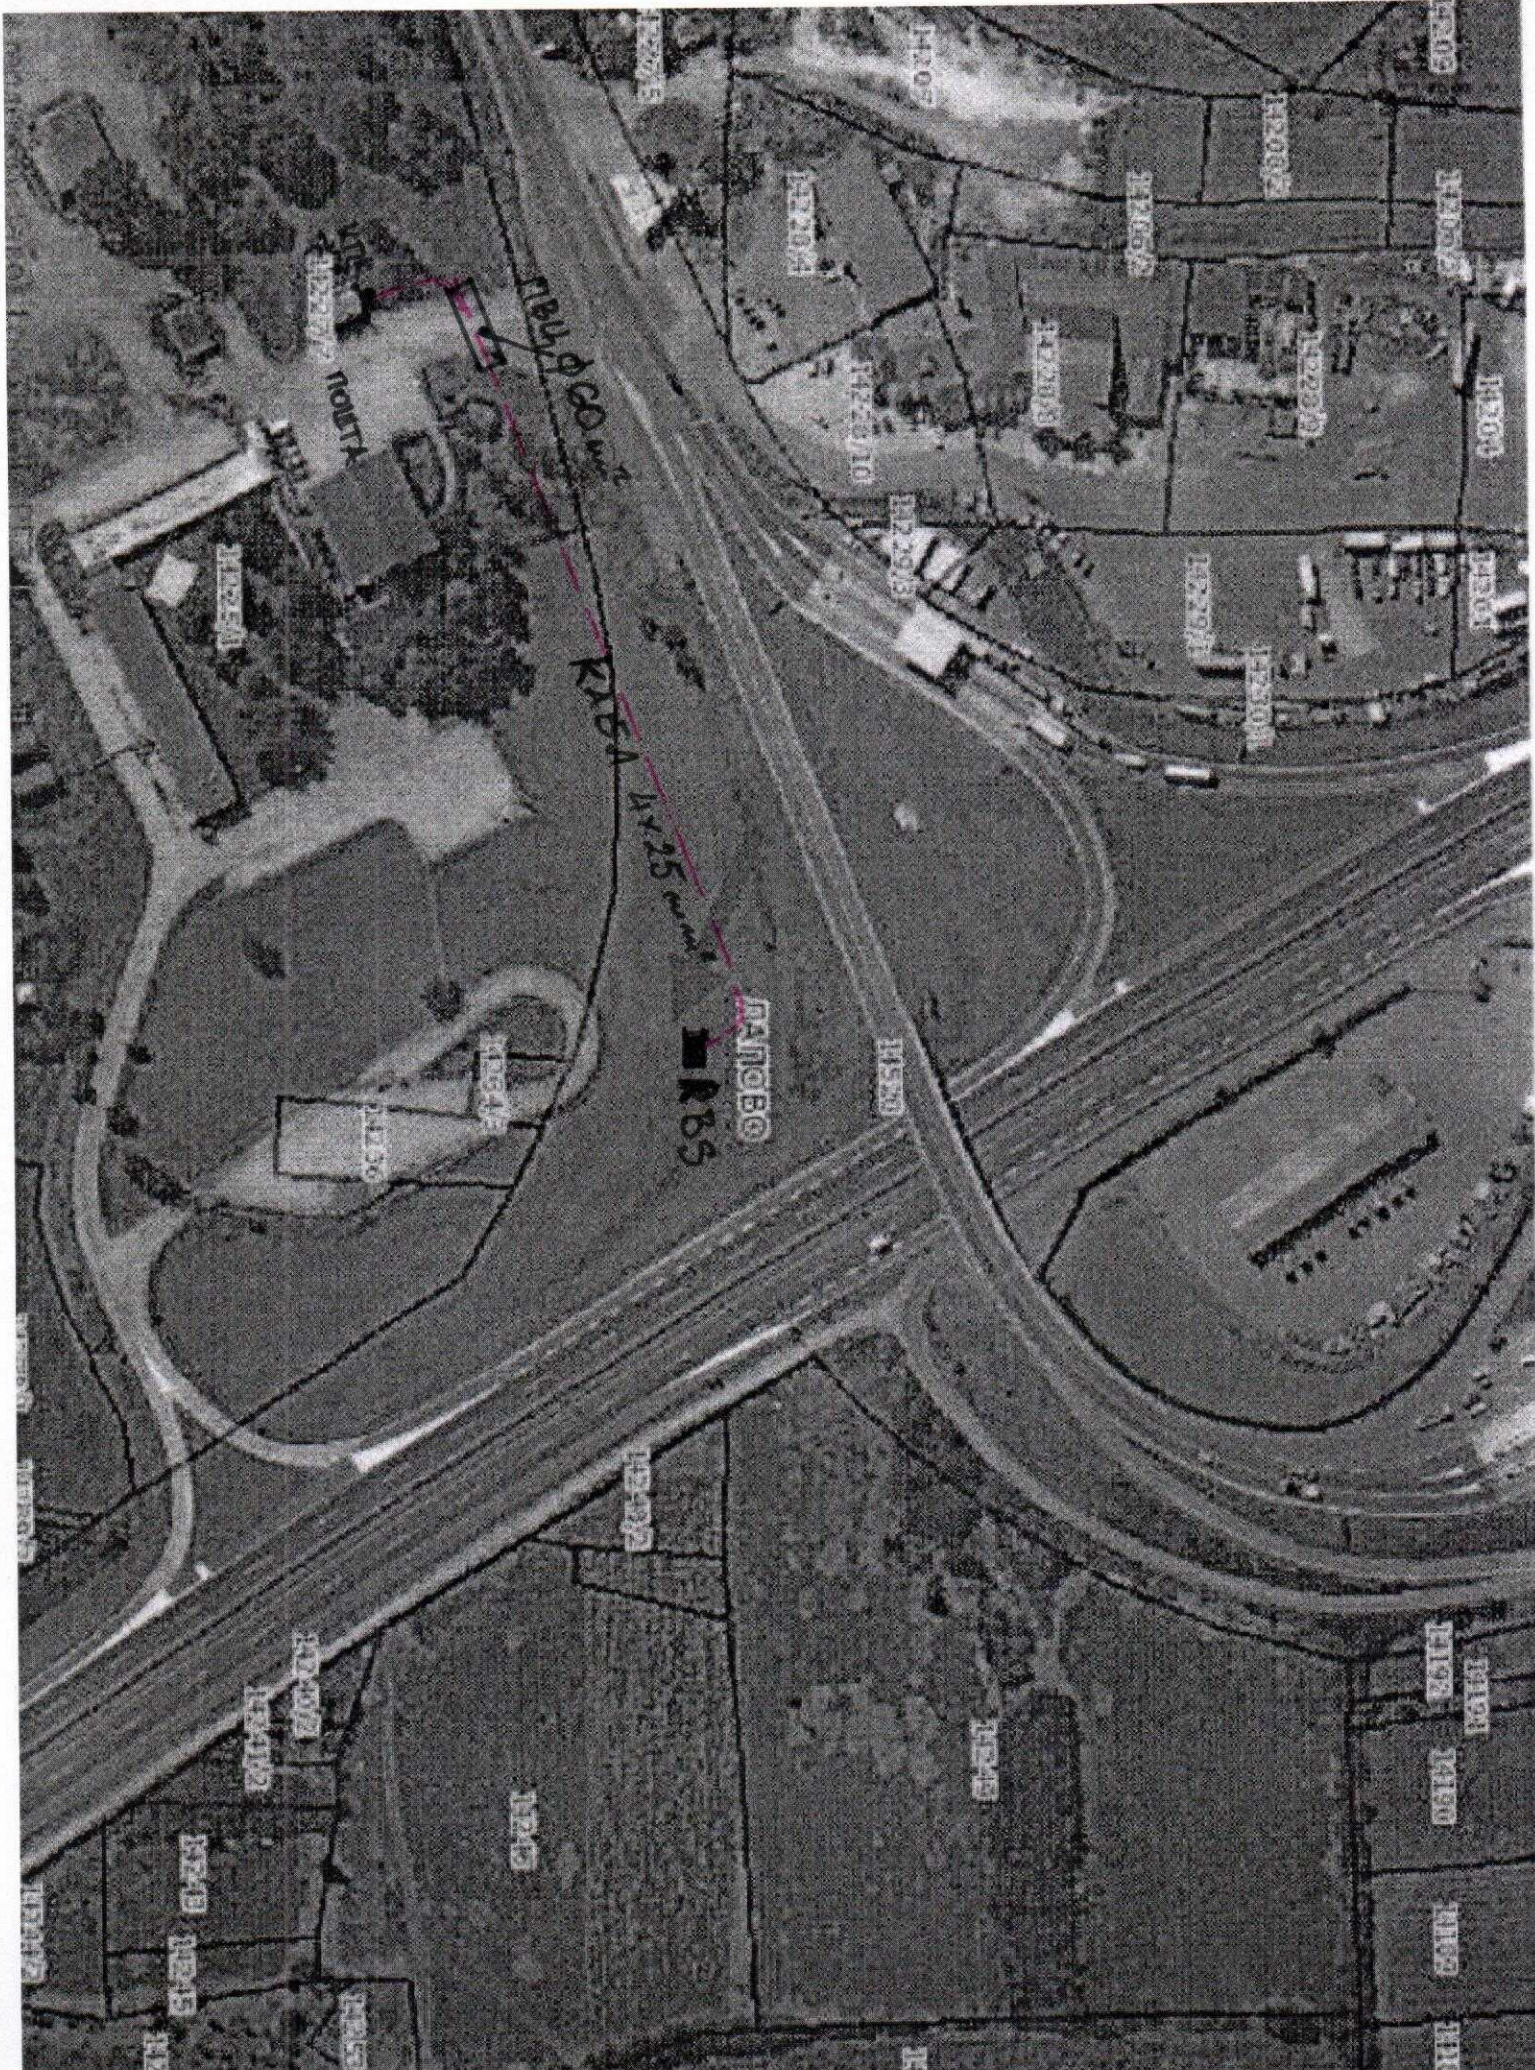

состав:
Н. Нурт
М. Баксенов

